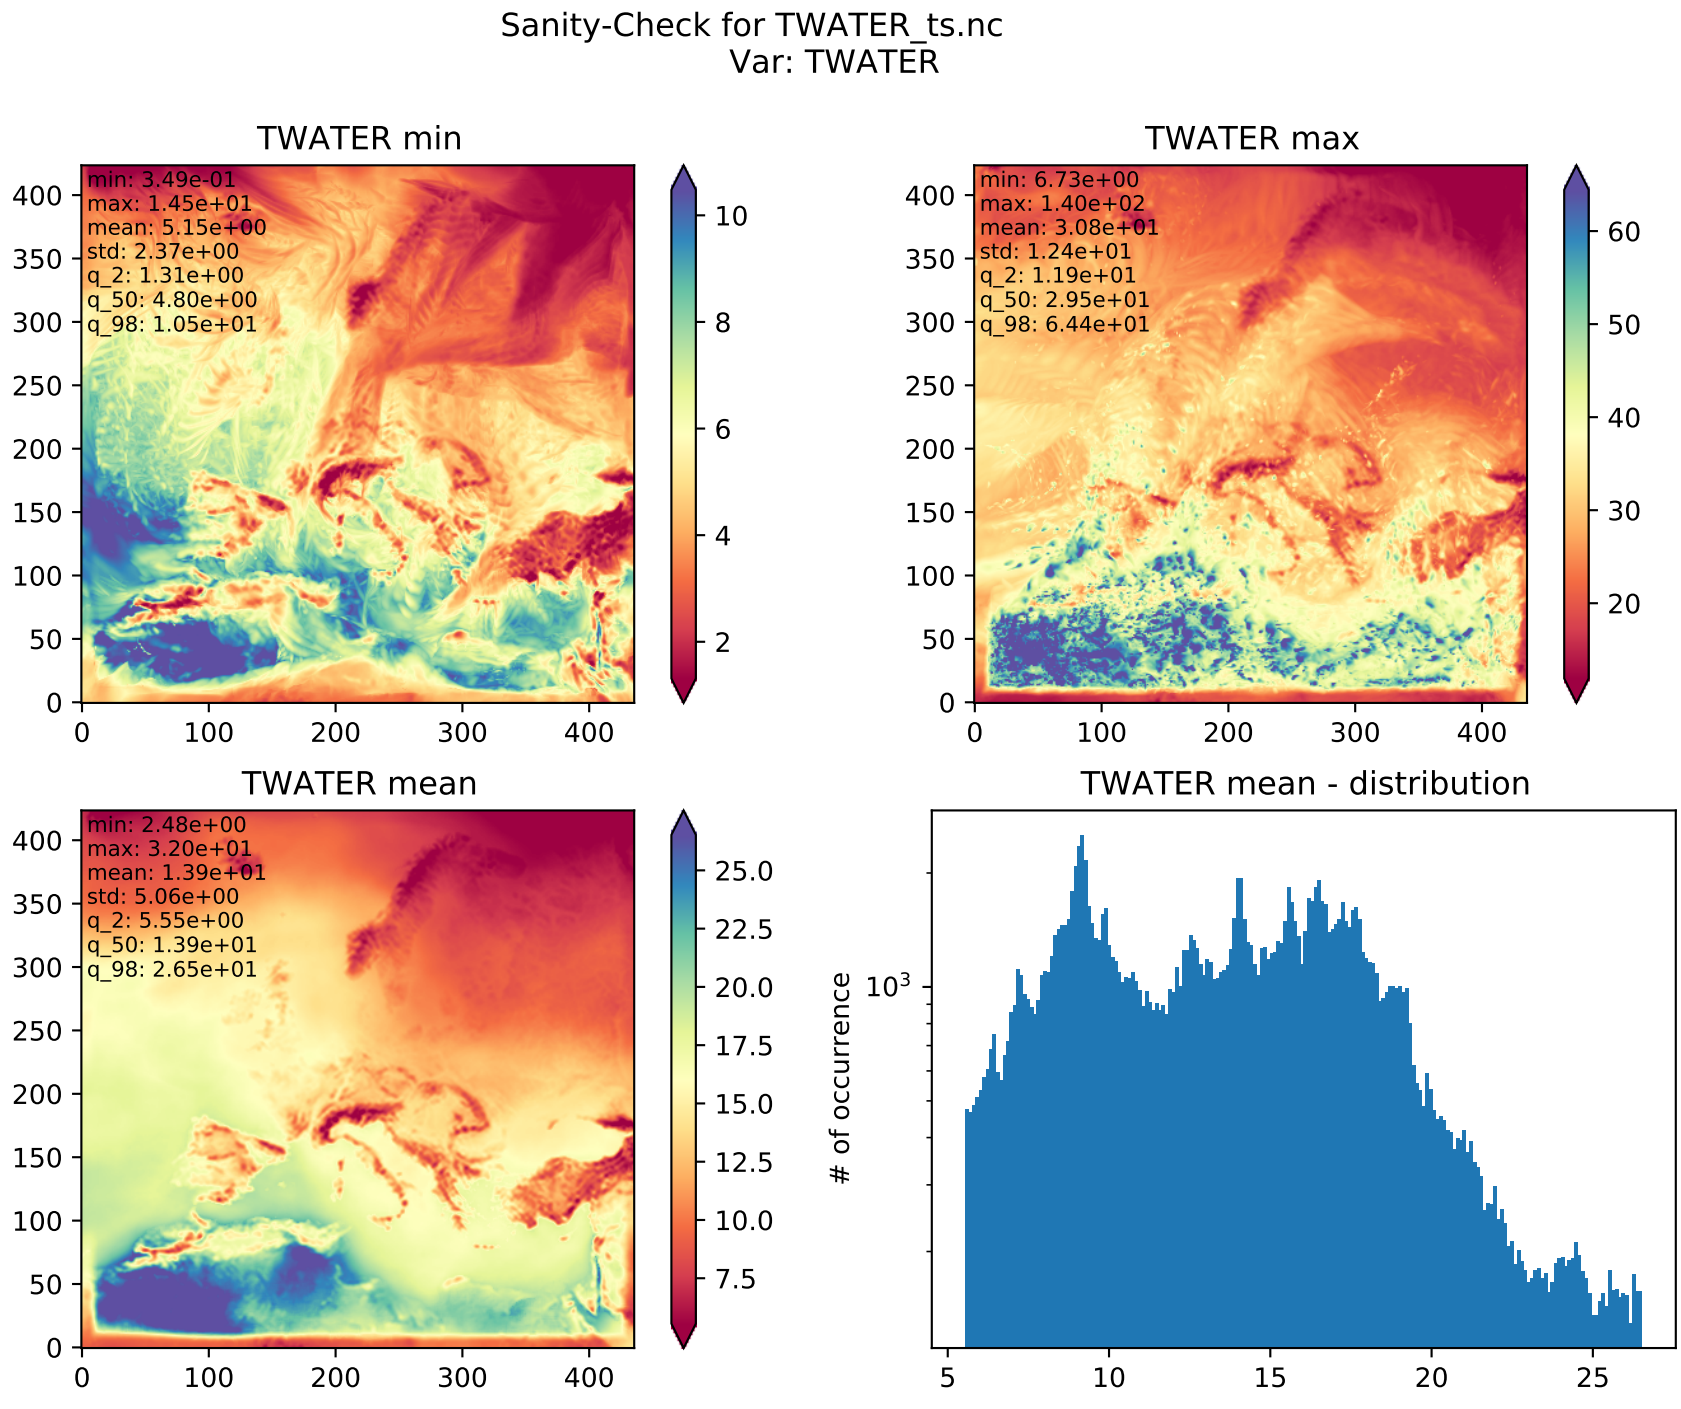
Sanity-Check for TWATER_ts.nc
Var: TWATER
TWATER min
min: 3.49e-01
max: 1.45e+01
mean: 5.15e+00
std: 2.37e+00
q_2: 1.31e+00
q_50: 4.80e+00
q_98: 1.05e+01
TWATER max
min: 6.73e+00
max: 1.40e+02
mean: 3.08e+01
std: 1.24e+01
q_2: 1.19e+01
q_50: 2.95e+01
q_98: 6.44e+01
TWATER mean
min: 2.48e+00
max: 3.20e+01
mean: 1.39e+01
std: 5.06e+00
q_2: 5.55e+00
q_50: 1.39e+01
q_98: 2.65e+01
TWATER mean - distribution
# of occurrence
10^3