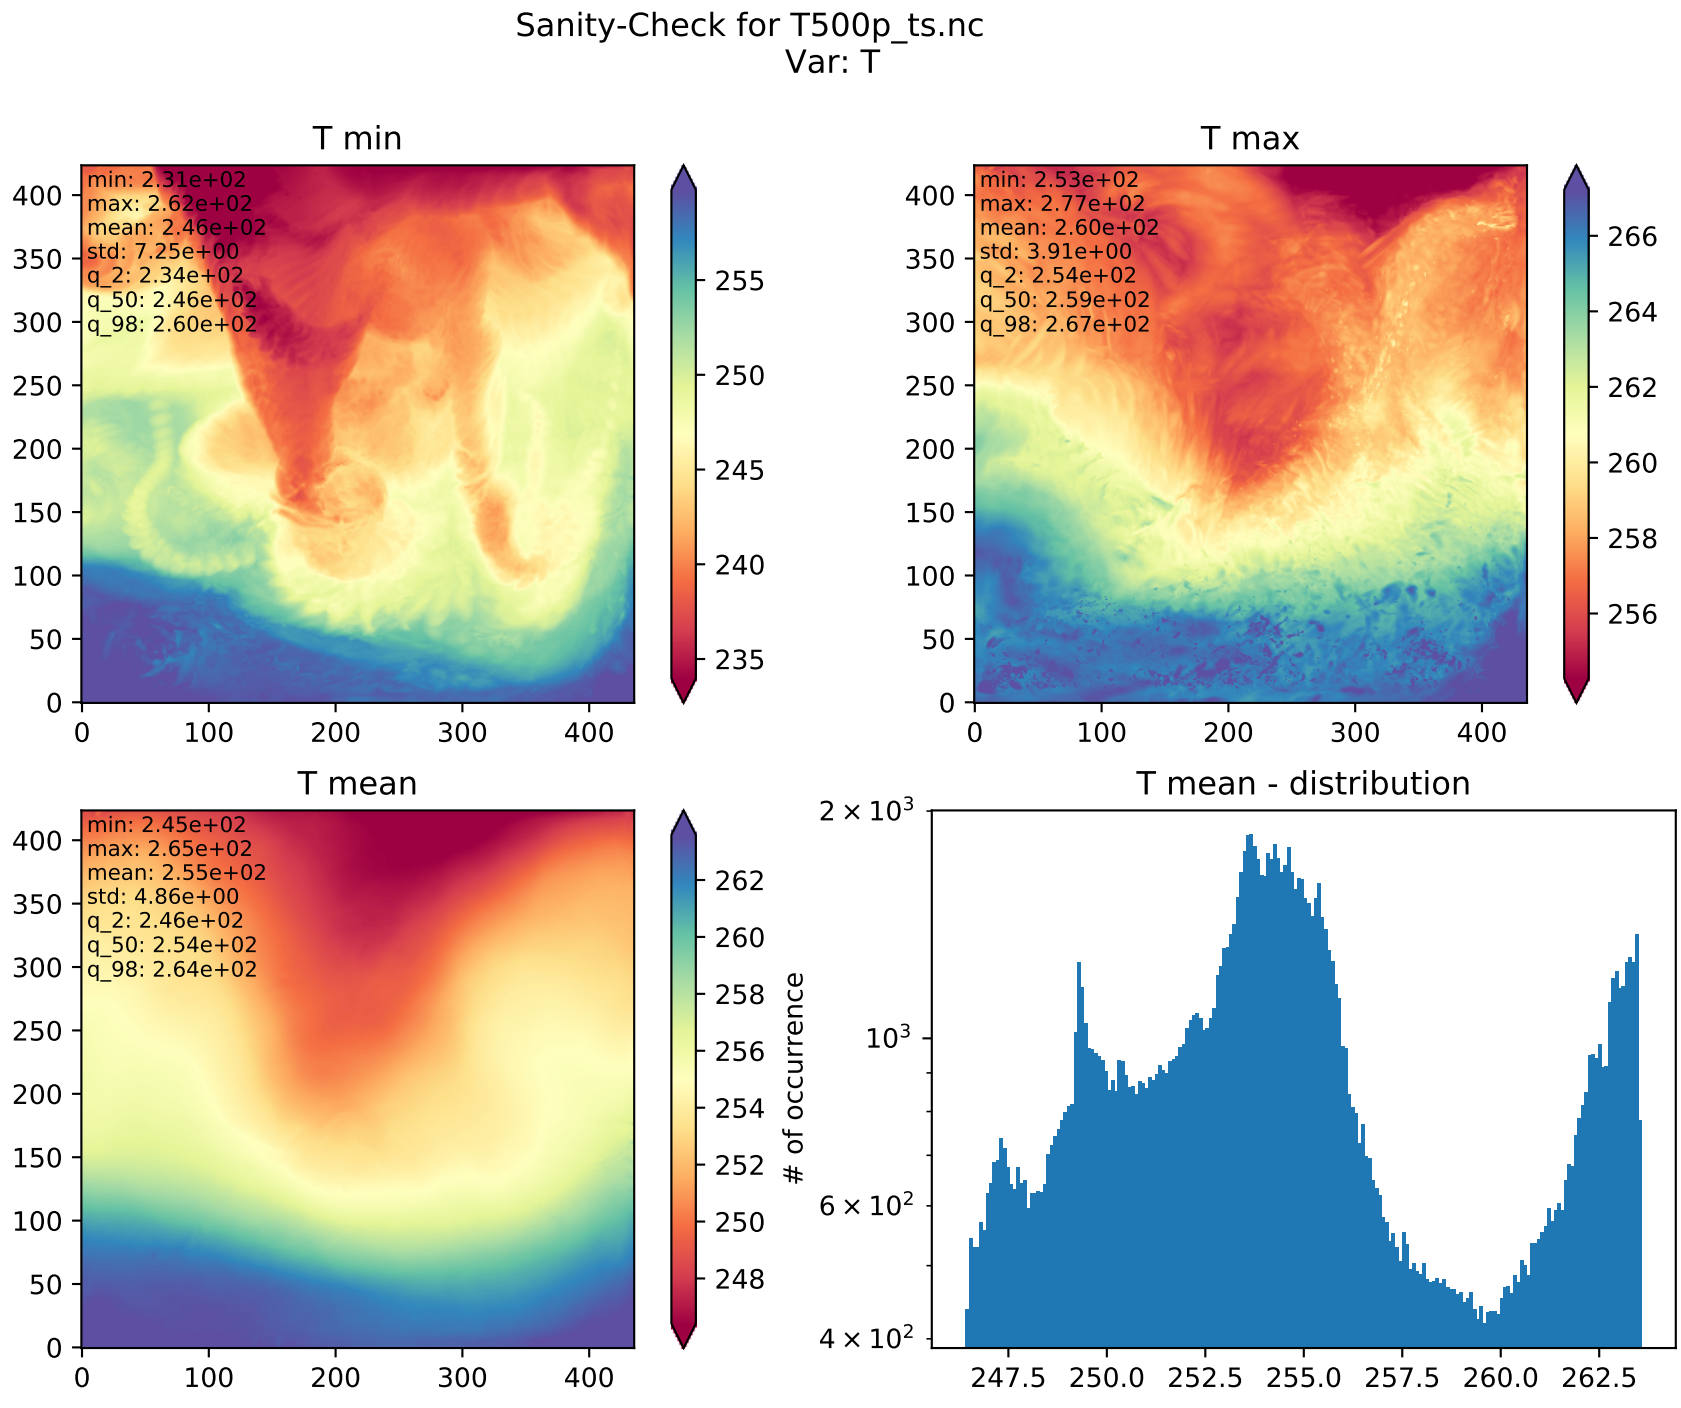
Sanity-Check for T500p_ts.nc
Var: T
T min
min: 2.31e+02
max: 2.62e+02
mean: 2.46e+02
std: 7.25e+00
q_2: 2.34e+02
q_50: 2.46e+02
q_98: 2.60e+02
T max
min: 2.53e+02
max: 2.77e+02
mean: 2.60e+02
std: 3.91e+00
q_2: 2.54e+02
q_50: 2.59e+02
q_98: 2.67e+02
T mean
min: 2.45e+02
max: 2.65e+02
mean: 2.55e+02
std: 4.86e+00
q_2: 2.46e+02
q_50: 2.54e+02
q_98: 2.64e+02
T mean - distribution
# of occurrence