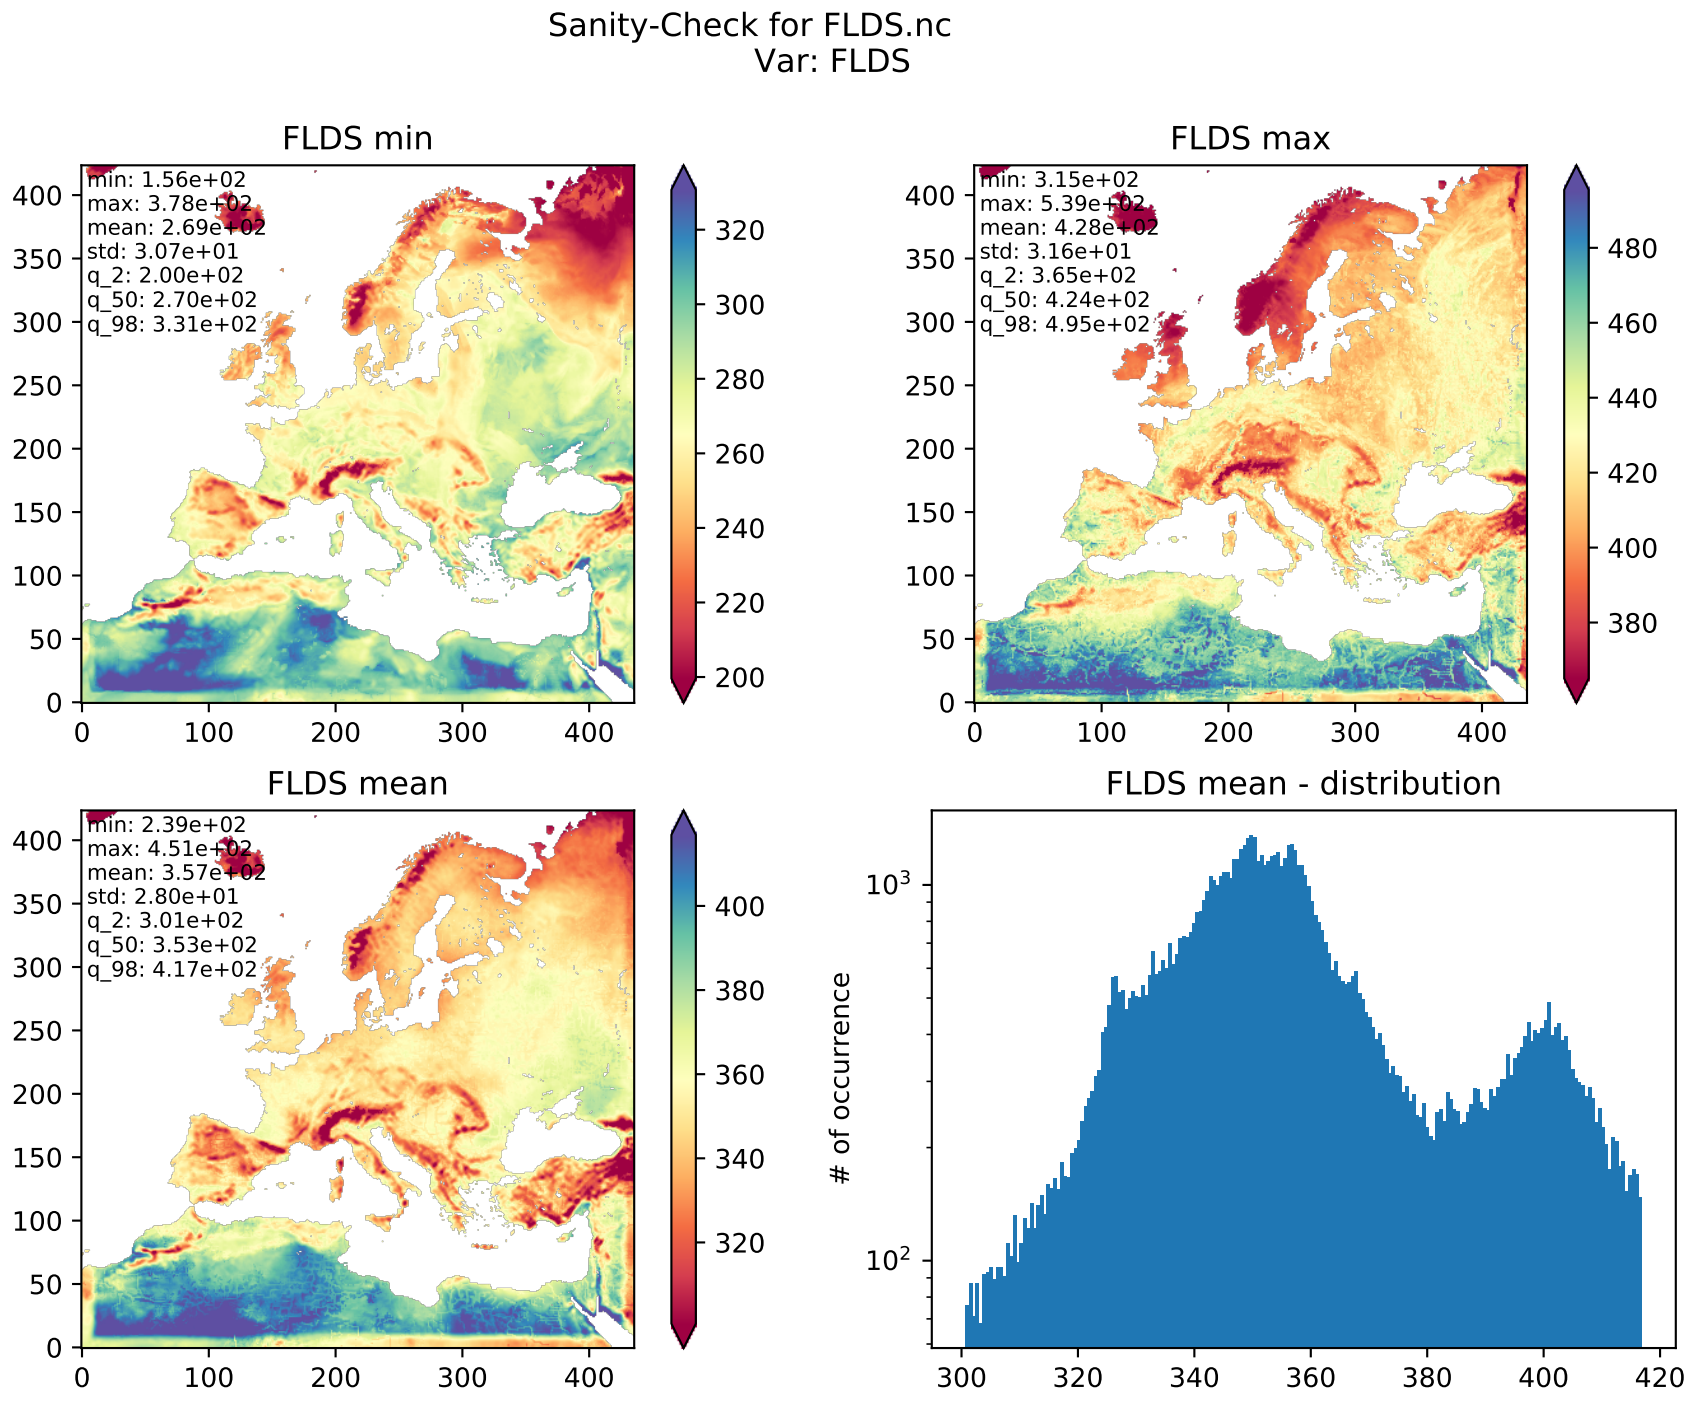
Sanity-Check for FLDS.nc
Var: FLDS
FLDS min
min: 1.56e+02
max: 3.78e+02
mean: 2.69e+02
std: 3.07e+01
q_2: 2.00e+02
q_50: 2.70e+02
q_98: 3.31e+02
FLDS max
min: 3.15e+02
max: 5.39e+02
mean: 4.28e+02
std: 3.16e+01
q_2: 3.65e+02
q_50: 4.24e+02
q_98: 4.95e+02
FLDS mean
min: 2.39e+02
max: 4.51e+02
mean: 3.57e+02
std: 2.80e+01
q_2: 3.01e+02
q_50: 3.53e+02
q_98: 4.17e+02
FLDS mean - distribution
# of occurrence