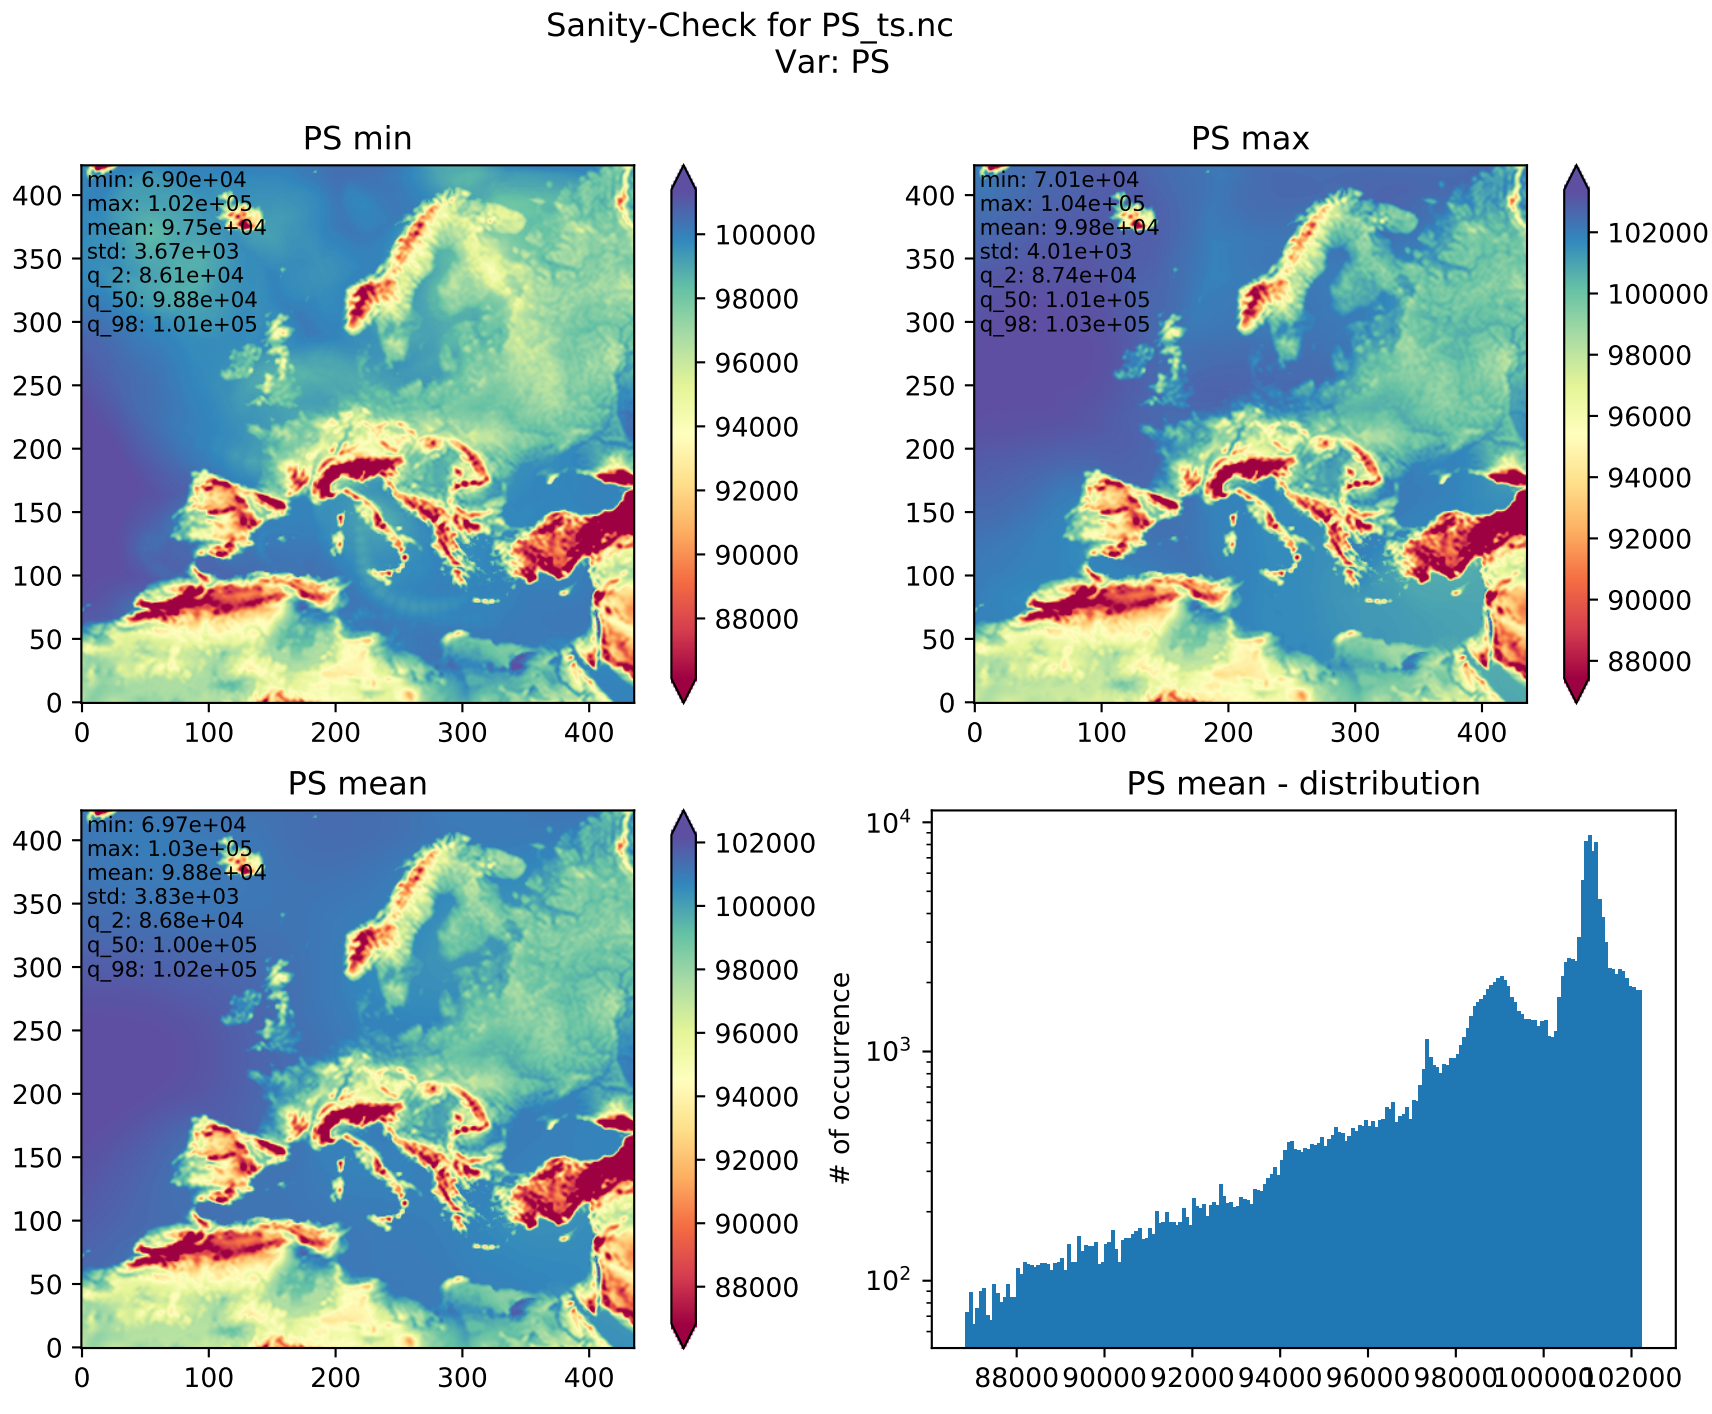
Sanity-Check for PS_ts.nc
Var: PS
PS min
min: 6.90e+04
max: 1.02e+05
mean: 9.75e+04
std: 3.67e+03
q_2: 8.61e+04
q_50: 9.88e+04
q_98: 1.01e+05
PS max
min: 7.01e+04
max: 1.04e+05
mean: 9.98e+04
std: 4.01e+03
q_2: 8.74e+04
q_50: 1.01e+05
q_98: 1.03e+05
PS mean
min: 6.97e+04
max: 1.03e+05
mean: 9.88e+04
std: 3.83e+03
q_2: 8.68e+04
q_50: 1.00e+05
q_98: 1.02e+05
PS mean - distribution
# of occurrence