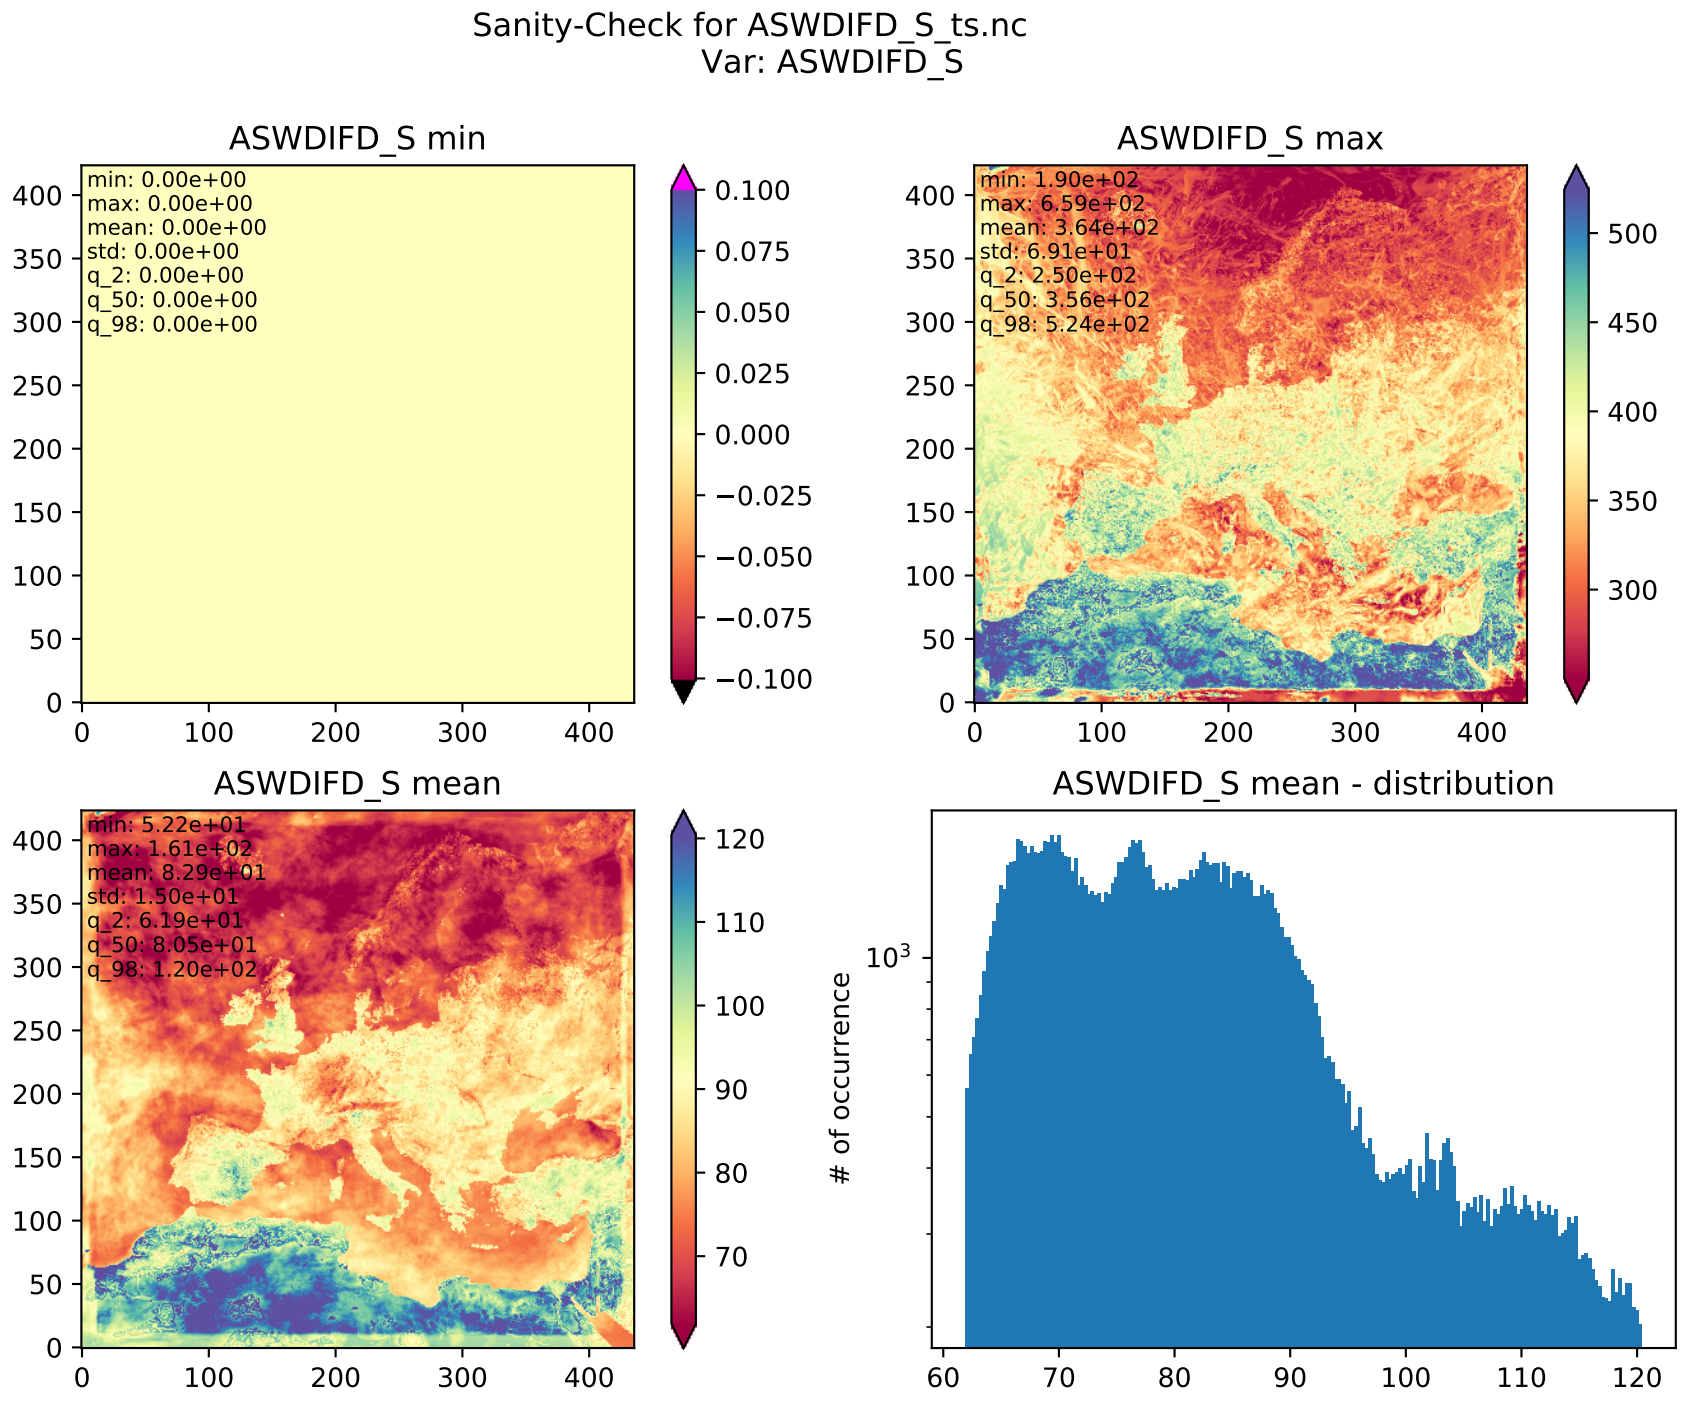
Sanity-Check for ASWDIFD_S_ts.nc
Var: ASWDIFD_S
ASWDIFD_S min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
ASWDIFD_S max
min: 1.90e+02
max: 6.59e+02
mean: 3.64e+02
std: 6.91e+01
q_2: 2.50e+02
q_50: 3.56e+02
q_98: 5.24e+02
ASWDIFD_S mean
min: 5.22e+01
max: 1.61e+02
mean: 8.29e+01
std: 1.50e+01
q_2: 6.19e+01
q_50: 8.05e+01
q_98: 1.20e+02
ASWDIFD_S mean - distribution
# of occurrence
$10^3$