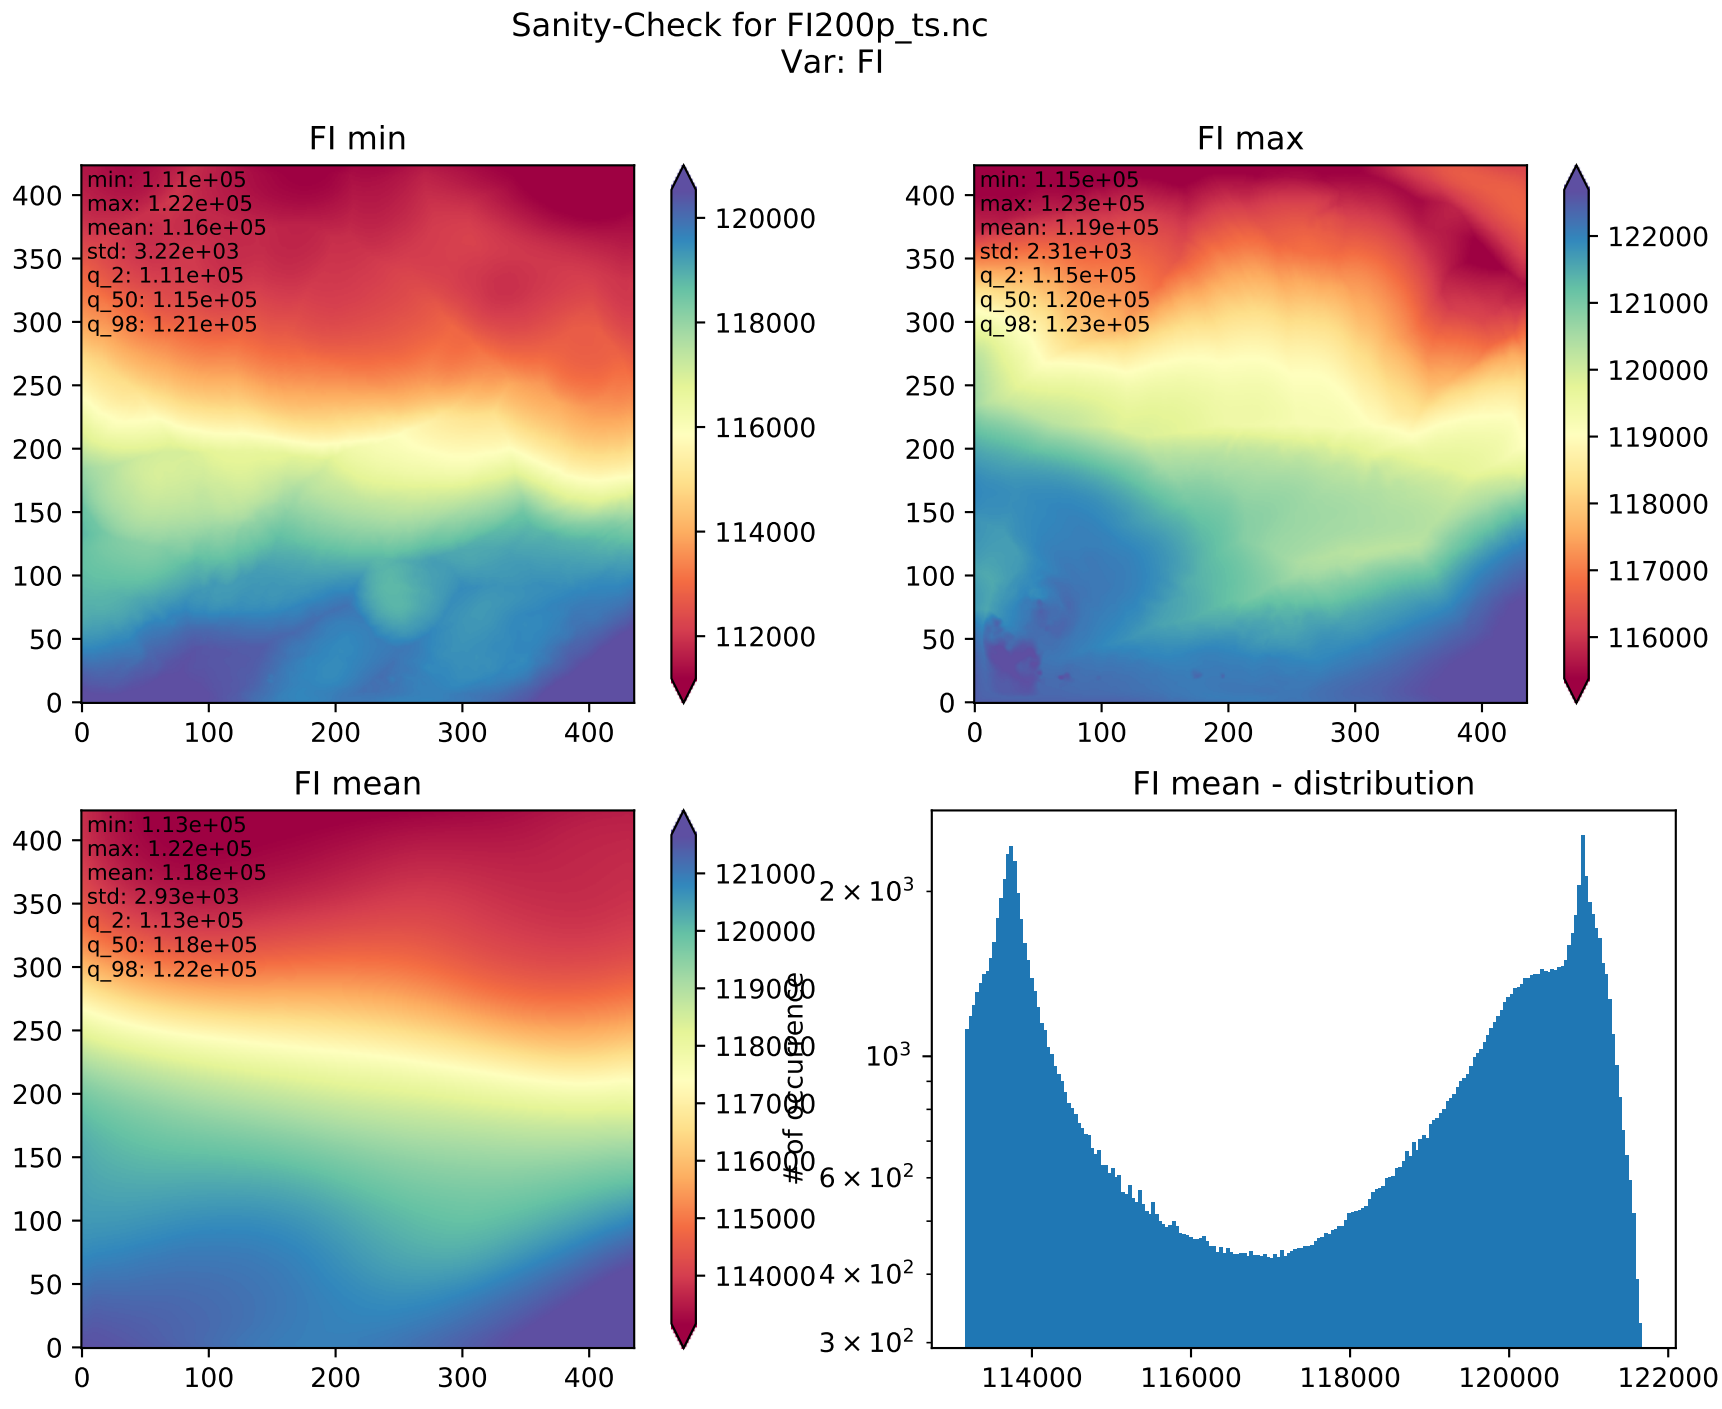
Sanity-Check for FI200p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: 1.11e+05
max: 1.22e+05
mean: 1.16e+05
std: 3.22e+03
q_2: 1.11e+05
q_50: 1.15e+05
q_98: 1.21e+05
FI max
min: 1.15e+05
max: 1.23e+05
mean: 1.19e+05
std: 2.31e+03
q_2: 1.15e+05
q_50: 1.20e+05
q_98: 1.23e+05
FI mean
min: 1.13e+05
max: 1.22e+05
mean: 1.18e+05
std: 2.93e+03
q_2: 1.13e+05
q_50: 1.18e+05
q_98: 1.22e+05
FI mean - distribution
# of occurence