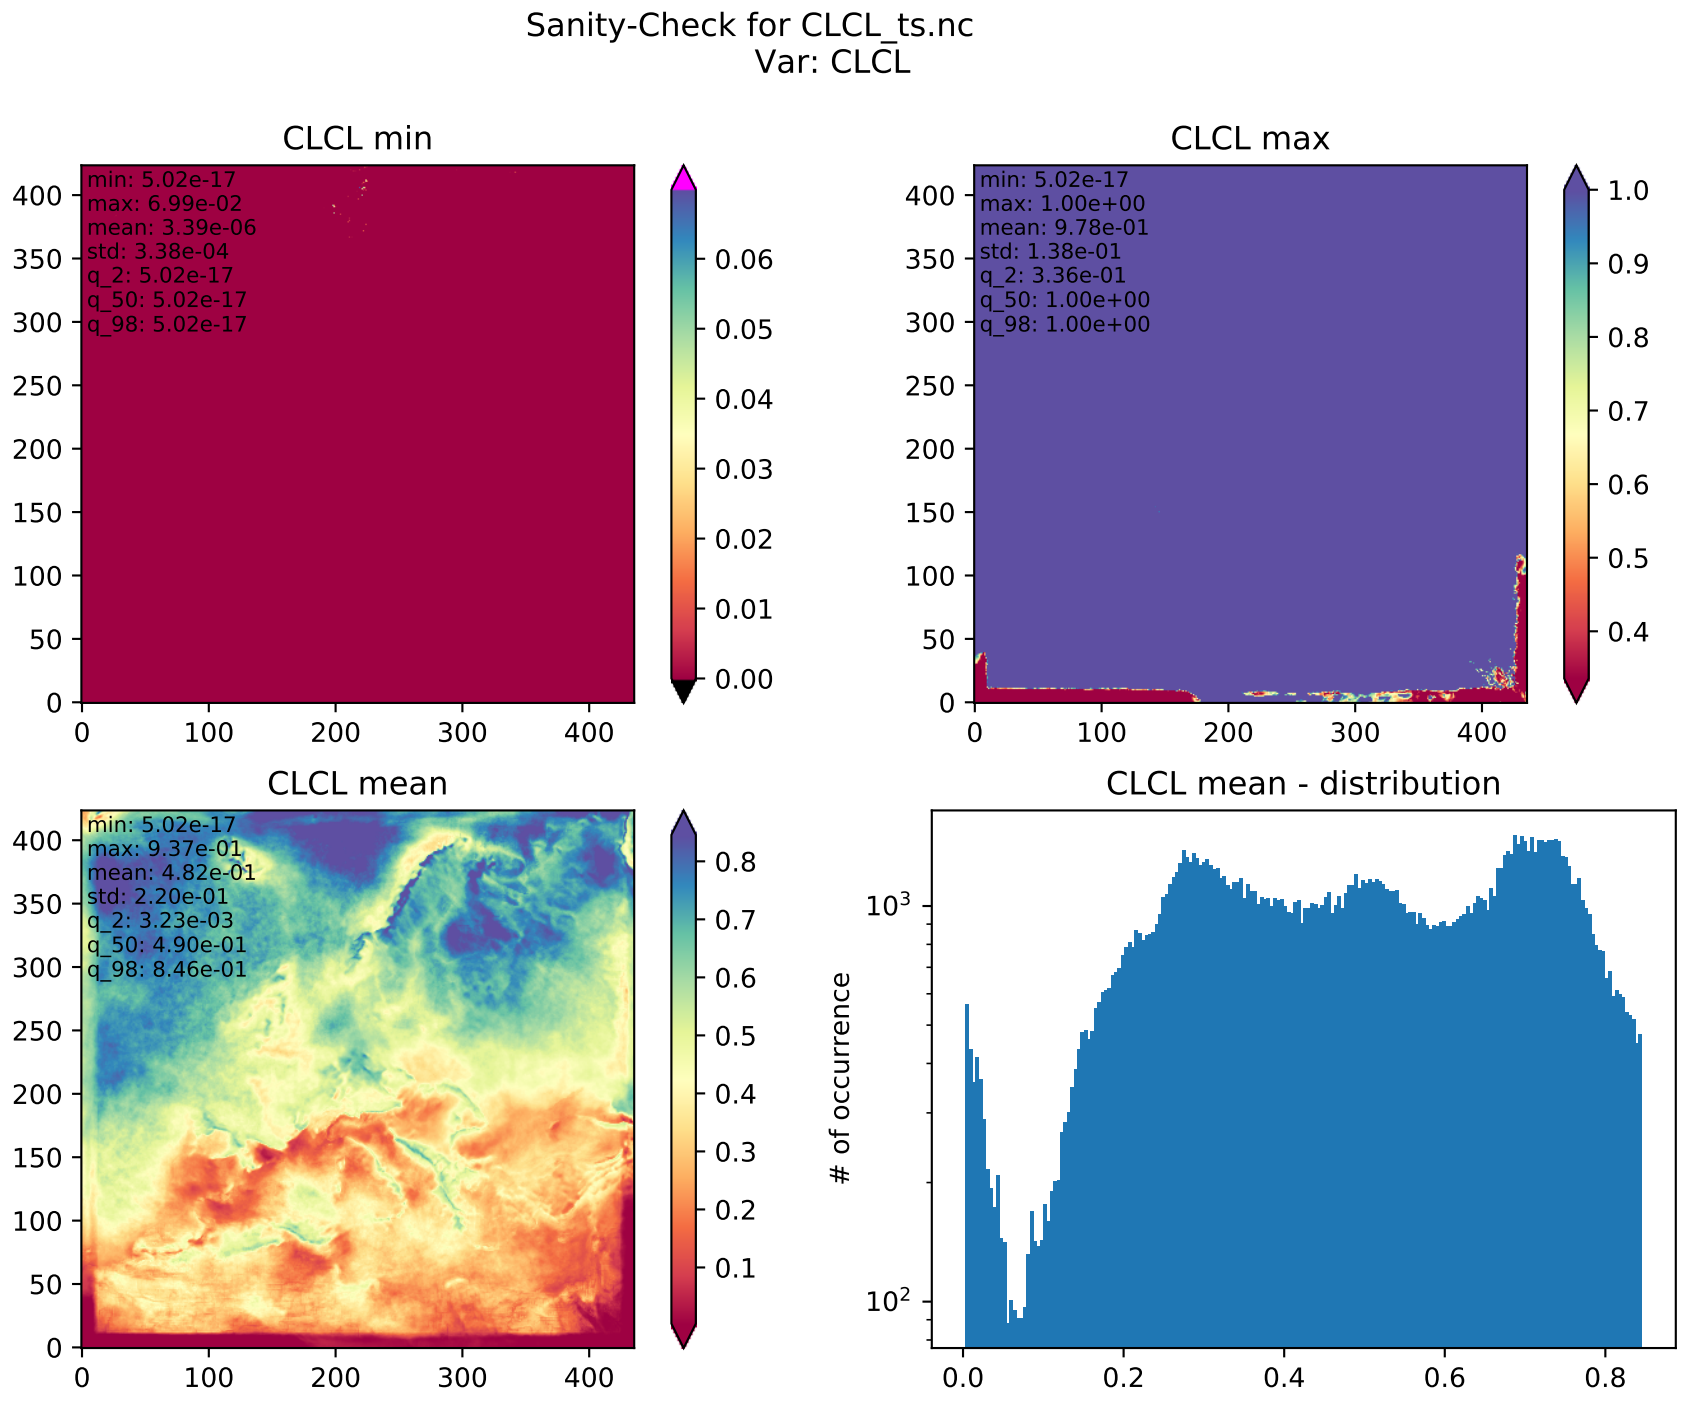
Sanity-Check for CLCL_ts.nc
Var: CLCL
CLCL min
min: 5.02e-17
max: 6.99e-02
mean: 3.39e-06
std: 3.38e-04
q_2: 5.02e-17
q_50: 5.02e-17
q_98: 5.02e-17
CLCL max
min: 5.02e-17
max: 1.00e+00
mean: 9.78e-01
std: 1.38e-01
q_2: 3.36e-01
q_50: 1.00e+00
q_98: 1.00e+00
CLCL mean
min: 5.02e-17
max: 9.37e-01
mean: 4.82e-01
std: 2.20e-01
q_2: 3.23e-03
q_50: 4.90e-01
q_98: 8.46e-01
CLCL mean - distribution
# of occurrence