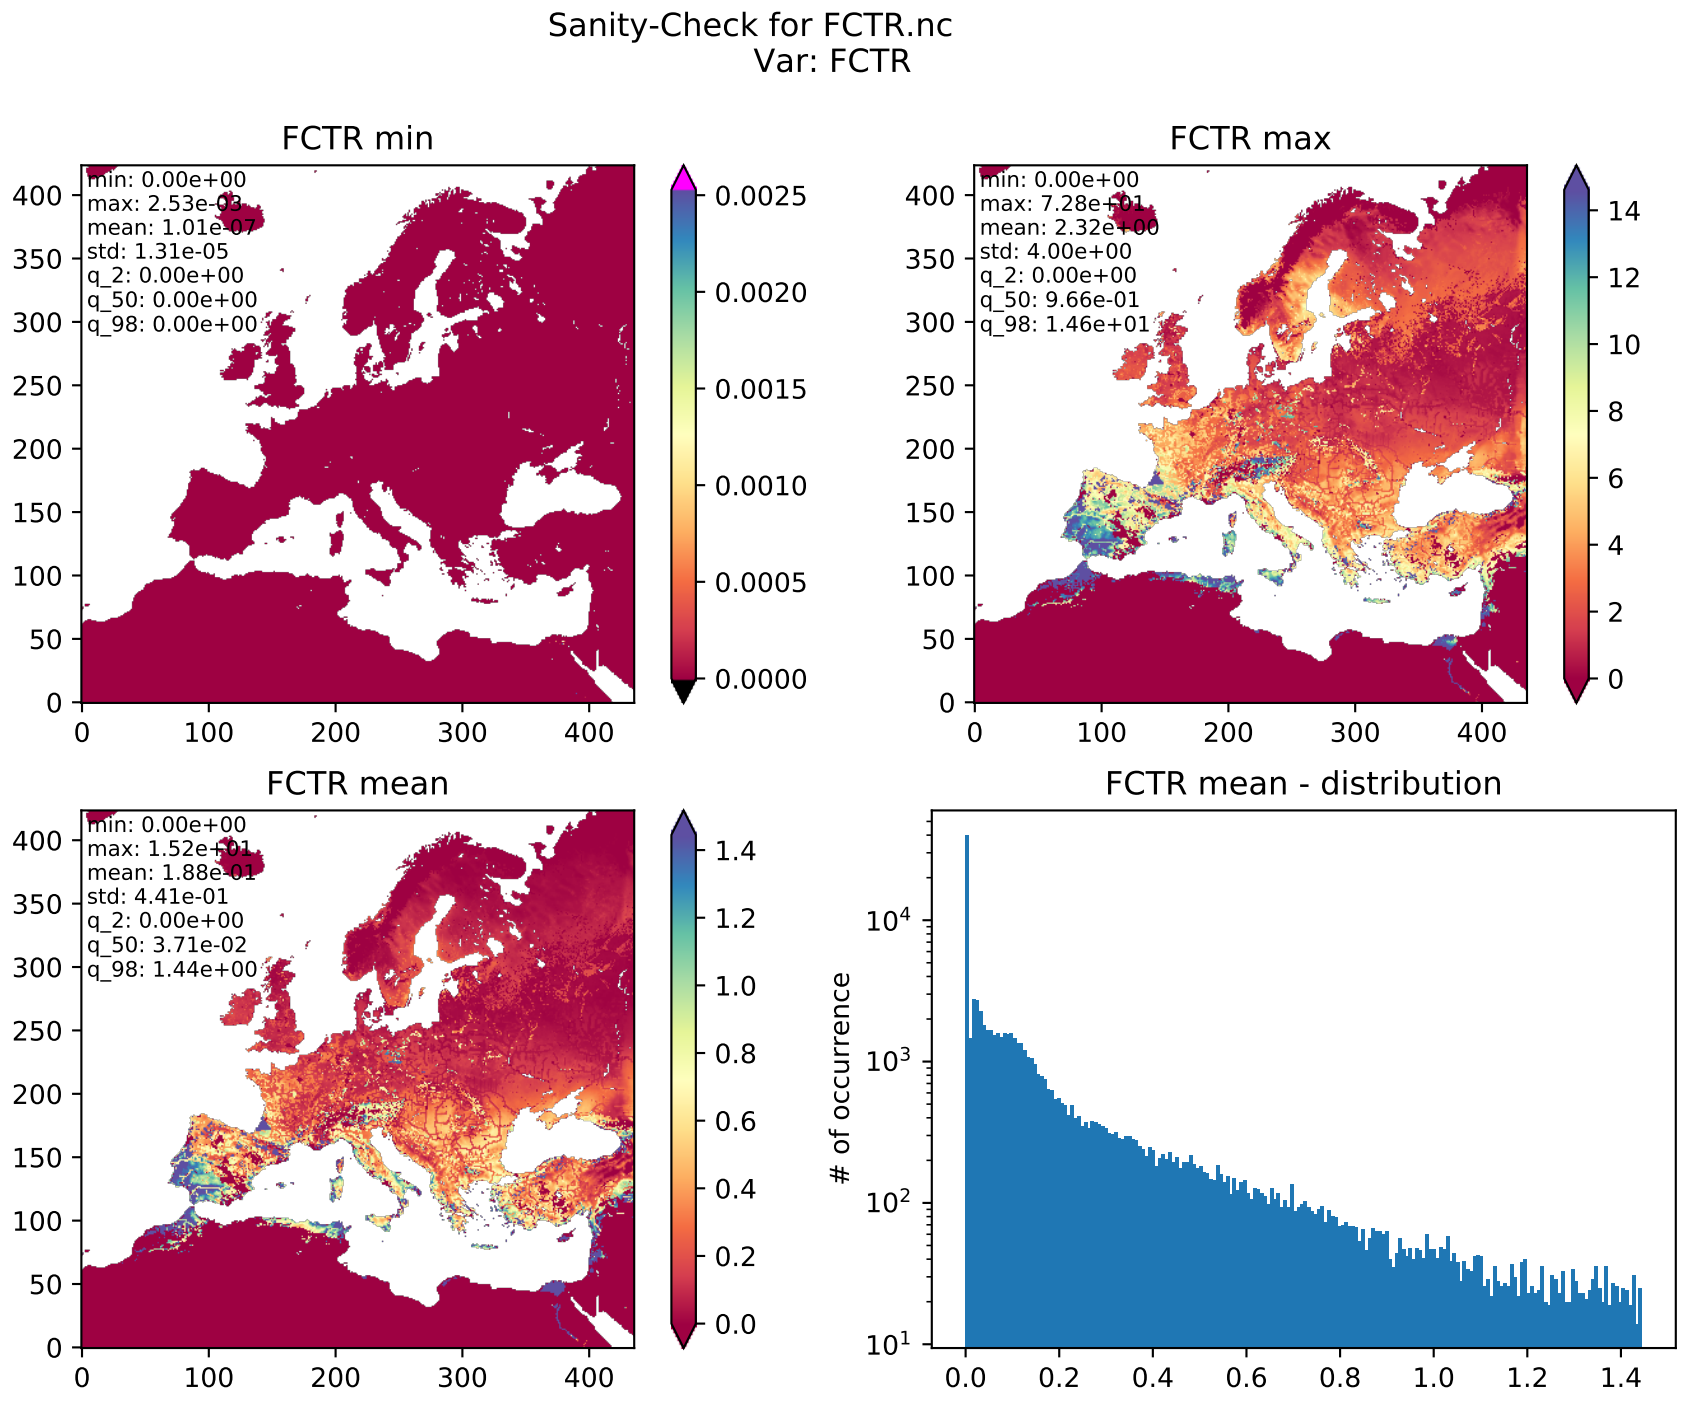
Sanity-Check for FCTR.nc
Var: FCTR
FCTR min
min: 0.00e+00
max: 2.53e-03
mean: 1.01e-07
std: 1.31e-05
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
FCTR max
min: 0.00e+00
max: 7.28e+01
mean: 2.32e+00
std: 4.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 9.66e-01
q_98: 1.46e+01
FCTR mean
min: 0.00e+00
max: 1.52e+01
mean: 1.88e-01
std: 4.41e-01
q_2: 0.00e+00
q_50: 3.71e-02
q_98: 1.44e+00
FCTR mean - distribution
# of occurrence