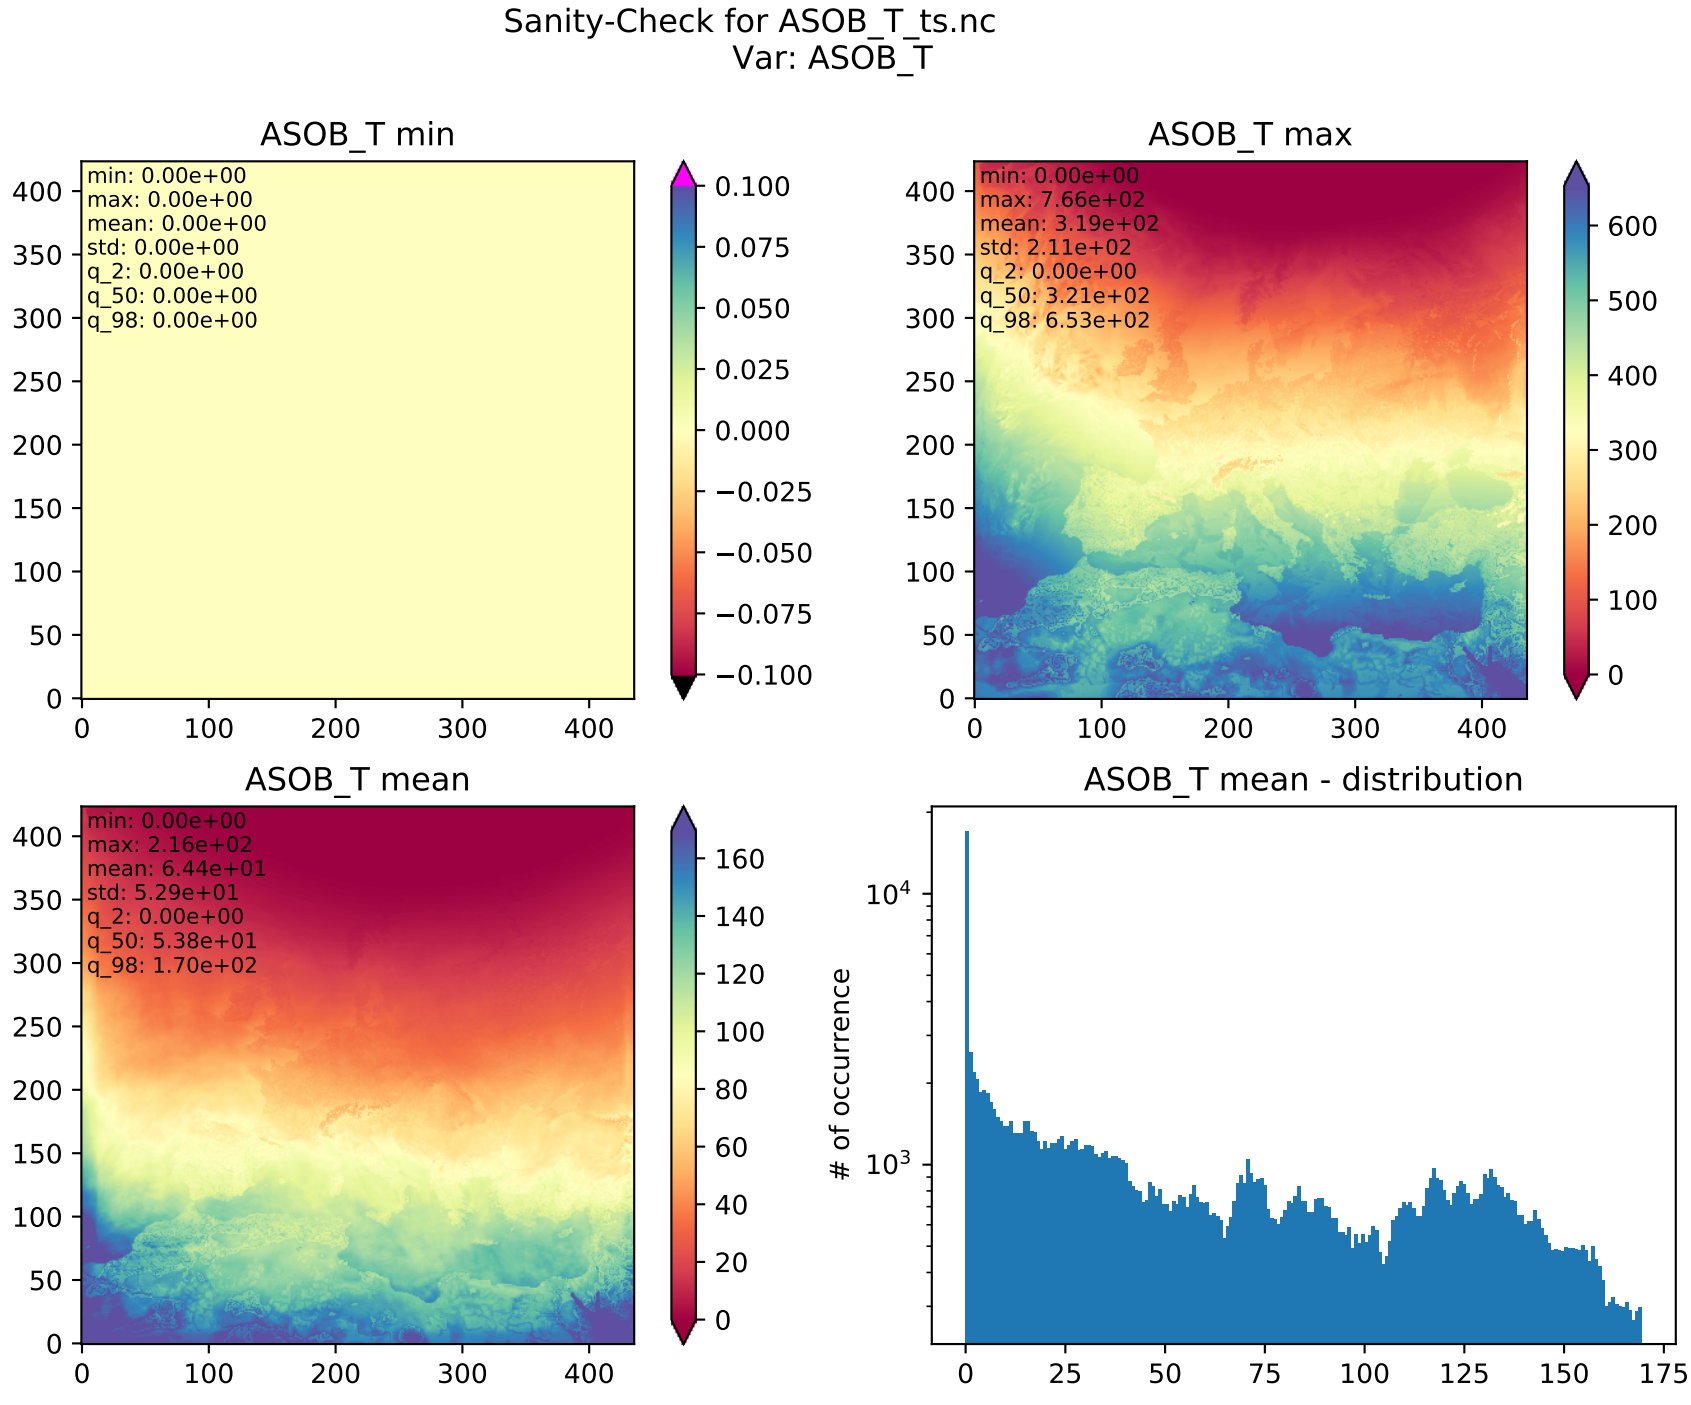
Sanity-Check for ASOB_T_ts.nc
Var: ASOB_T
ASOB_T min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
ASOB_T max
min: 0.00e+00
max: 7.66e+02
mean: 3.19e+02
std: 2.11e+02
q_2: 0.00e+00
q_50: 3.21e+02
q_98: 6.53e+02
ASOB_T mean
min: 0.00e+00
max: 2.16e+02
mean: 6.44e+01
std: 5.29e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 5.38e+01
q_98: 1.70e+02
ASOB_T mean - distribution
# of occurrence