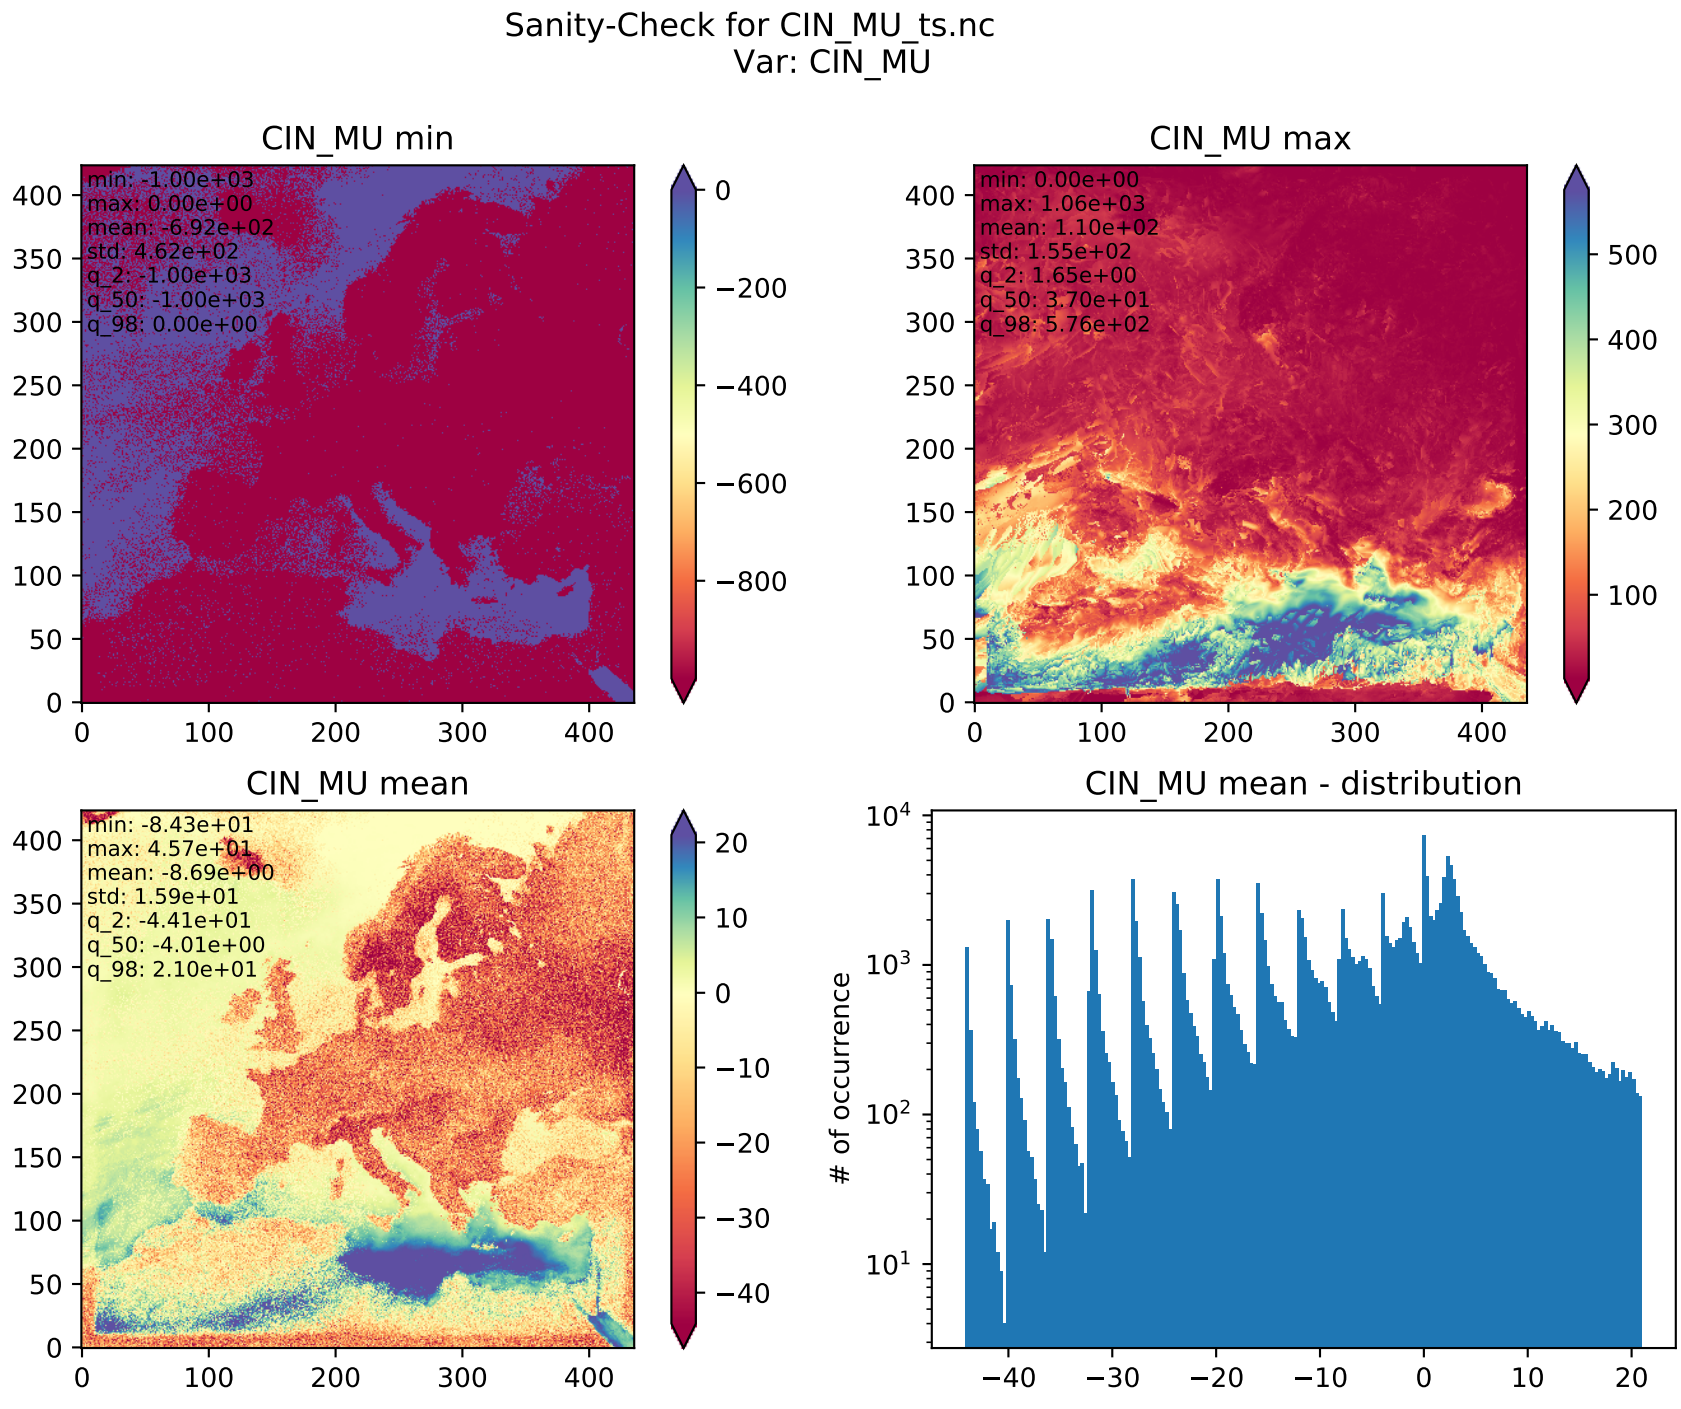
Sanity-Check for CIN_MU_ts.nc
Var: CIN_MU
CIN_MU min
min: -1.00e+03
max: 0.00e+00
mean: -6.92e+02
std: 4.62e+02
q_2: -1.00e+03
q_50: -1.00e+03
q_98: 0.00e+00
CIN_MU max
min: 0.00e+00
max: 1.06e+03
mean: 1.10e+02
std: 1.55e+02
q_2: 1.65e+00
q_50: 3.70e+01
q_98: 5.76e+02
CIN_MU mean
min: -8.43e+01
max: 4.57e+01
mean: -8.69e+00
std: 1.59e+01
q_2: -4.41e+01
q_50: -4.01e+00
q_98: 2.10e+01
CIN_MU mean - distribution
# of occurrence