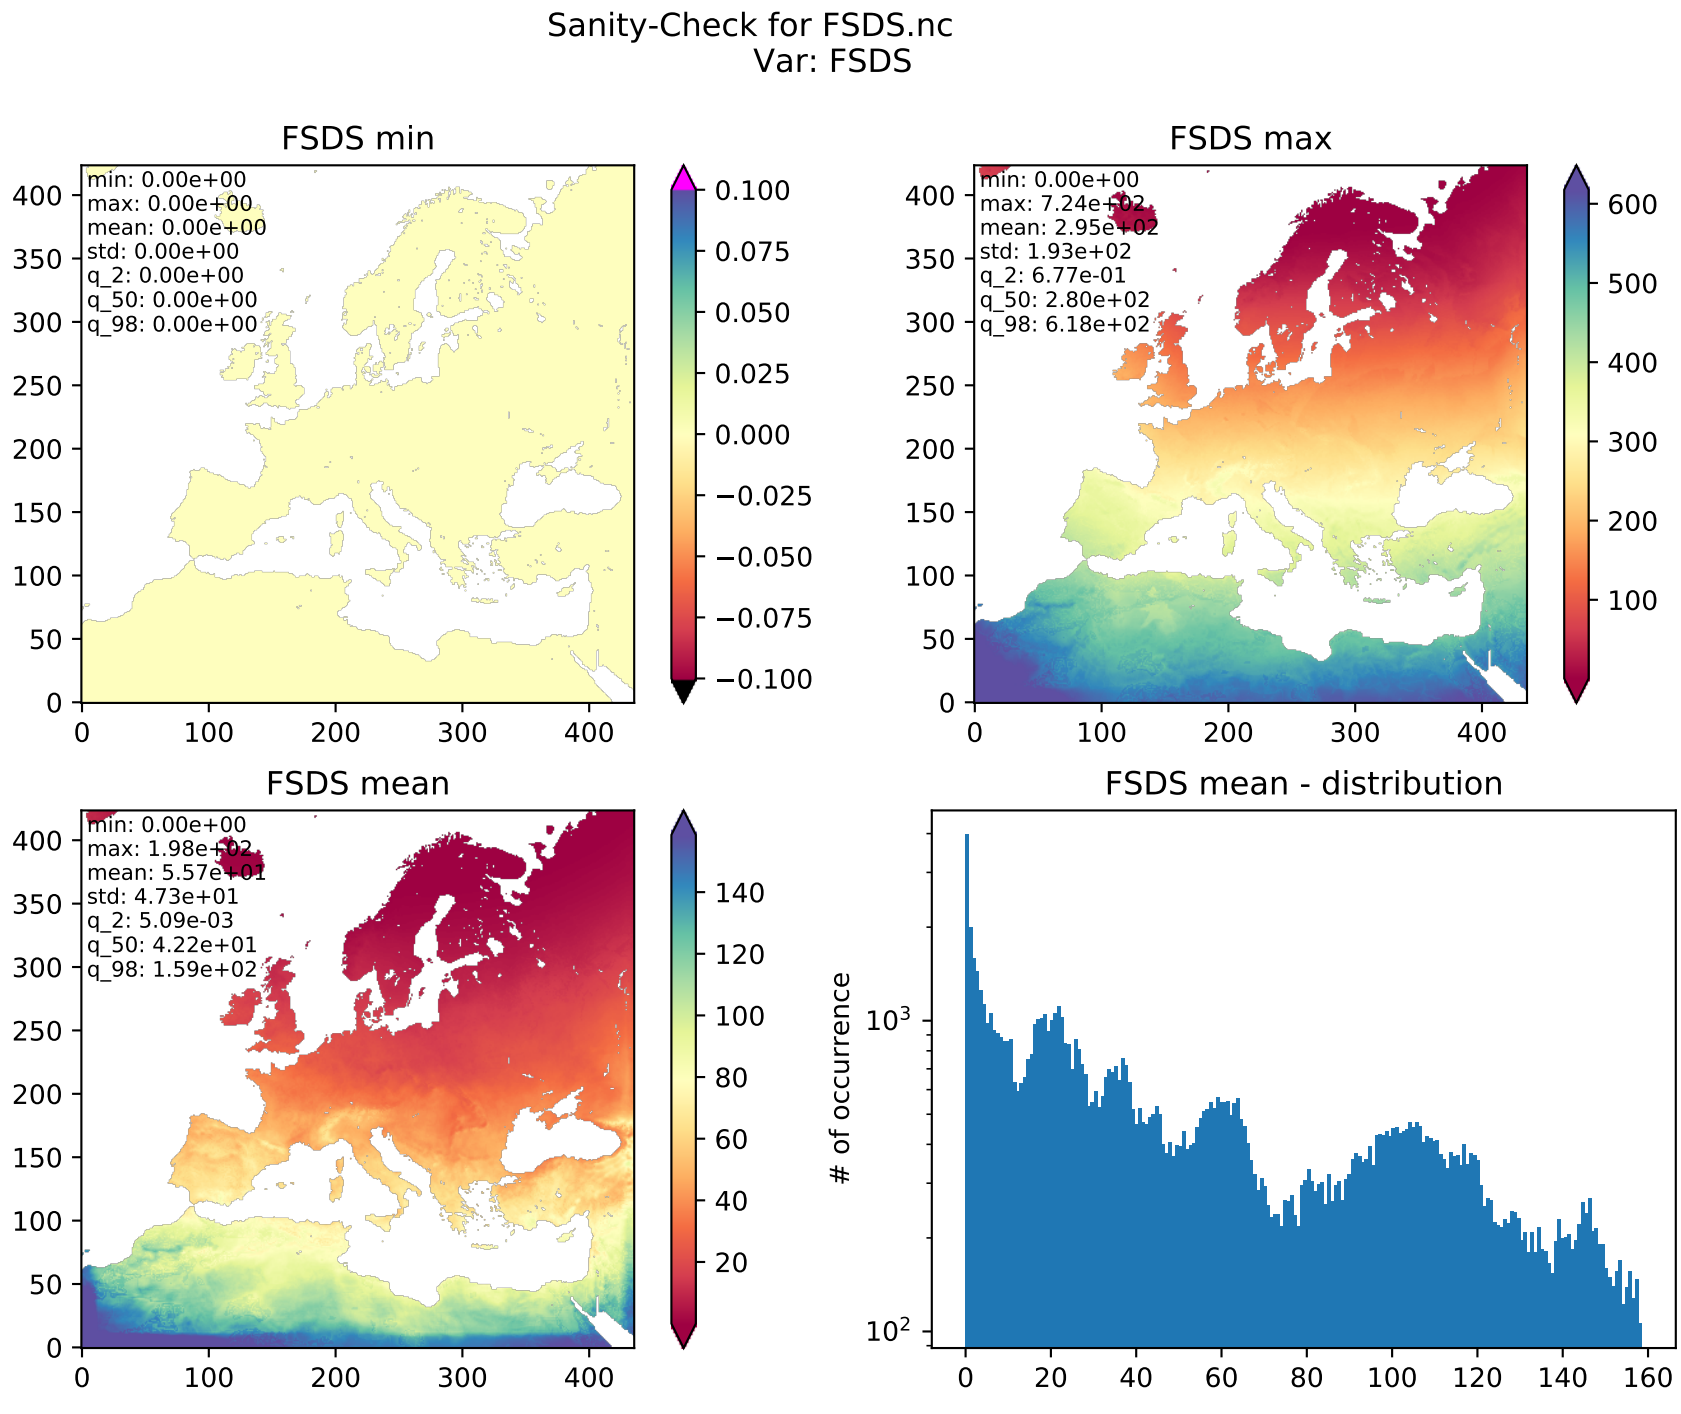
Sanity-Check for FSDS.nc
Var: FSDS
FSDS min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
FSDS max
min: 0.00e+00
max: 7.24e+02
mean: 2.95e+02
std: 1.93e+02
q_2: 6.77e-01
q_50: 2.80e+02
q_98: 6.18e+02
FSDS mean
min: 0.00e+00
max: 1.98e+02
mean: 5.57e+01
std: 4.73e+01
q_2: 5.09e-03
q_50: 4.22e+01
q_98: 1.59e+02
FSDS mean - distribution
# of occurrence