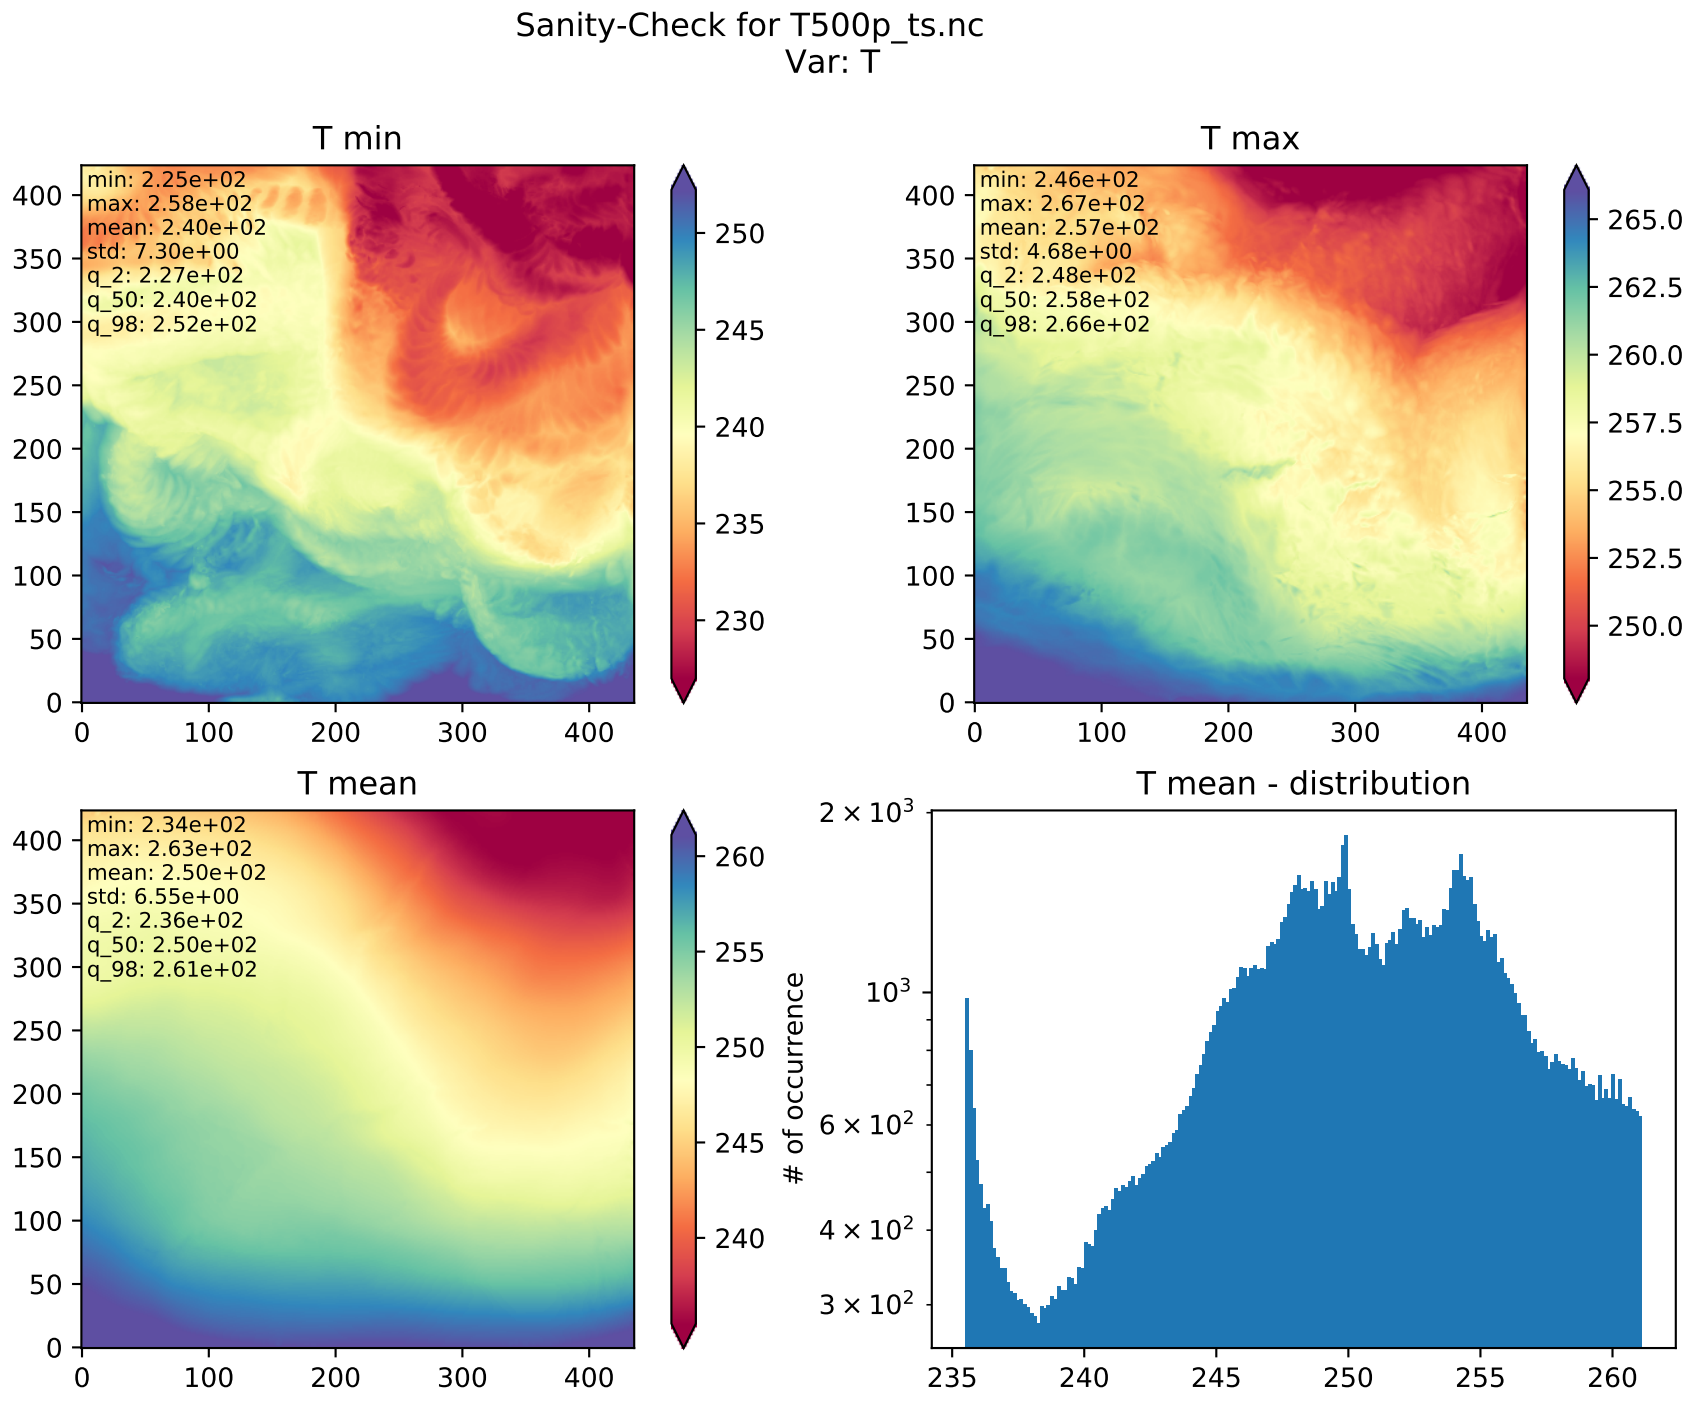
Sanity-Check for T500p_ts.nc
Var: T
T min
min: 2.25e+02
max: 2.58e+02
mean: 2.40e+02
std: 7.30e+00
q_2: 2.27e+02
q_50: 2.40e+02
q_98: 2.52e+02
T max
min: 2.46e+02
max: 2.67e+02
mean: 2.57e+02
std: 4.68e+00
q_2: 2.48e+02
q_50: 2.58e+02
q_98: 2.66e+02
T mean
min: 2.34e+02
max: 2.63e+02
mean: 2.50e+02
std: 6.55e+00
q_2: 2.36e+02
q_50: 2.50e+02
q_98: 2.61e+02
T mean - distribution
# of occurrence