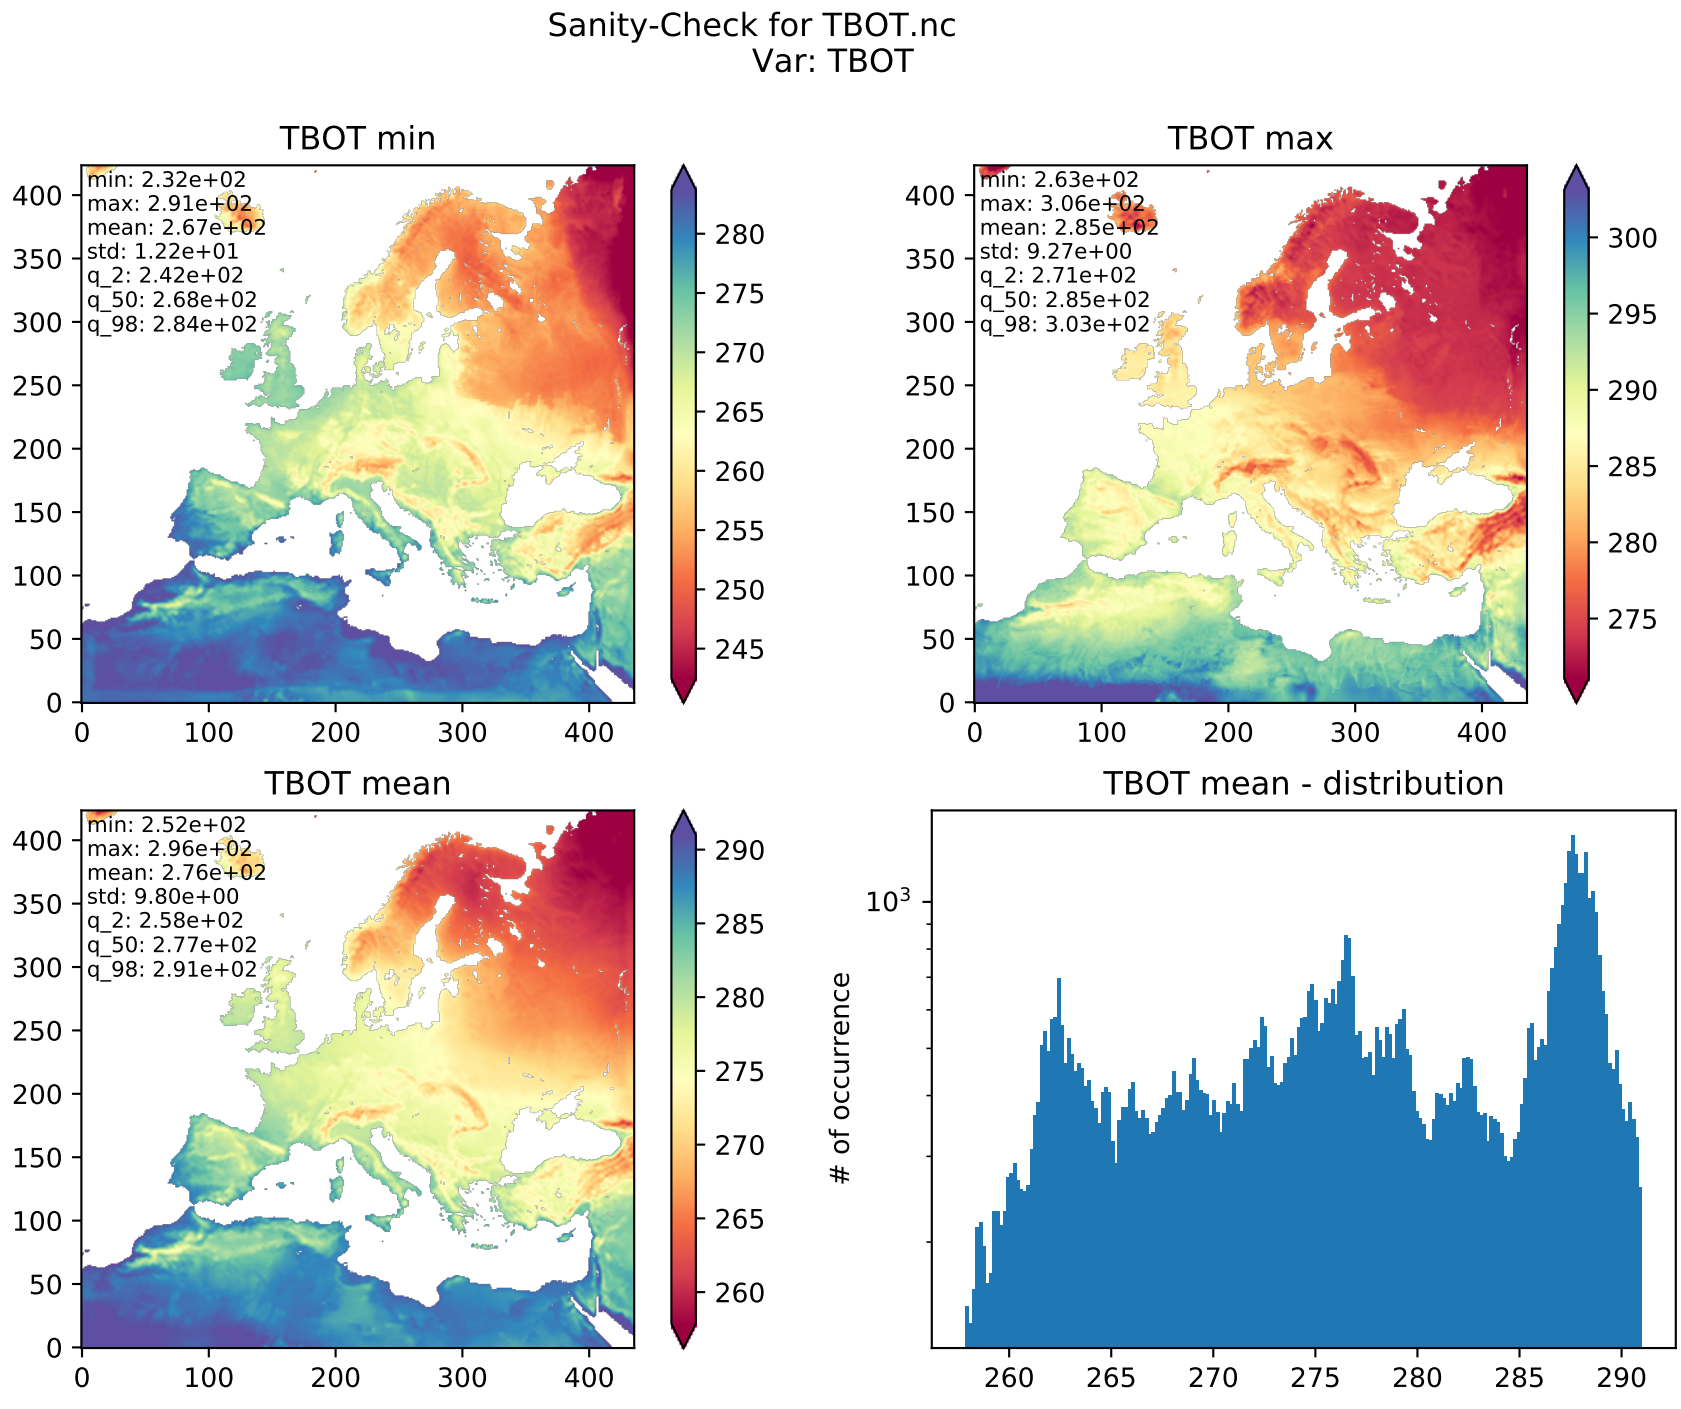
Sanity-Check for TBOT.nc
Var: TBOT
TBOT min
min: 2.32e+02
max: 2.91e+02
mean: 2.67e+02
std: 1.22e+01
q_2: 2.42e+02
q_50: 2.68e+02
q_98: 2.84e+02
TBOT max
min: 2.63e+02
max: 3.06e+02
mean: 2.85e+02
std: 9.27e+00
q_2: 2.71e+02
q_50: 2.85e+02
q_98: 3.03e+02
TBOT mean
min: 2.52e+02
max: 2.96e+02
mean: 2.76e+02
std: 9.80e+00
q_2: 2.58e+02
q_50: 2.77e+02
q_98: 2.91e+02
TBOT mean - distribution
# of occurrence
10^3