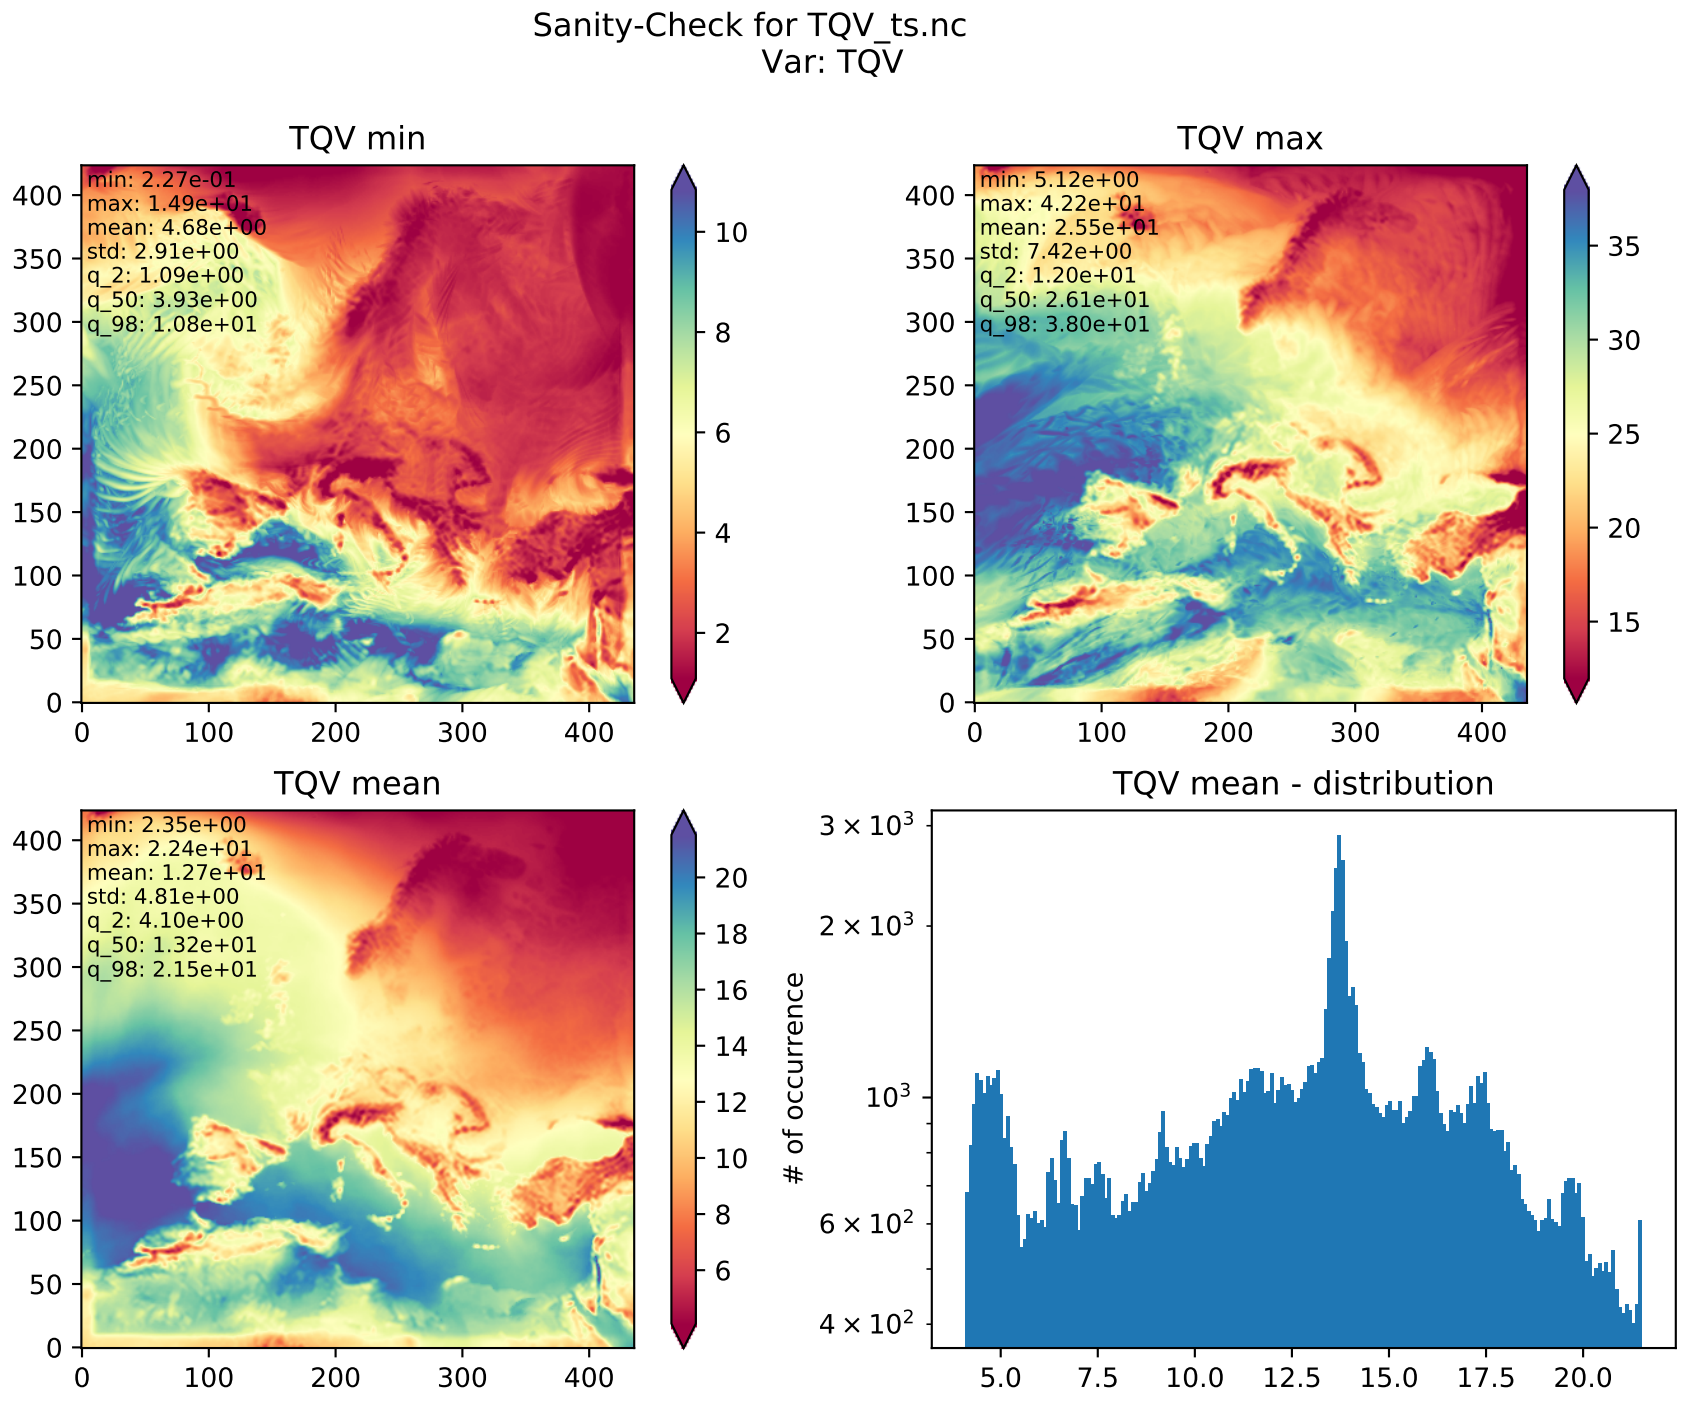
Sanity-Check for TQV_ts.nc
Var: TQV
TQV min
min: 2.27e-01
max: 1.49e+01
mean: 4.68e+00
std: 2.91e+00
q_2: 1.09e+00
q_50: 3.93e+00
q_98: 1.08e+01
TQV max
min: 5.12e+00
max: 4.22e+01
mean: 2.55e+01
std: 7.42e+00
q_2: 1.20e+01
q_50: 2.61e+01
q_98: 3.80e+01
TQV mean
min: 2.35e+00
max: 2.24e+01
mean: 1.27e+01
std: 4.81e+00
q_2: 4.10e+00
q_50: 1.32e+01
q_98: 2.15e+01
TQV mean - distribution
# of occurrence