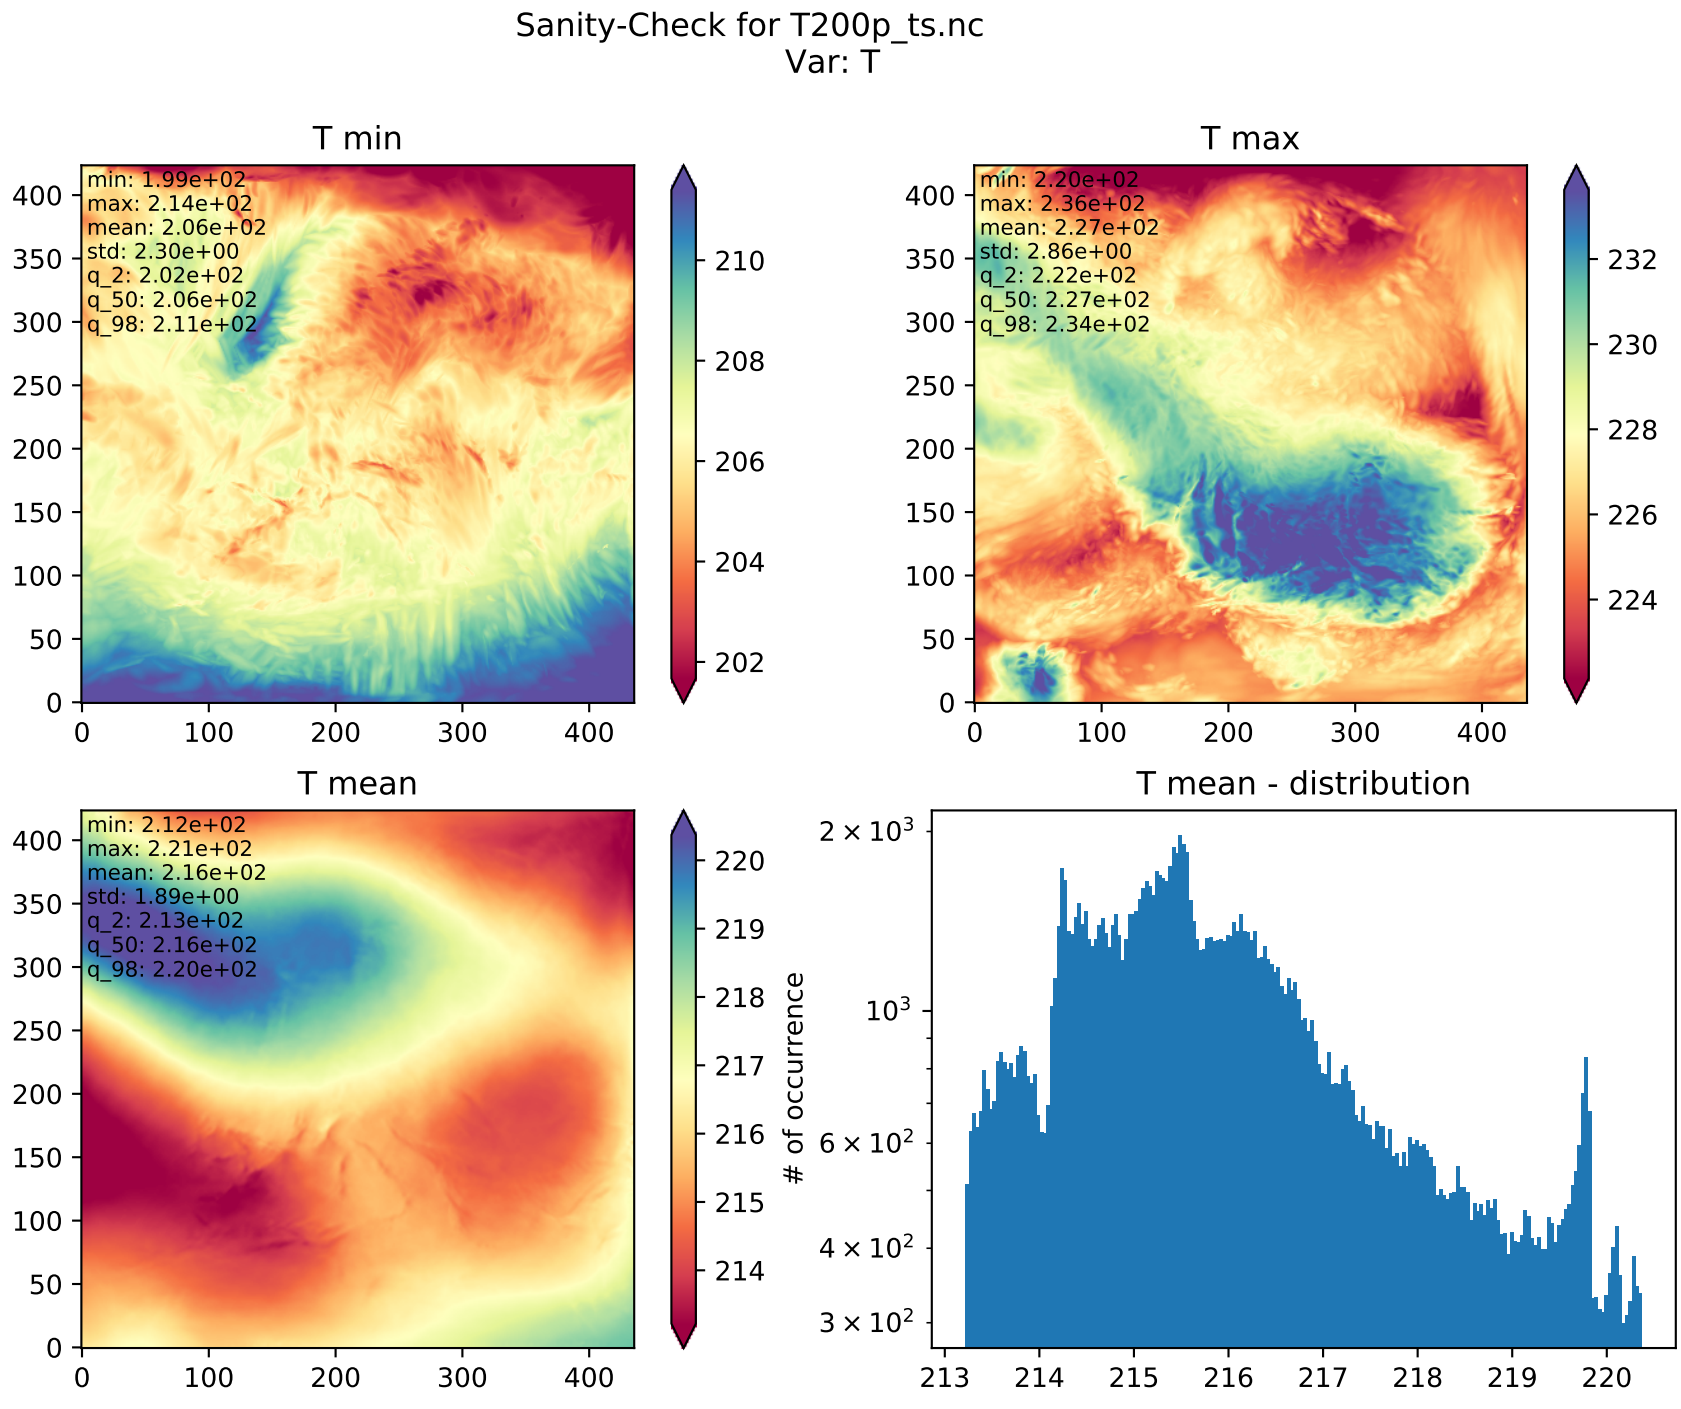
Sanity-Check for T200p_ts.nc
Var: T
T min
min: 1.99e+02
max: 2.14e+02
mean: 2.06e+02
std: 2.30e+00
q_2: 2.02e+02
q_50: 2.06e+02
q_98: 2.11e+02
T max
min: 2.20e+02
max: 2.36e+02
mean: 2.27e+02
std: 2.86e+00
q_2: 2.22e+02
q_50: 2.27e+02
q_98: 2.34e+02
T mean
min: 2.12e+02
max: 2.21e+02
mean: 2.16e+02
std: 1.89e+00
q_2: 2.13e+02
q_50: 2.16e+02
q_98: 2.20e+02
T mean - distribution
# of occurrence