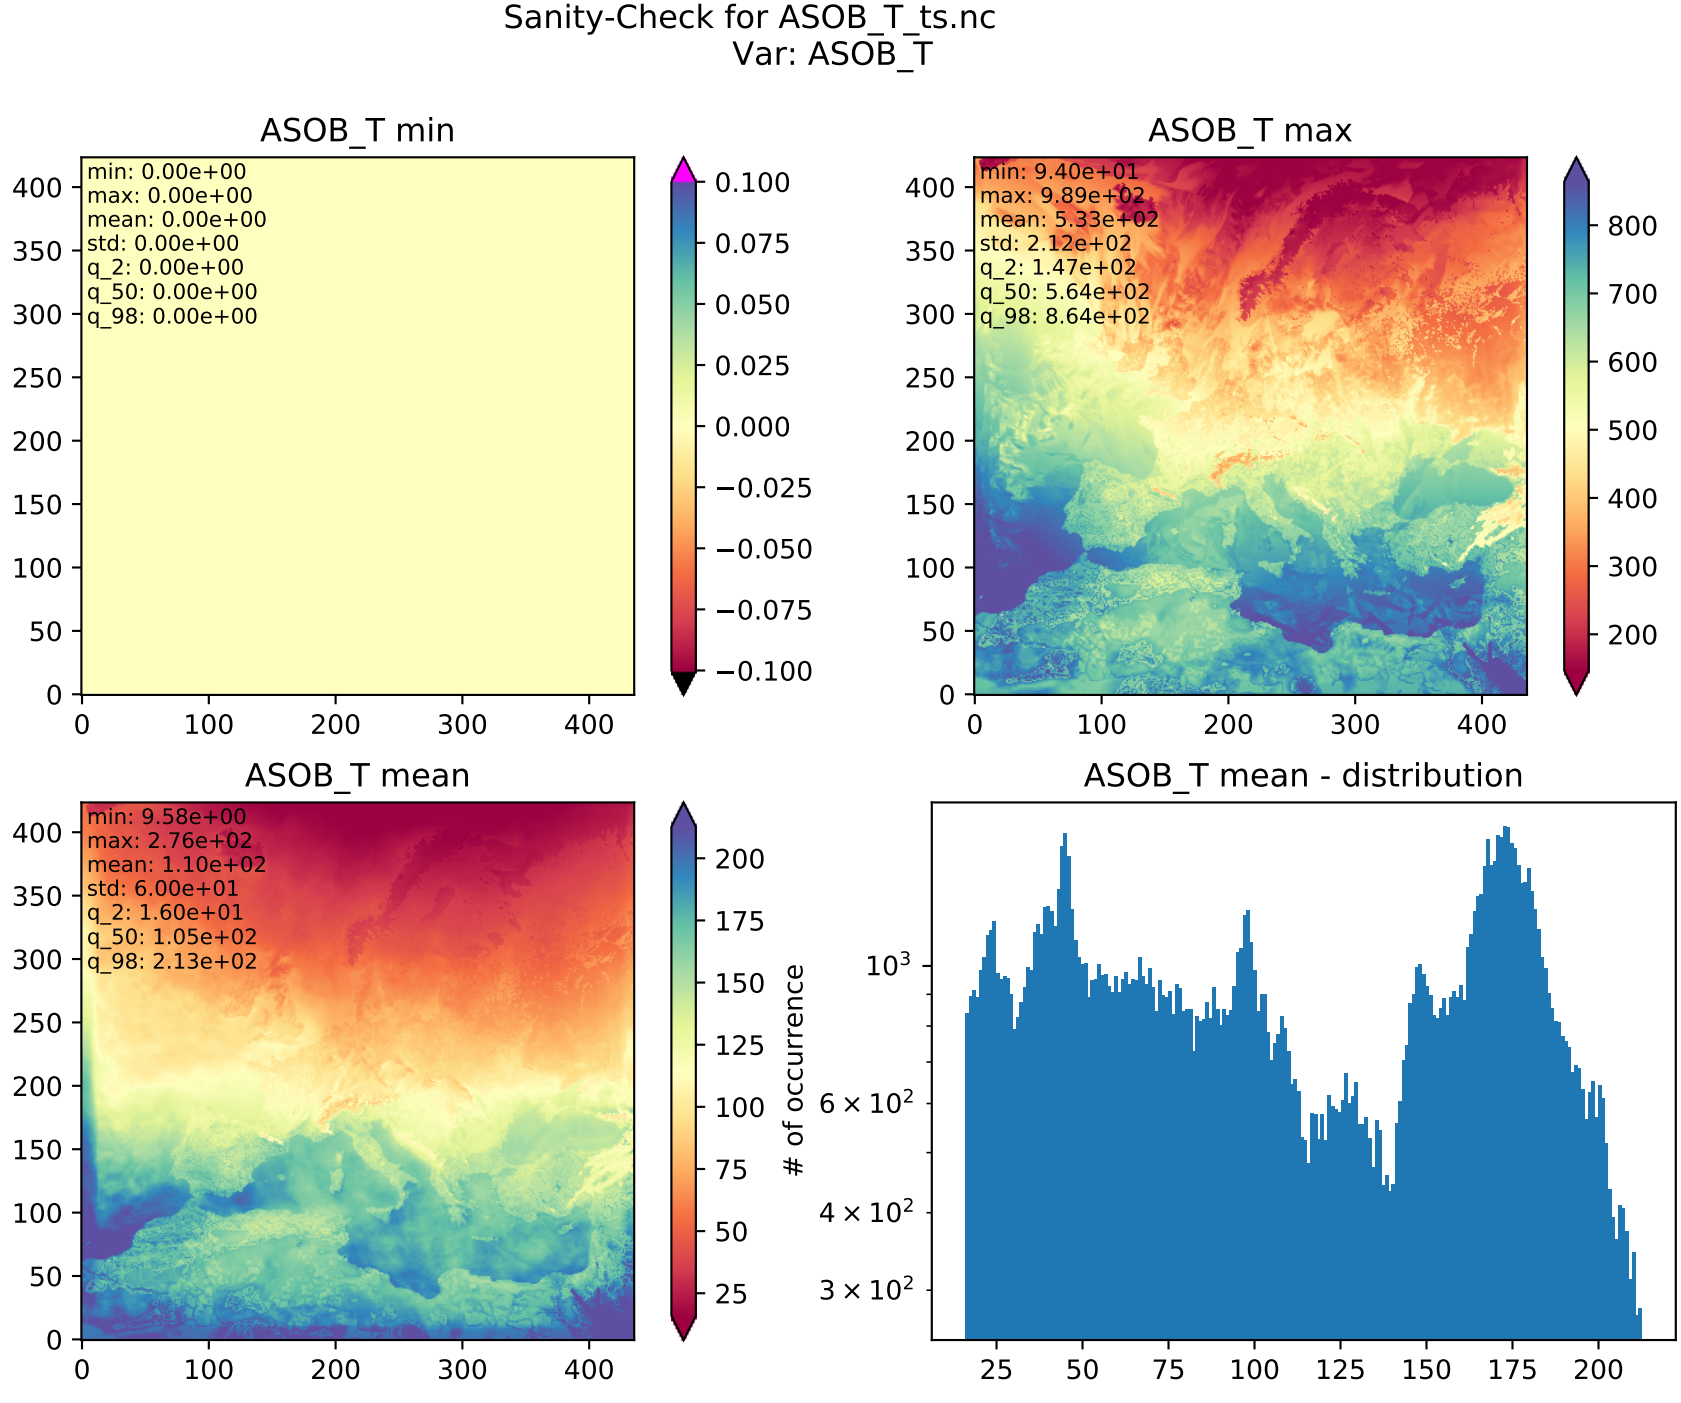
Sanity-Check for ASOB_T_ts.nc
Var: ASOB_T
ASOB_T min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
ASOB_T max
min: 9.40e+01
max: 9.89e+02
mean: 5.33e+02
std: 2.12e+02
q_2: 1.47e+02
q_50: 5.64e+02
q_98: 8.64e+02
ASOB_T mean
min: 9.58e+00
max: 2.76e+02
mean: 1.10e+02
std: 6.00e+01
q_2: 1.60e+01
q_50: 1.05e+02
q_98: 2.13e+02
ASOB_T mean - distribution
# of occurrence