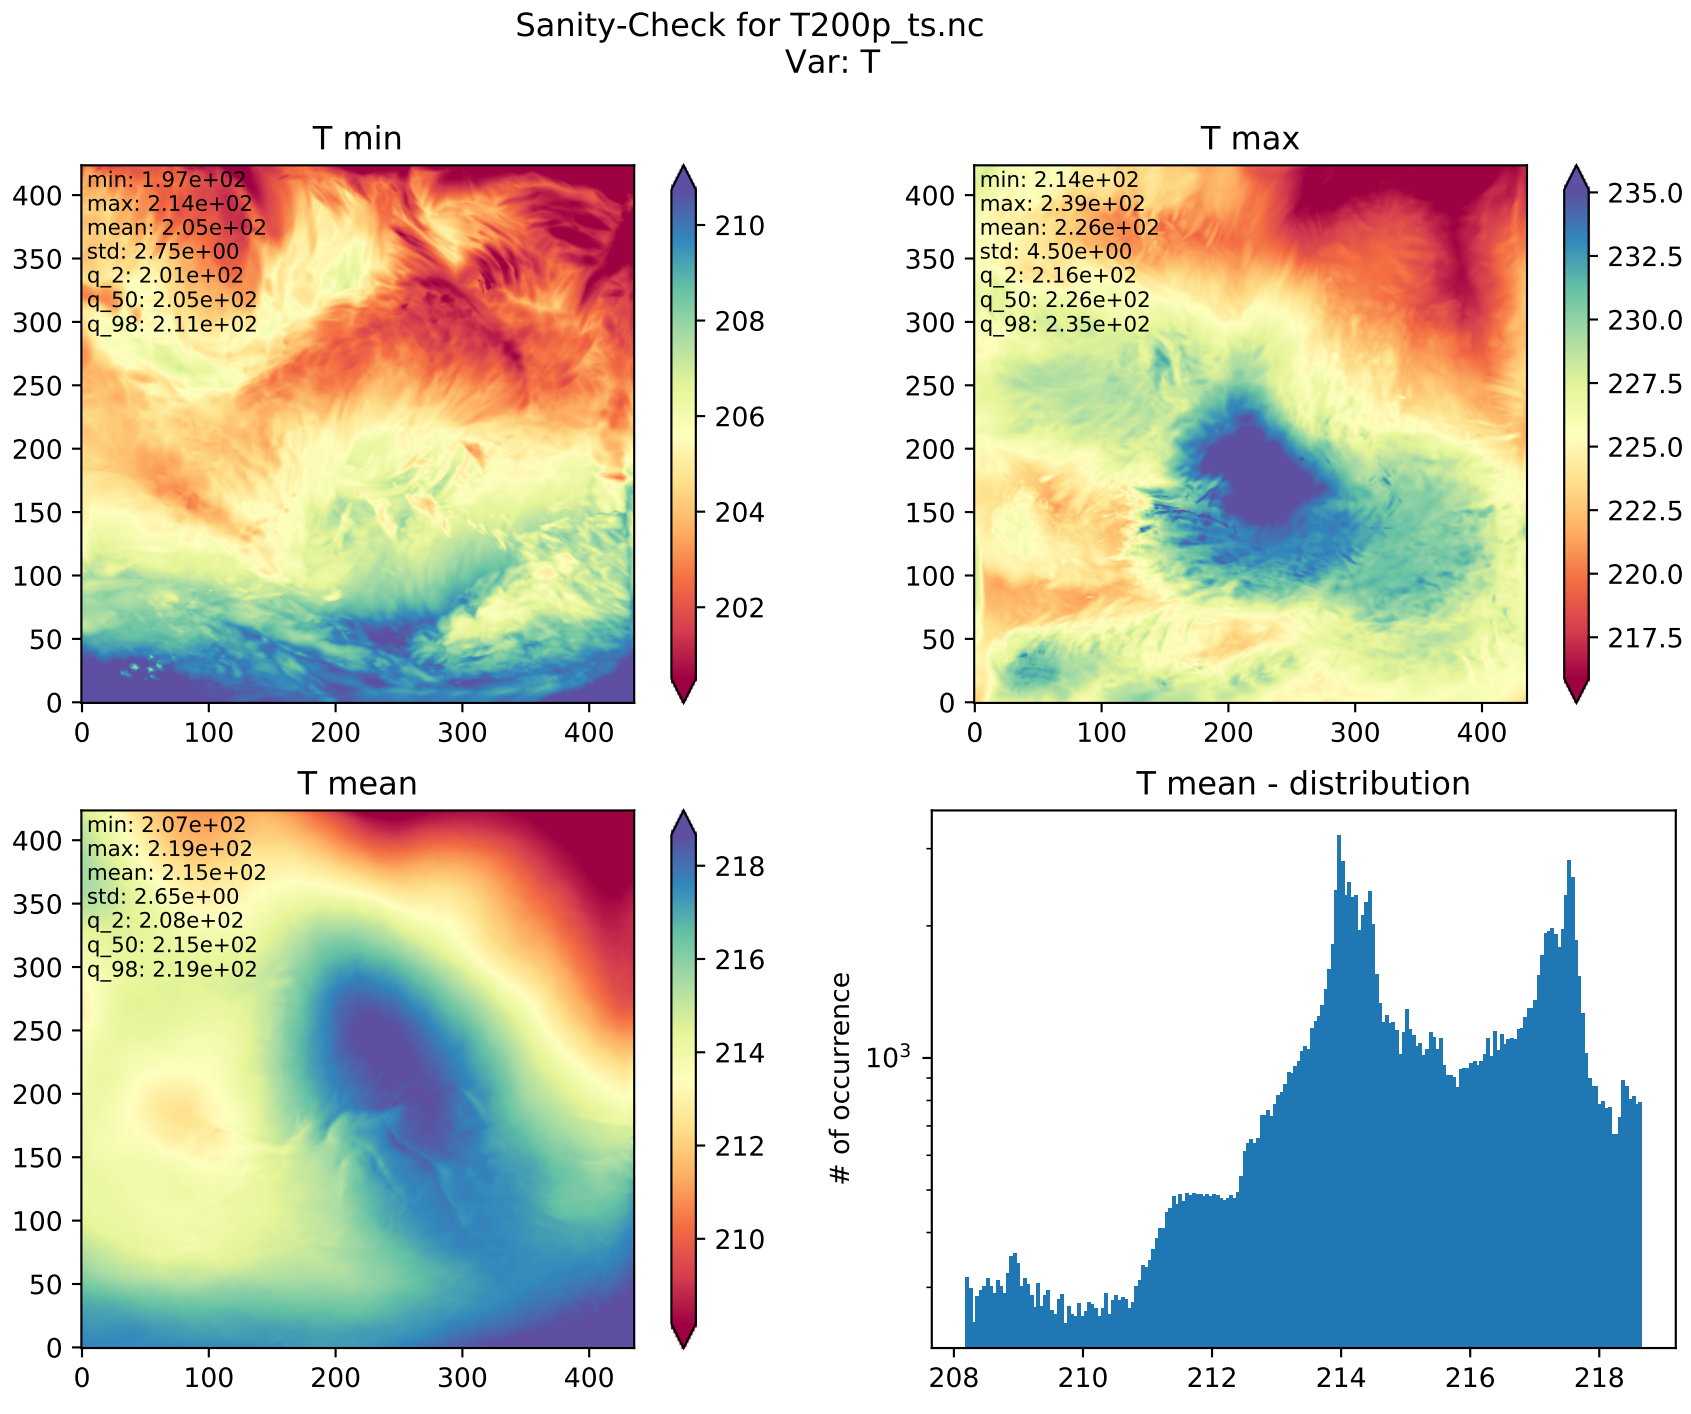
Sanity-Check for T200p_ts.nc
Var: T
T min
min: 1.97e+02
max: 2.14e+02
mean: 2.05e+02
std: 2.75e+00
q_2: 2.01e+02
q_50: 2.05e+02
q_98: 2.11e+02
T max
min: 2.14e+02
max: 2.39e+02
mean: 2.26e+02
std: 4.50e+00
q_2: 2.16e+02
q_50: 2.26e+02
q_98: 2.35e+02
T mean
min: 2.07e+02
max: 2.19e+02
mean: 2.15e+02
std: 2.65e+00
q_2: 2.08e+02
q_50: 2.15e+02
q_98: 2.19e+02
T mean - distribution
# of occurrence
10^3