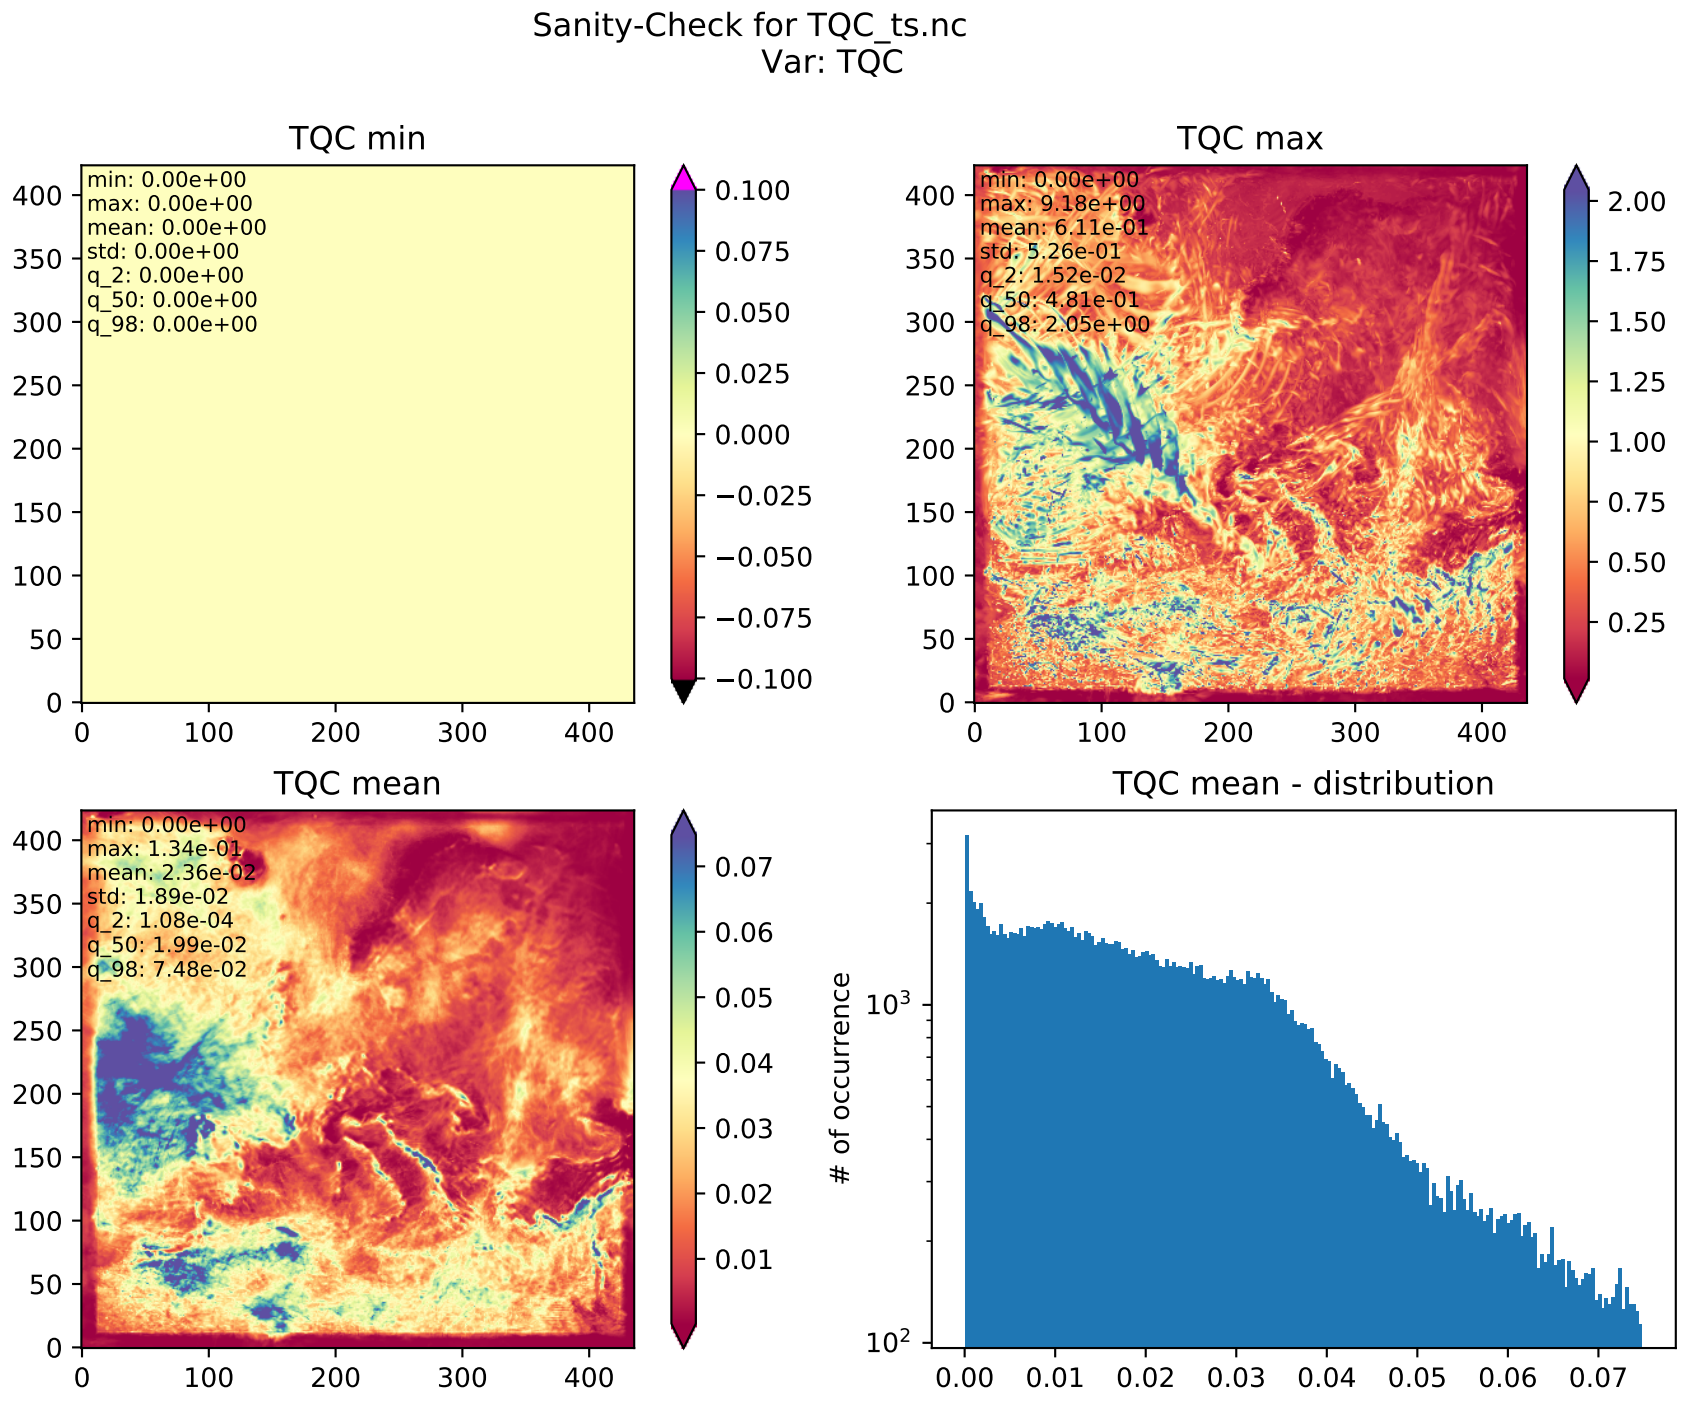
Sanity-Check for TQC_ts.nc
Var: TQC
TQC min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
TQC max
min: 0.00e+00
max: 9.18e+00
mean: 6.11e-01
std: 5.26e-01
q_2: 1.52e-02
q_50: 4.81e-01
q_98: 2.05e+00
TQC mean
min: 0.00e+00
max: 1.34e-01
mean: 2.36e-02
std: 1.89e-02
q_2: 1.08e-04
q_50: 1.99e-02
q_98: 7.48e-02
TQC mean - distribution
# of occurrence