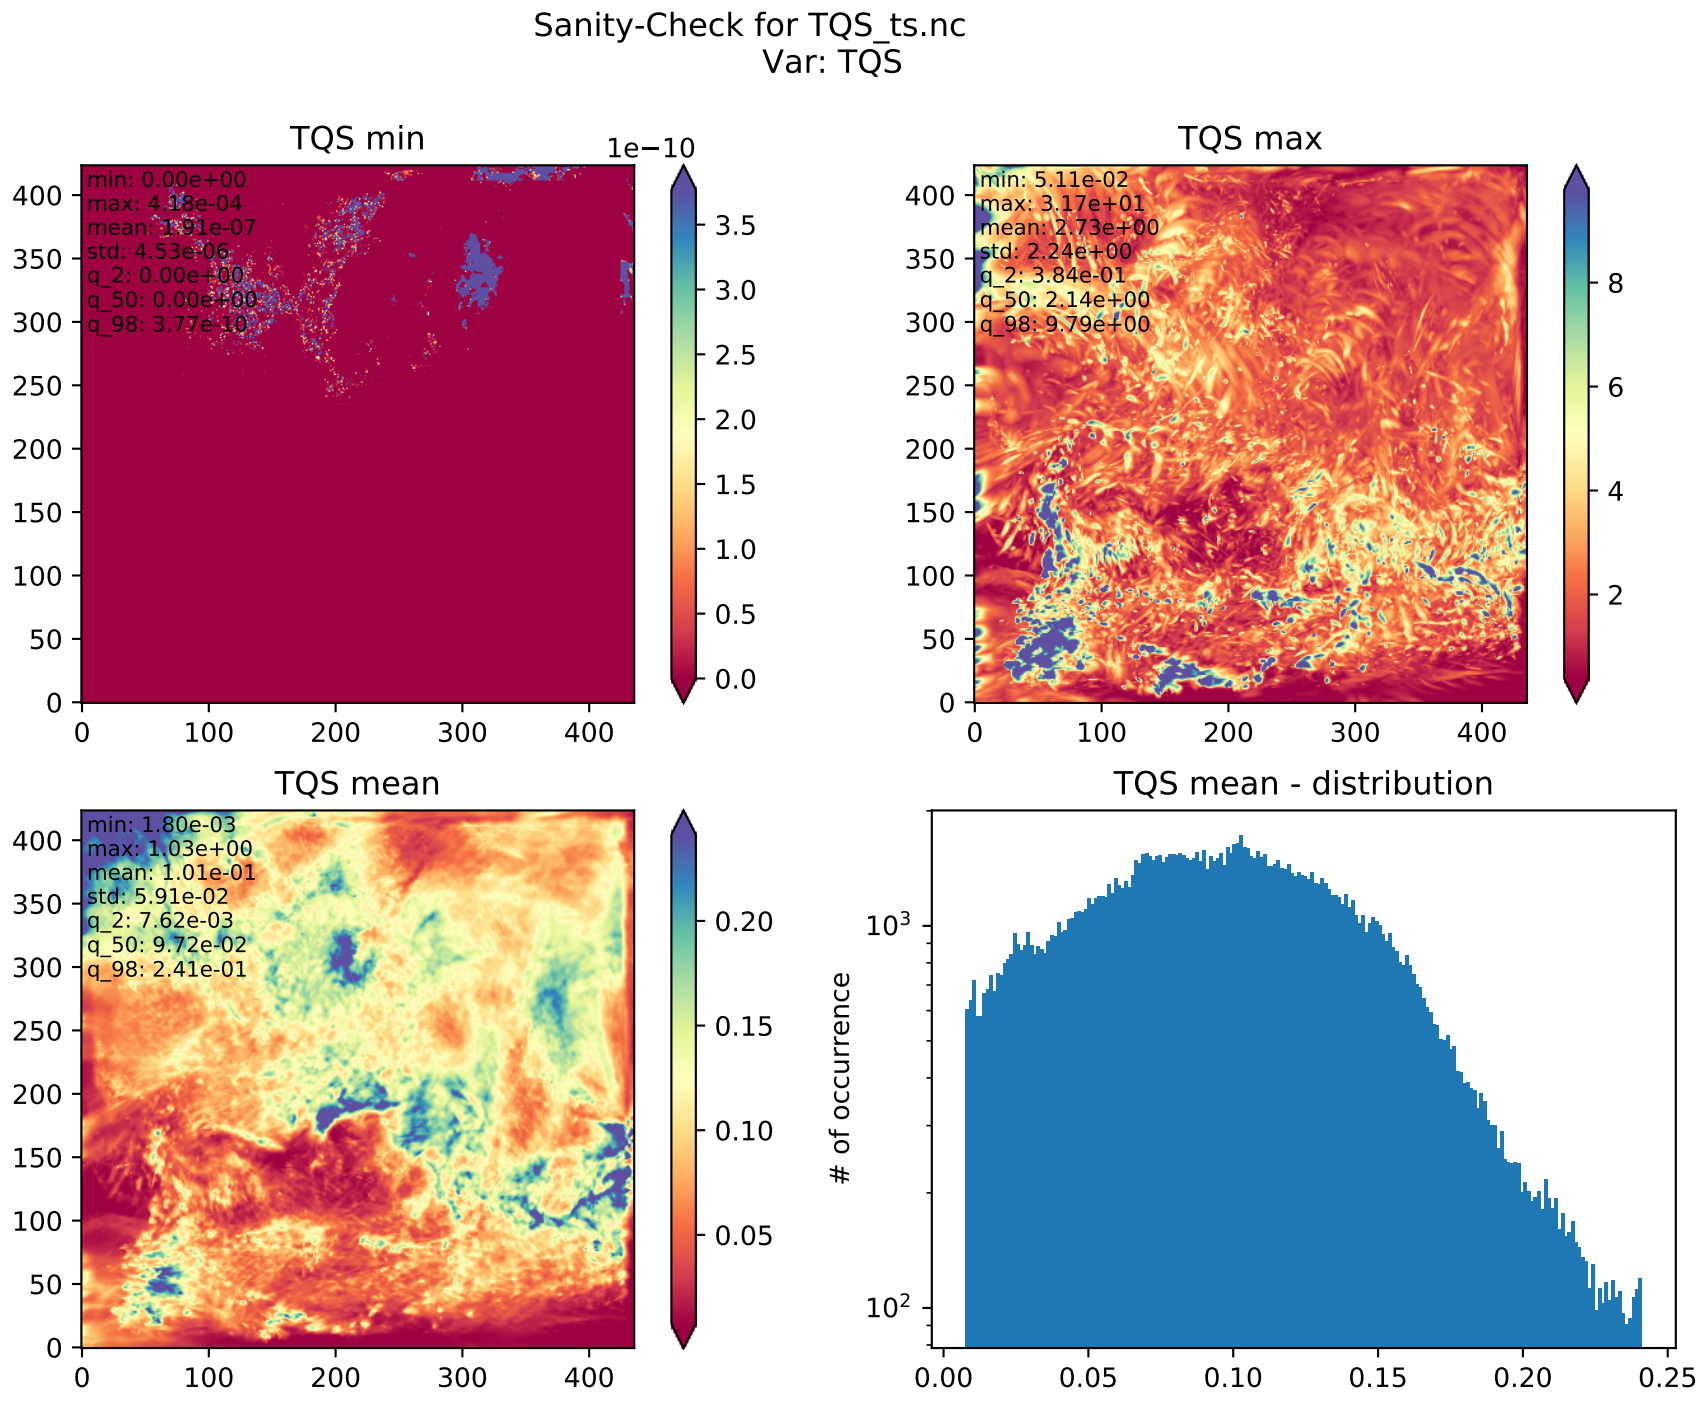
Sanity-Check for TQS_ts.nc
Var: TQS
TQS min
1e−10
min: 0.00e+00
max: 4.18e-04
mean: 1.91e-07
std: 4.53e-06
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 3.77e-10
TQS max
min: 5.11e-02
max: 3.17e+01
mean: 2.73e+00
std: 2.24e+00
q_2: 3.84e-01
q_50: 2.14e+00
q_98: 9.79e+00
TQS mean
min: 1.80e-03
max: 1.03e+00
mean: 1.01e-01
std: 5.91e-02
q_2: 7.62e-03
q_50: 9.72e-02
q_98: 2.41e-01
TQS mean - distribution
# of occurrence