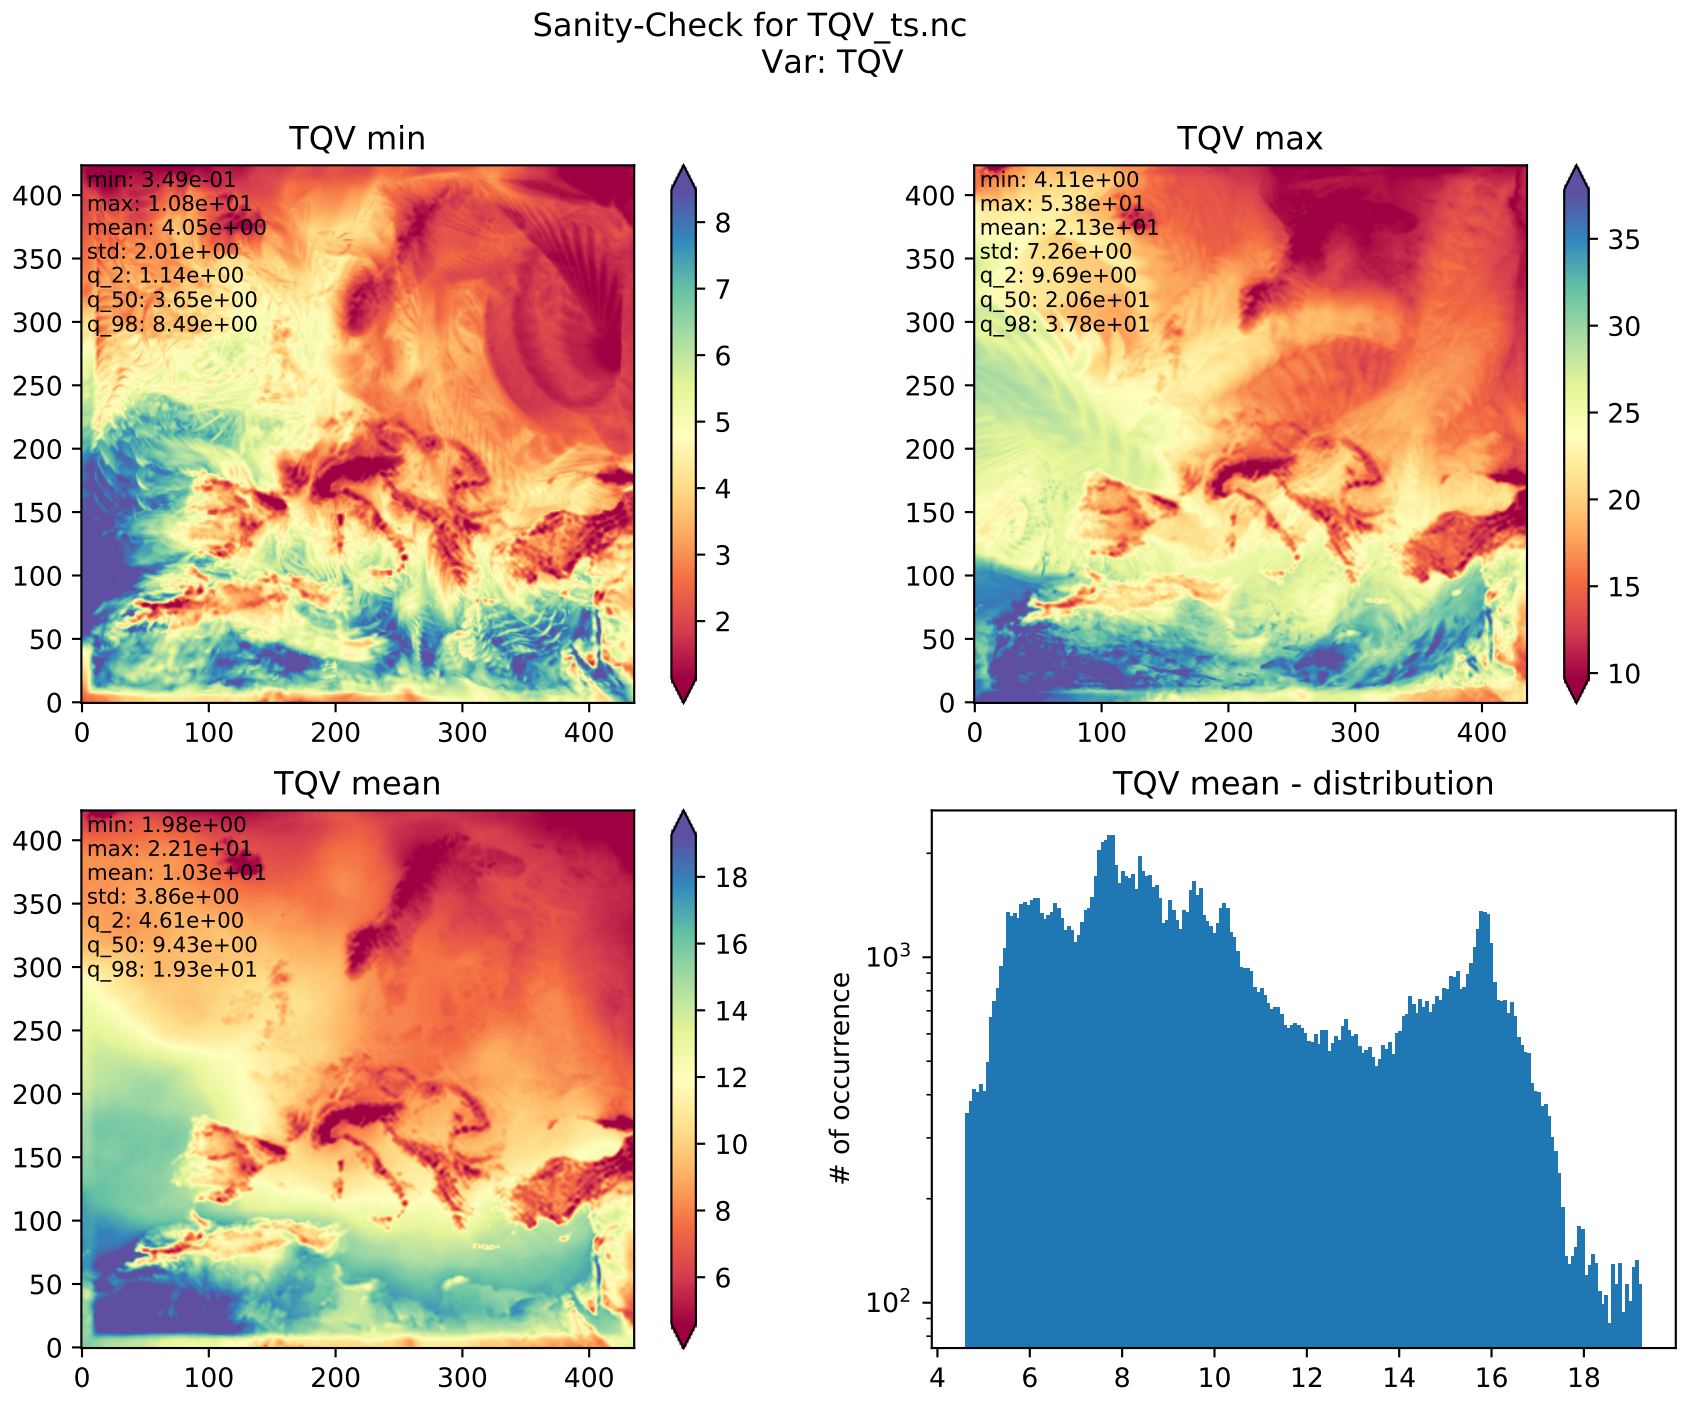
Sanity-Check for TQV_ts.nc
Var: TQV
TQV min
min: 3.49e-01
max: 1.08e+01
mean: 4.05e+00
std: 2.01e+00
q_2: 1.14e+00
q_50: 3.65e+00
q_98: 8.49e+00
TQV max
min: 4.11e+00
max: 5.38e+01
mean: 2.13e+01
std: 7.26e+00
q_2: 9.69e+00
q_50: 2.06e+01
q_98: 3.78e+01
TQV mean
min: 1.98e+00
max: 2.21e+01
mean: 1.03e+01
std: 3.86e+00
q_2: 4.61e+00
q_50: 9.43e+00
q_98: 1.93e+01
TQV mean - distribution
# of occurrence