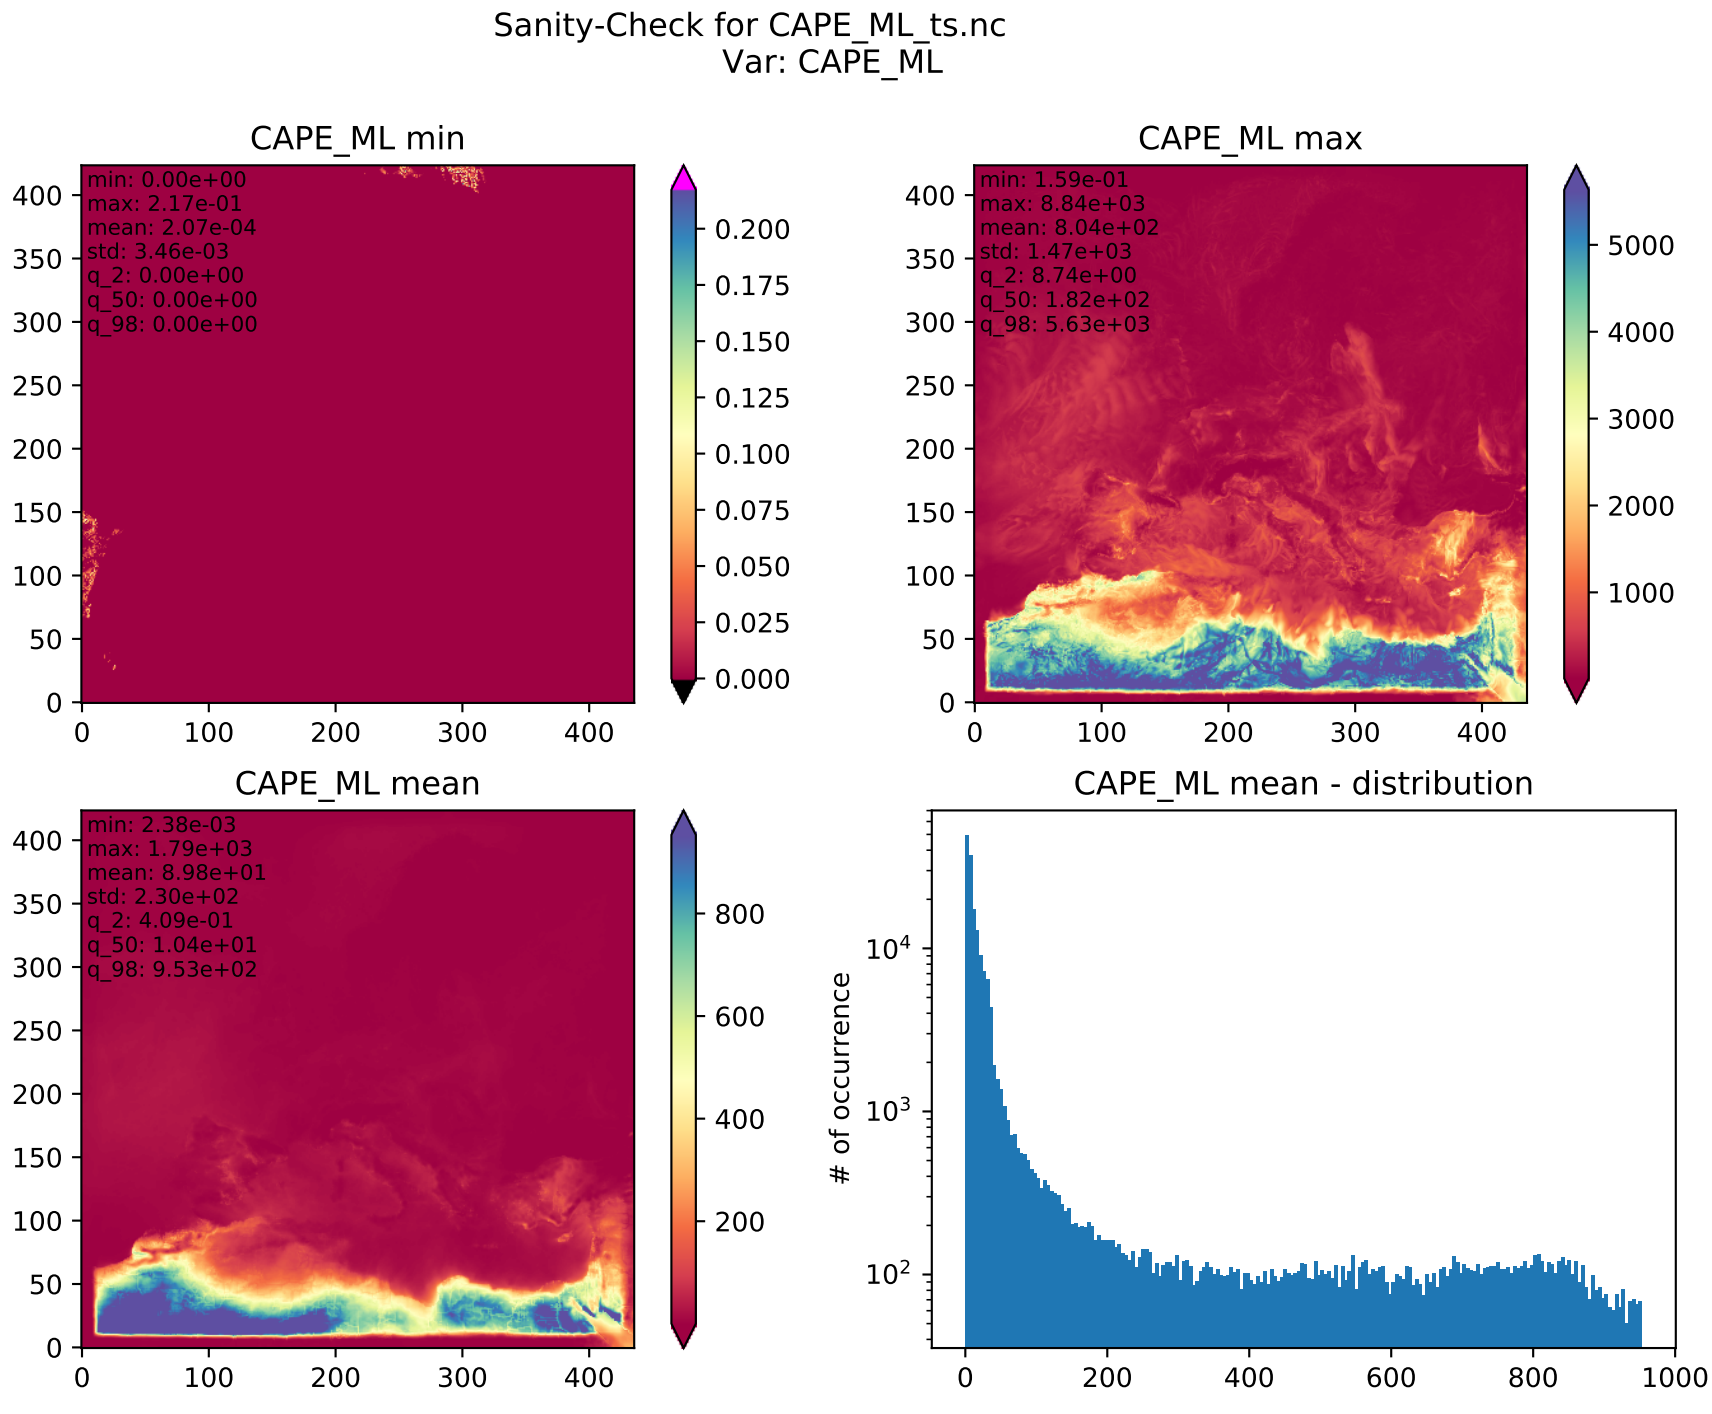
Sanity-Check for CAPE_ML_ts.nc
Var: CAPE_ML
CAPE_ML min
min: 0.00e+00
max: 2.17e-01
mean: 2.07e-04
std: 3.46e-03
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
CAPE_ML max
min: 1.59e-01
max: 8.84e+03
mean: 8.04e+02
std: 1.47e+03
q_2: 8.74e+00
q_50: 1.82e+02
q_98: 5.63e+03
CAPE_ML mean
min: 2.38e-03
max: 1.79e+03
mean: 8.98e+01
std: 2.30e+02
q_2: 4.09e-01
q_50: 1.04e+01
q_98: 9.53e+02
CAPE_ML mean - distribution
# of occurrence