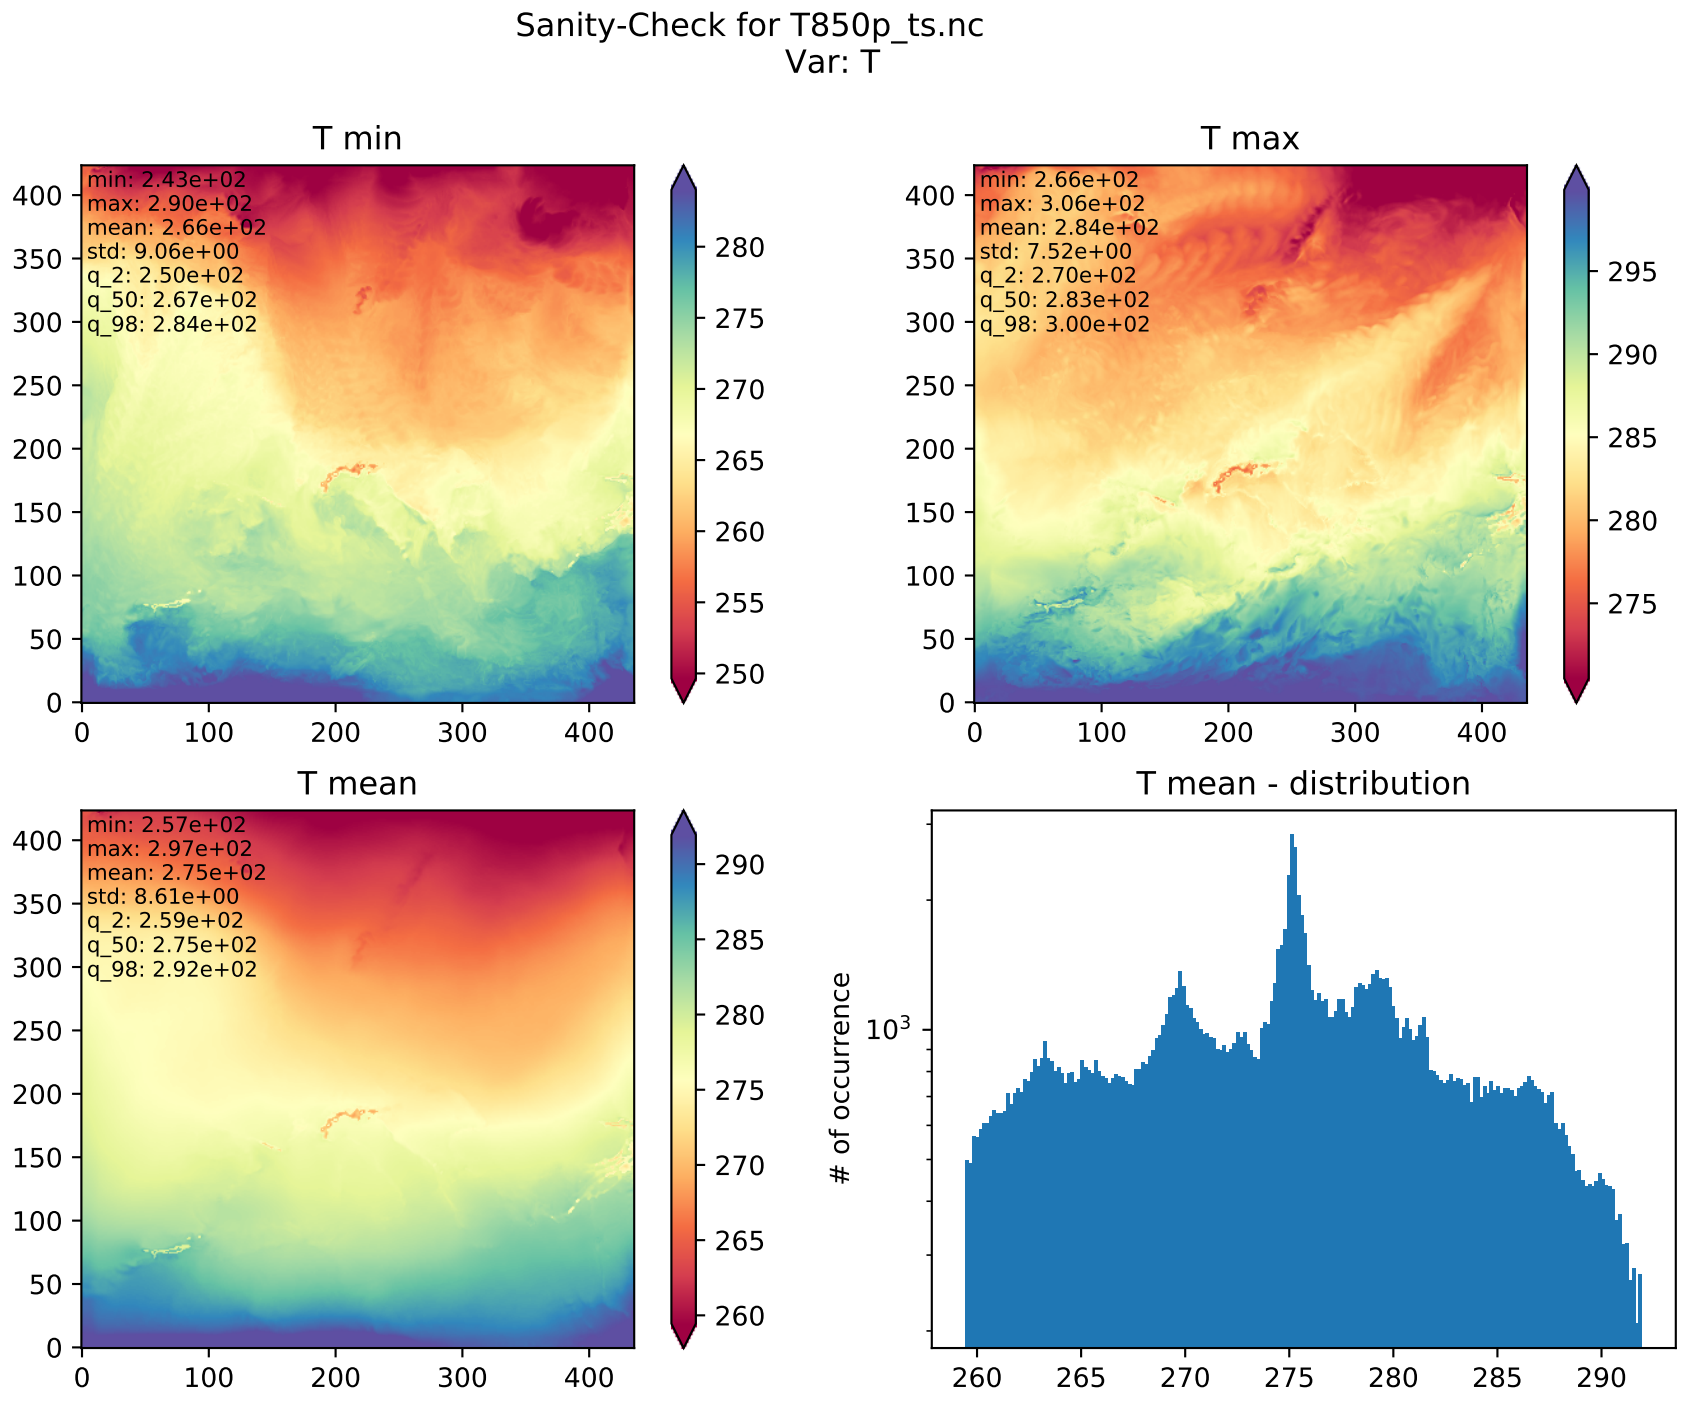
Sanity-Check for T850p_ts.nc
Var: T
T min
min: 2.43e+02
max: 2.90e+02
mean: 2.66e+02
std: 9.06e+00
q_2: 2.50e+02
q_50: 2.67e+02
q_98: 2.84e+02
T max
min: 2.66e+02
max: 3.06e+02
mean: 2.84e+02
std: 7.52e+00
q_2: 2.70e+02
q_50: 2.83e+02
q_98: 3.00e+02
T mean
min: 2.57e+02
max: 2.97e+02
mean: 2.75e+02
std: 8.61e+00
q_2: 2.59e+02
q_50: 2.75e+02
q_98: 2.92e+02
T mean - distribution
# of occurrence
10^3