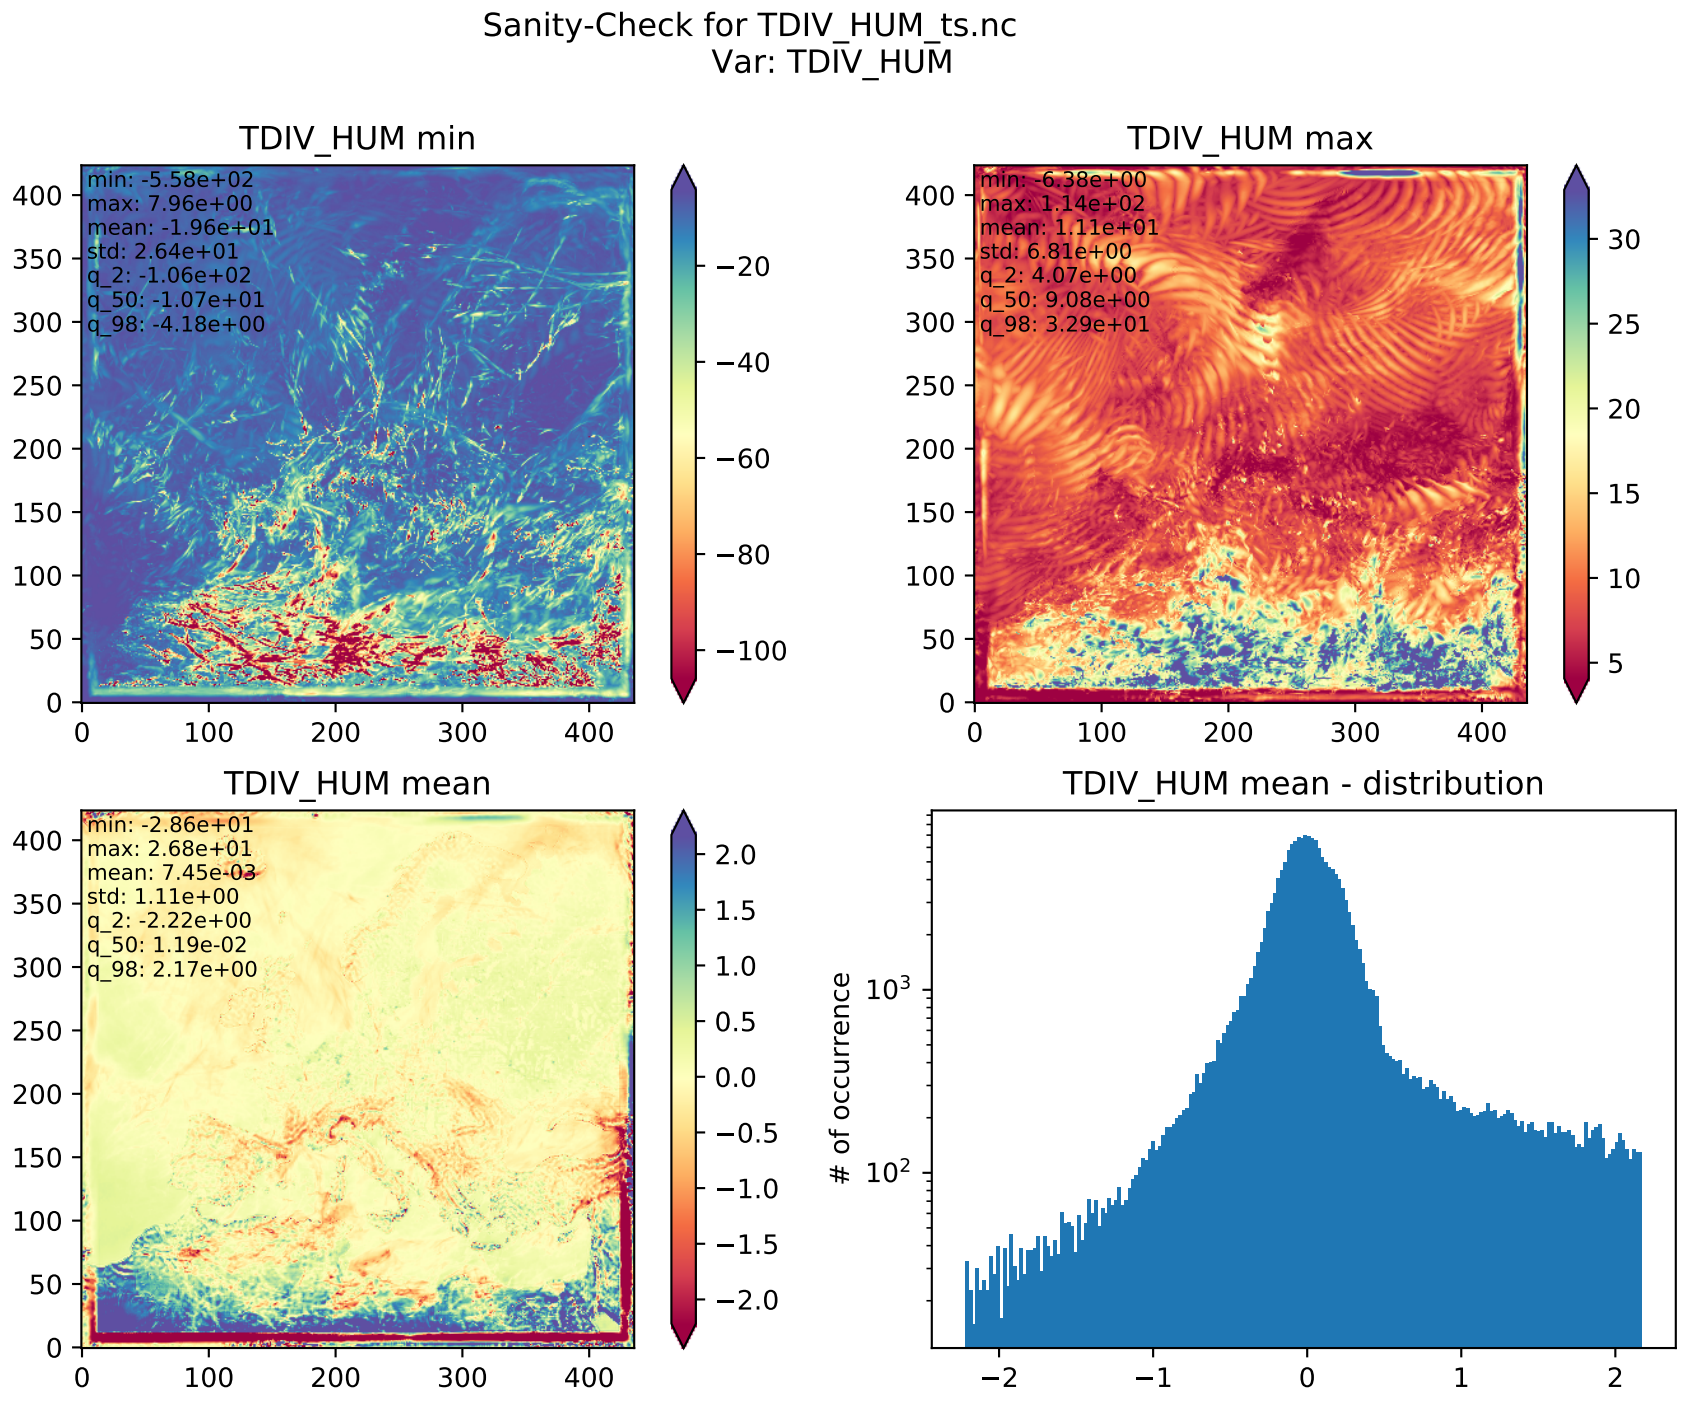
Sanity-Check for TDIV_HUM_ts.nc
Var: TDIV_HUM
TDIV_HUM min
min: -5.58e+02
max: 7.96e+00
mean: -1.96e+01
std: 2.64e+01
q_2: -1.06e+02
q_50: -1.07e+01
q_98: -4.18e+00
TDIV_HUM max
min: -6.38e+00
max: 1.14e+02
mean: 1.11e+01
std: 6.81e+00
q_2: 4.07e+00
q_50: 9.08e+00
q_98: 3.29e+01
TDIV_HUM mean
min: -2.86e+01
max: 2.68e+01
mean: 7.45e-03
std: 1.11e+00
q_2: -2.22e+00
q_50: 1.19e-02
q_98: 2.17e+00
TDIV_HUM mean - distribution
# of occurrence