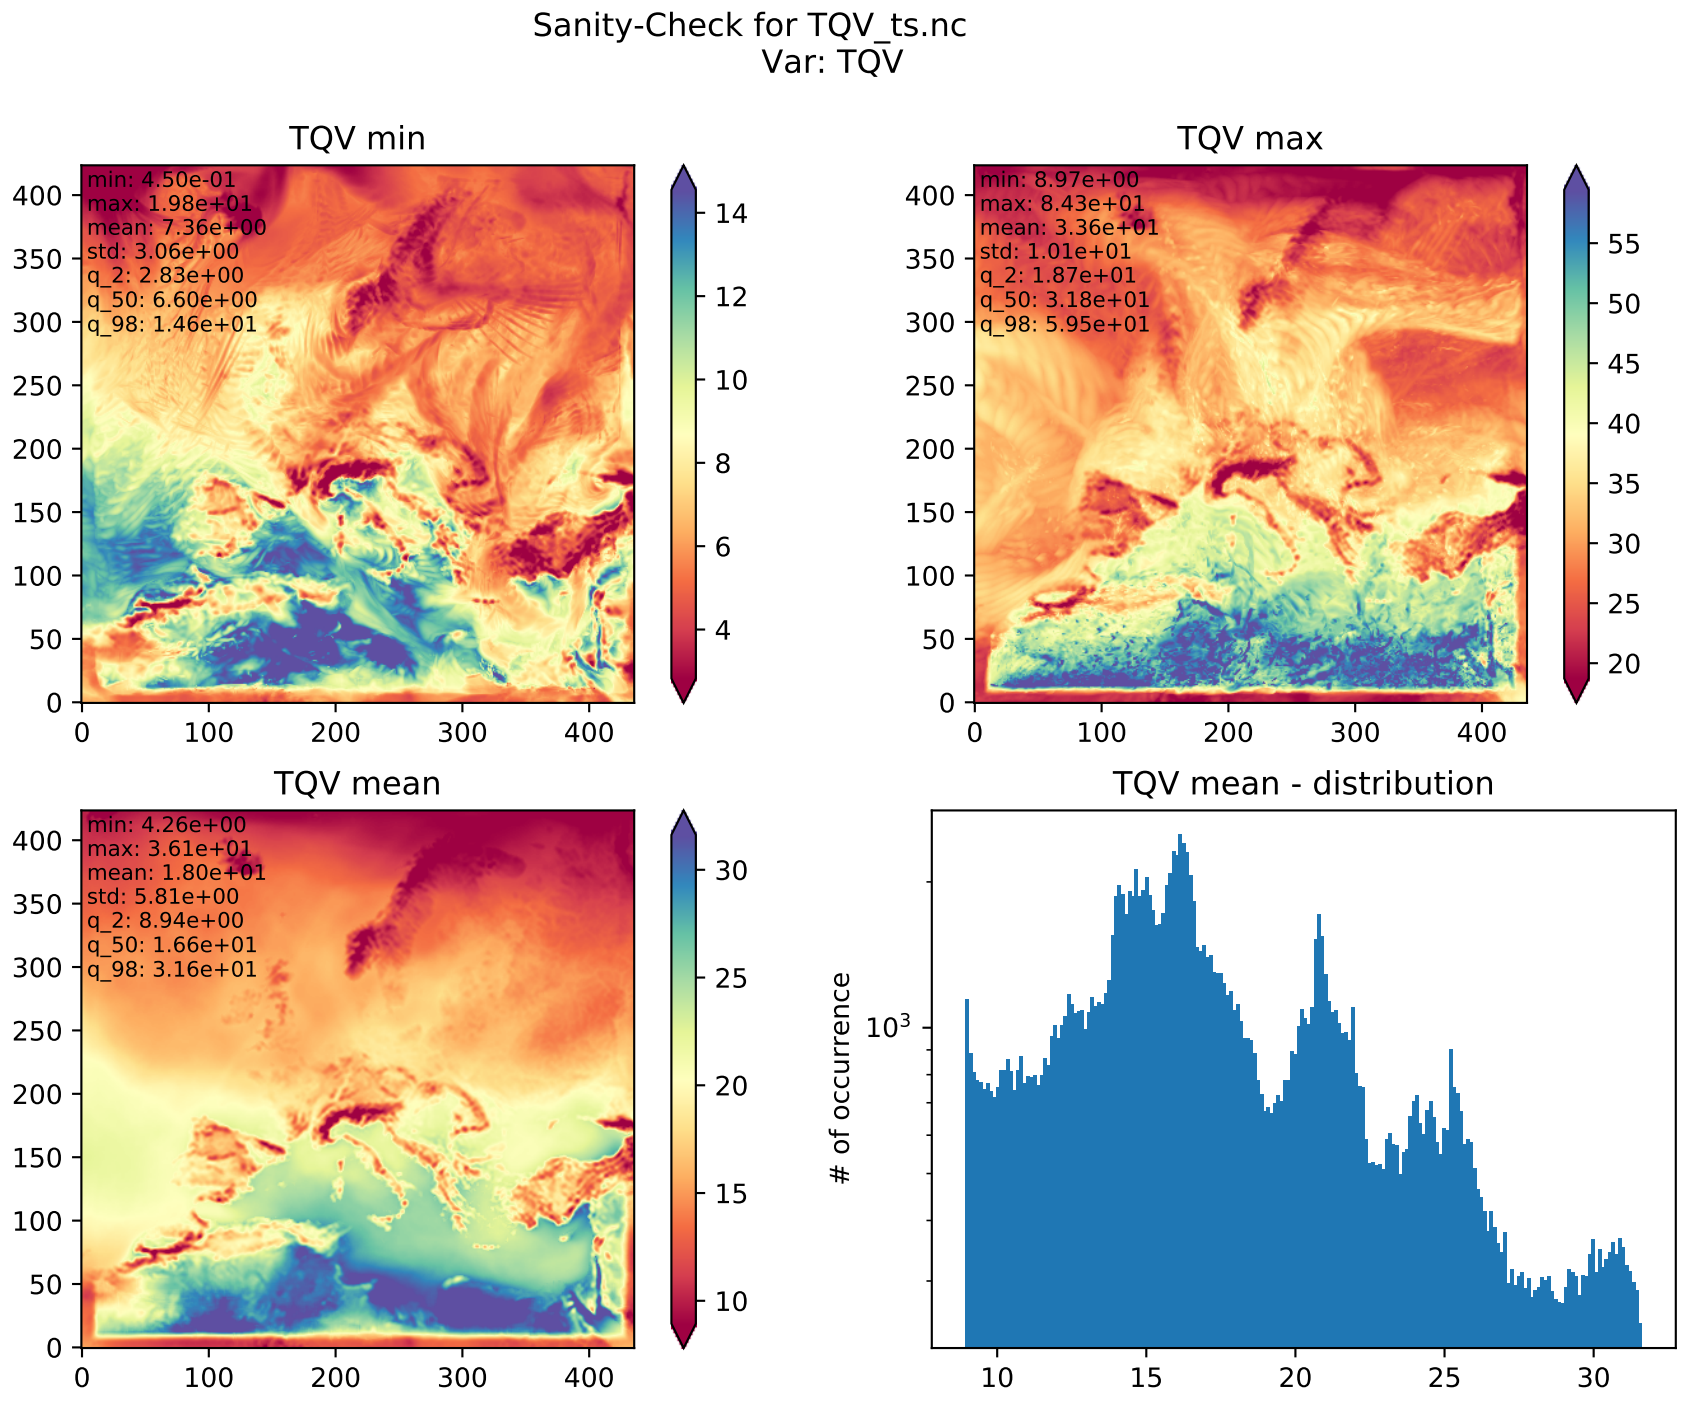
Sanity-Check for TQV_ts.nc
Var: TQV
TQV min
min: 4.50e-01
max: 1.98e+01
mean: 7.36e+00
std: 3.06e+00
q_2: 2.83e+00
q_50: 6.60e+00
q_98: 1.46e+01
TQV max
min: 8.97e+00
max: 8.43e+01
mean: 3.36e+01
std: 1.01e+01
q_2: 1.87e+01
q_50: 3.18e+01
q_98: 5.95e+01
TQV mean
min: 4.26e+00
max: 3.61e+01
mean: 1.80e+01
std: 5.81e+00
q_2: 8.94e+00
q_50: 1.66e+01
q_98: 3.16e+01
TQV mean - distribution
# of occurrence
10^3