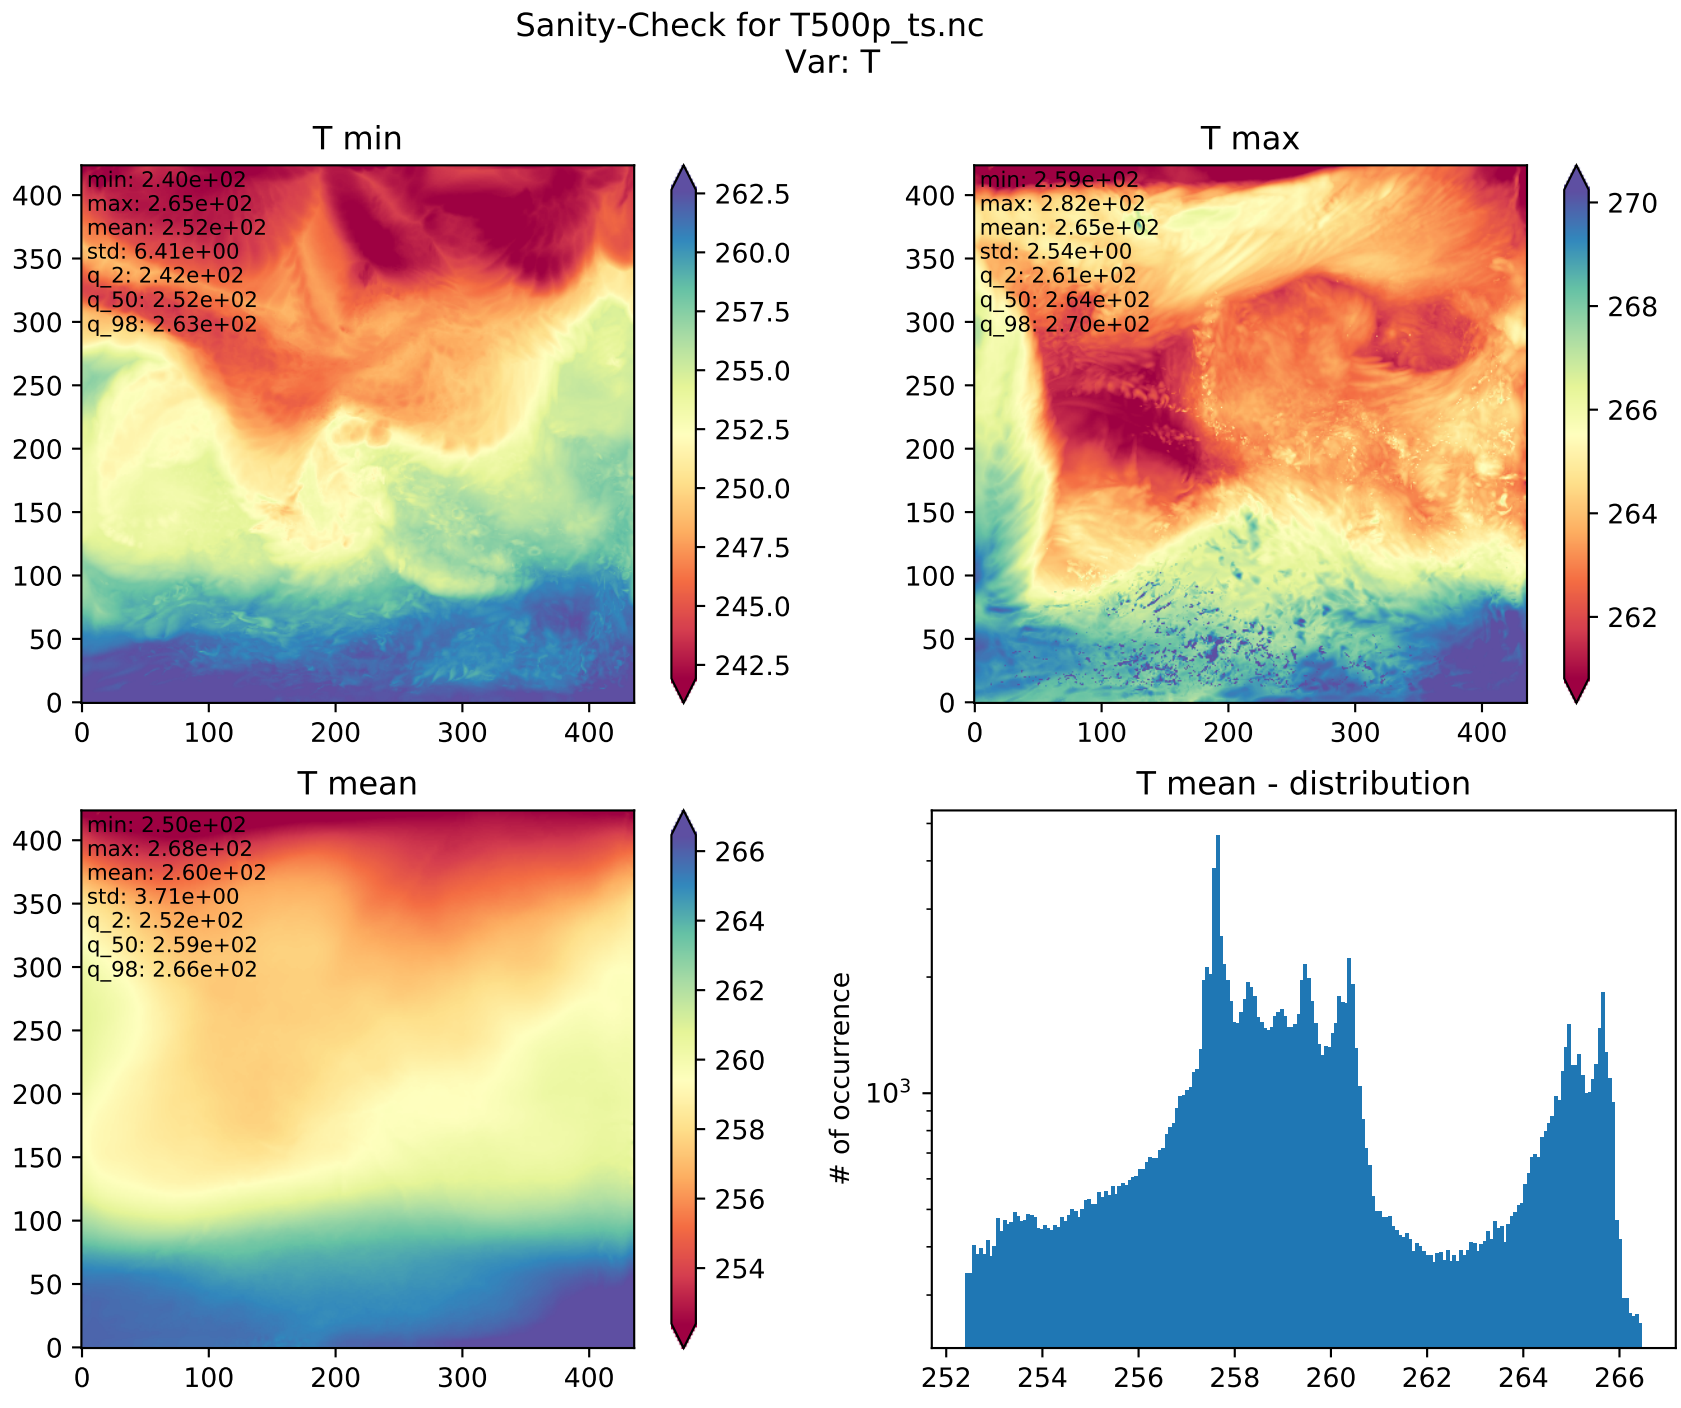
Sanity-Check for T500p_ts.nc
Var: T
T min
min: 2.40e+02
max: 2.65e+02
mean: 2.52e+02
std: 6.41e+00
q_2: 2.42e+02
q_50: 2.52e+02
q_98: 2.63e+02
T max
min: 2.59e+02
max: 2.82e+02
mean: 2.65e+02
std: 2.54e+00
q_2: 2.61e+02
q_50: 2.64e+02
q_98: 2.70e+02
T mean
min: 2.50e+02
max: 2.68e+02
mean: 2.60e+02
std: 3.71e+00
q_2: 2.52e+02
q_50: 2.59e+02
q_98: 2.66e+02
T mean - distribution
# of occurrence
10^3