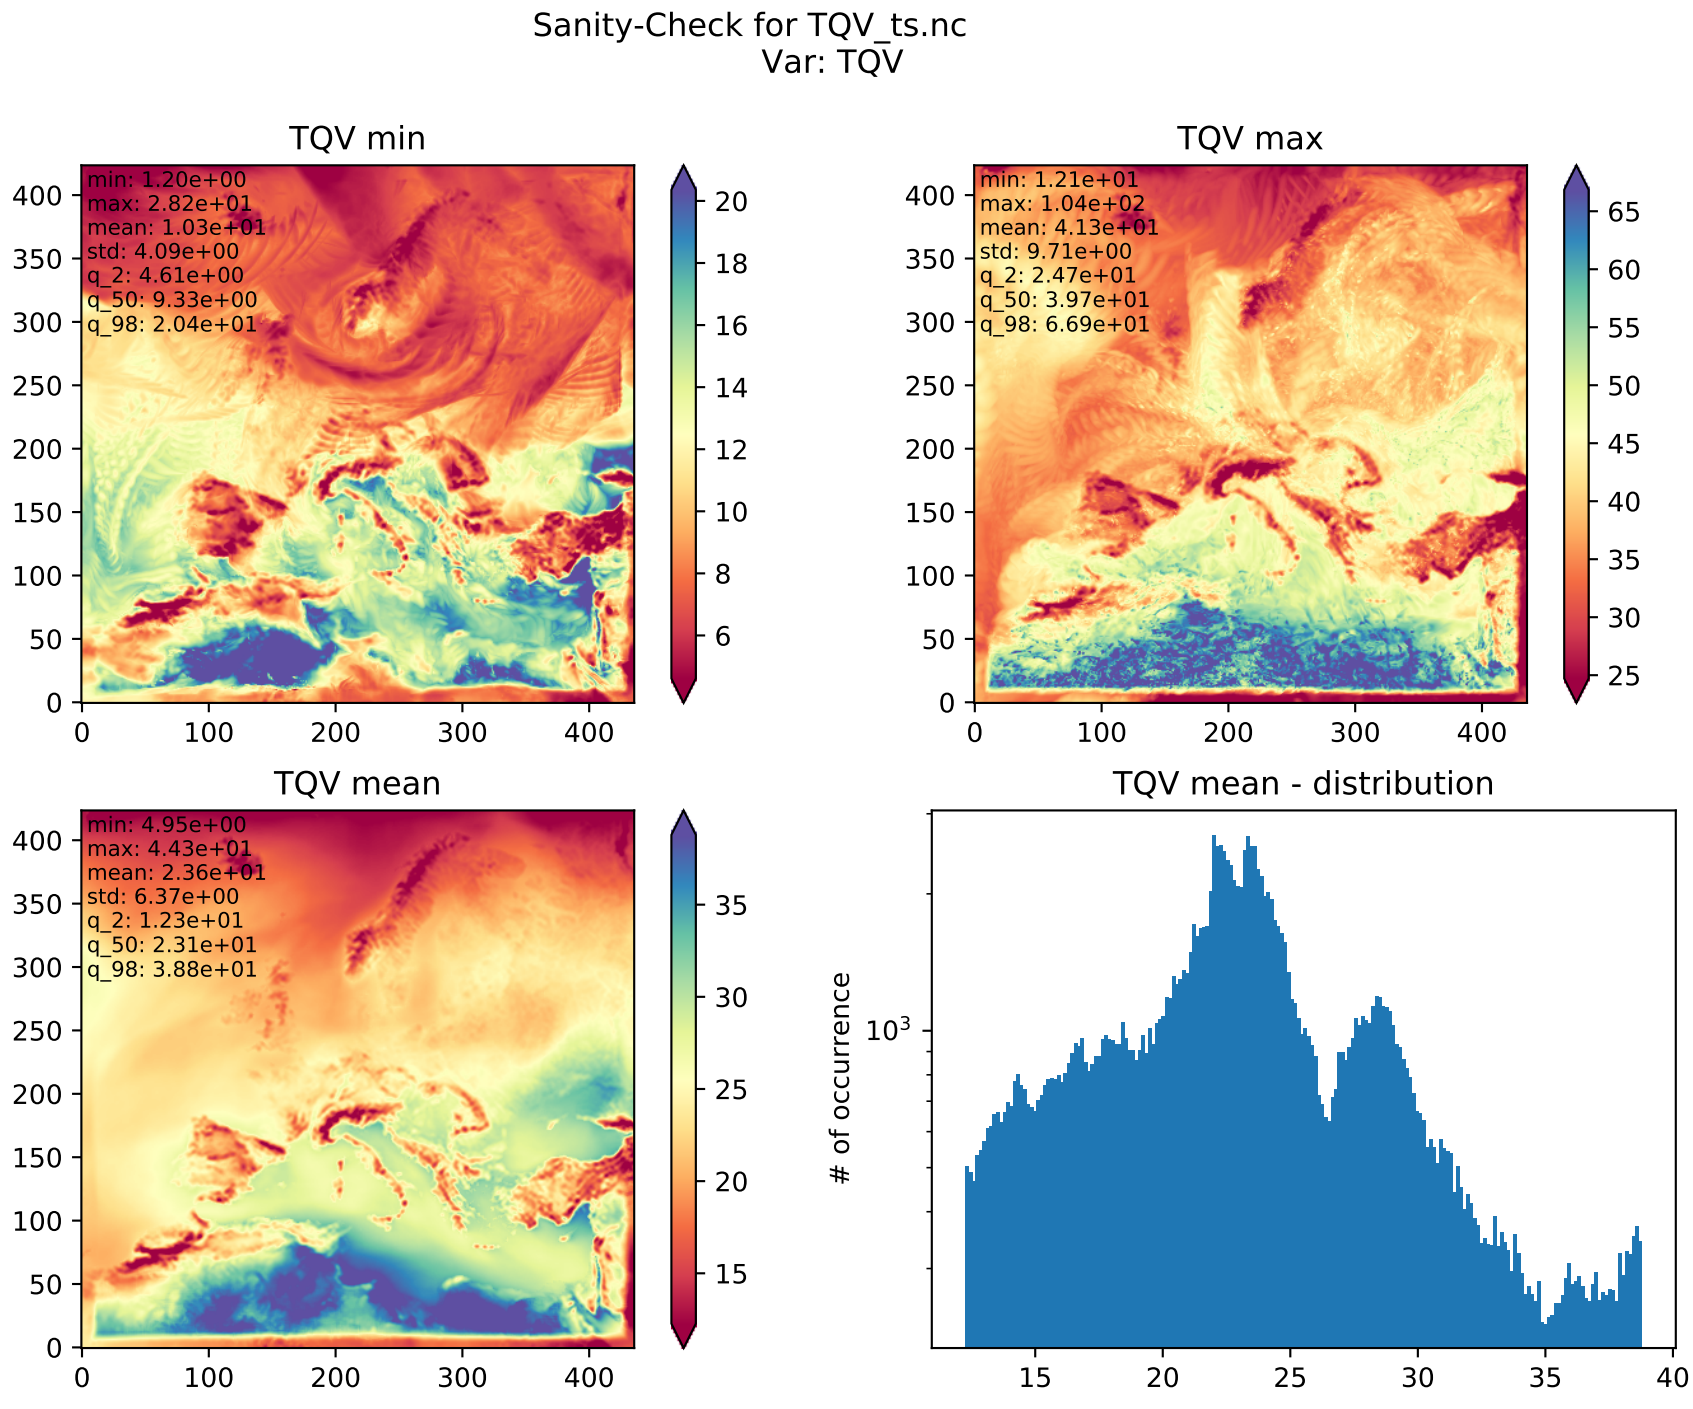
Sanity-Check for TQV_ts.nc
Var: TQV
TQV min
min: 1.20e+00
max: 2.82e+01
mean: 1.03e+01
std: 4.09e+00
q_2: 4.61e+00
q_50: 9.33e+00
q_98: 2.04e+01
TQV max
min: 1.21e+01
max: 1.04e+02
mean: 4.13e+01
std: 9.71e+00
q_2: 2.47e+01
q_50: 3.97e+01
q_98: 6.69e+01
TQV mean
min: 4.95e+00
max: 4.43e+01
mean: 2.36e+01
std: 6.37e+00
q_2: 1.23e+01
q_50: 2.31e+01
q_98: 3.88e+01
TQV mean - distribution
# of occurrence
10^3