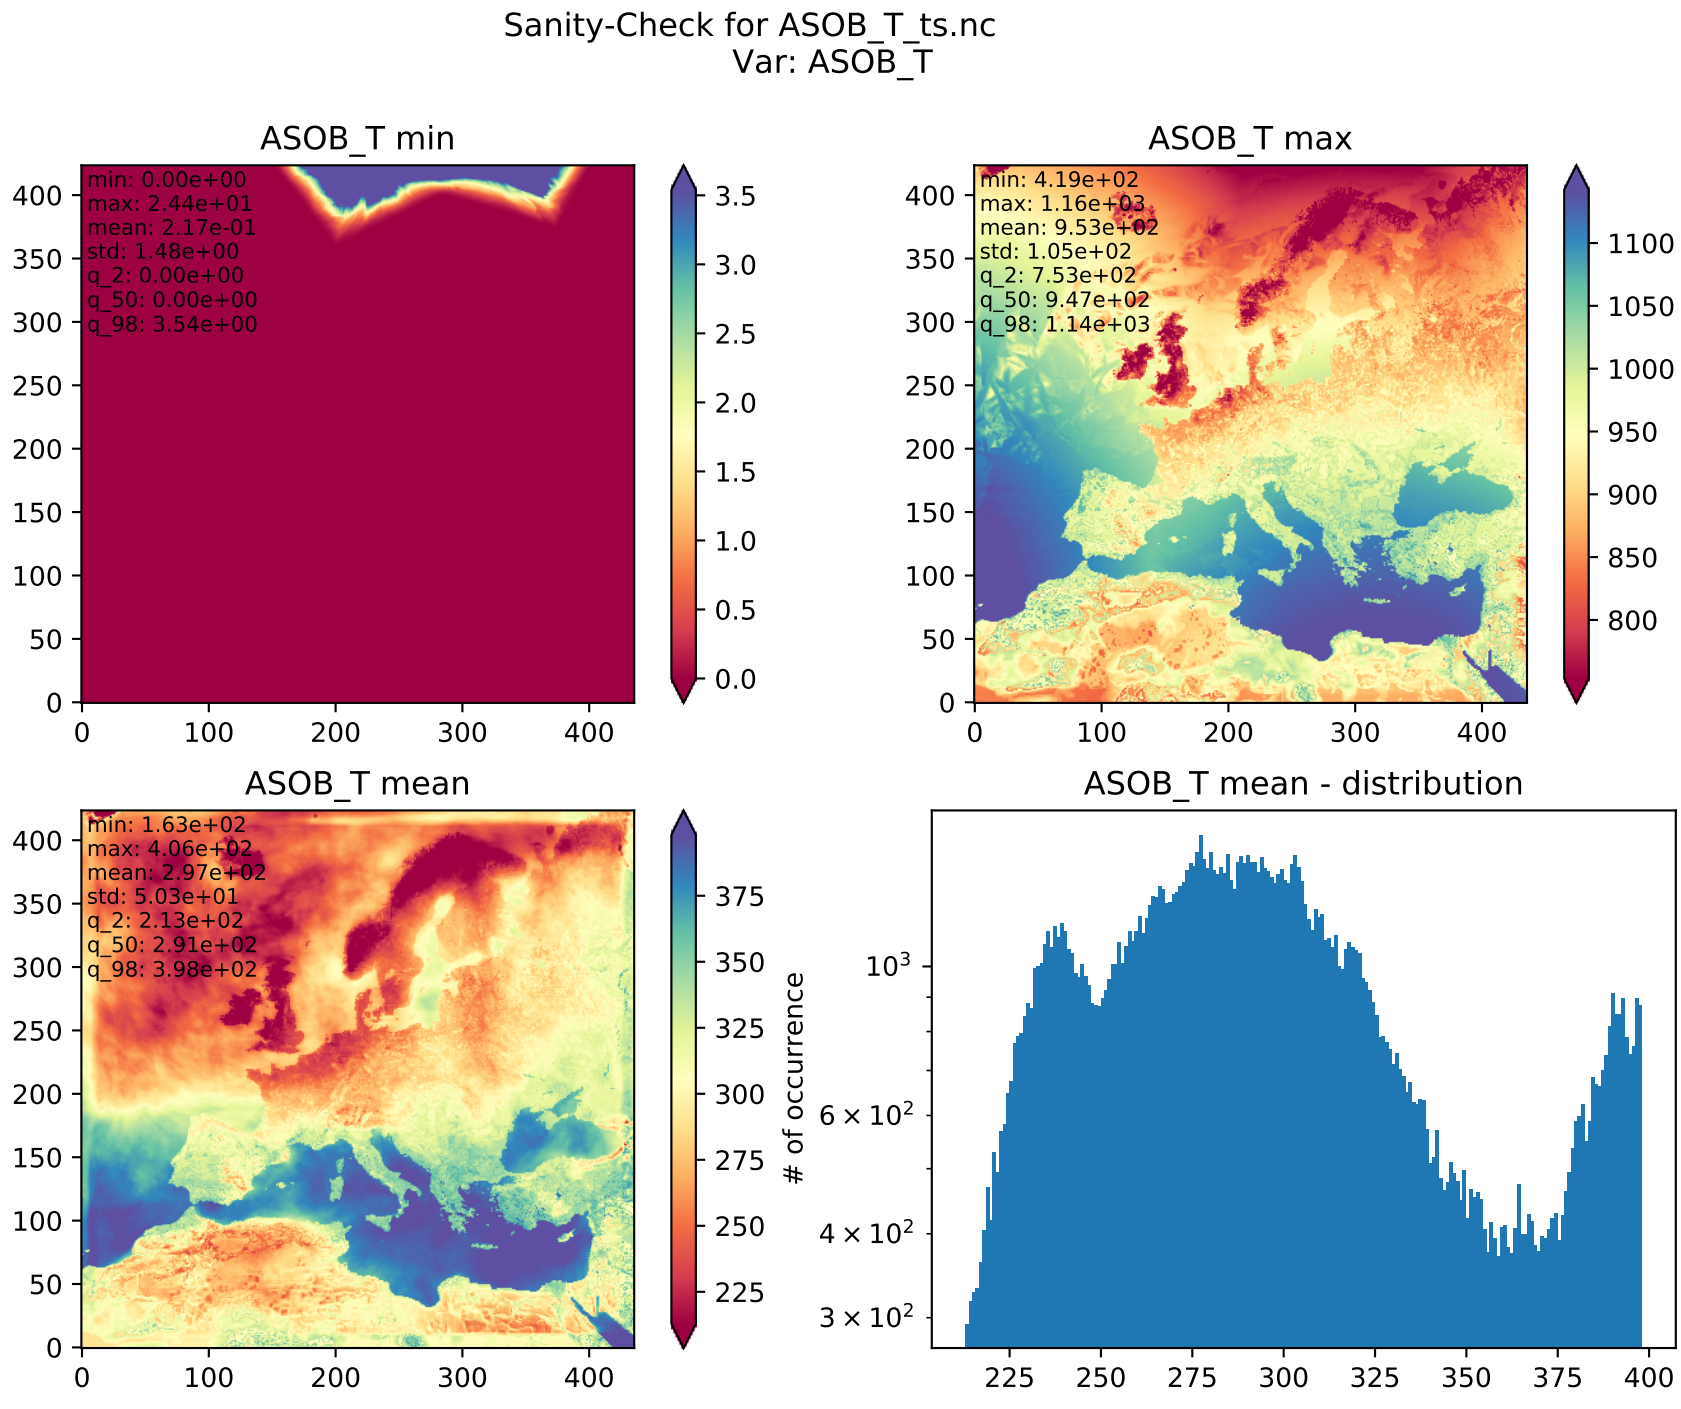
Sanity-Check for ASOB_T_ts.nc
Var: ASOB_T
ASOB_T min
min: 0.00e+00
max: 2.44e+01
mean: 2.17e-01
std: 1.48e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 3.54e+00
ASOB_T max
min: 4.19e+02
max: 1.16e+03
mean: 9.53e+02
std: 1.05e+02
q_2: 7.53e+02
q_50: 9.47e+02
q_98: 1.14e+03
ASOB_T mean
min: 1.63e+02
max: 4.06e+02
mean: 2.97e+02
std: 5.03e+01
q_2: 2.13e+02
q_50: 2.91e+02
q_98: 3.98e+02
ASOB_T mean - distribution
# of occurrence