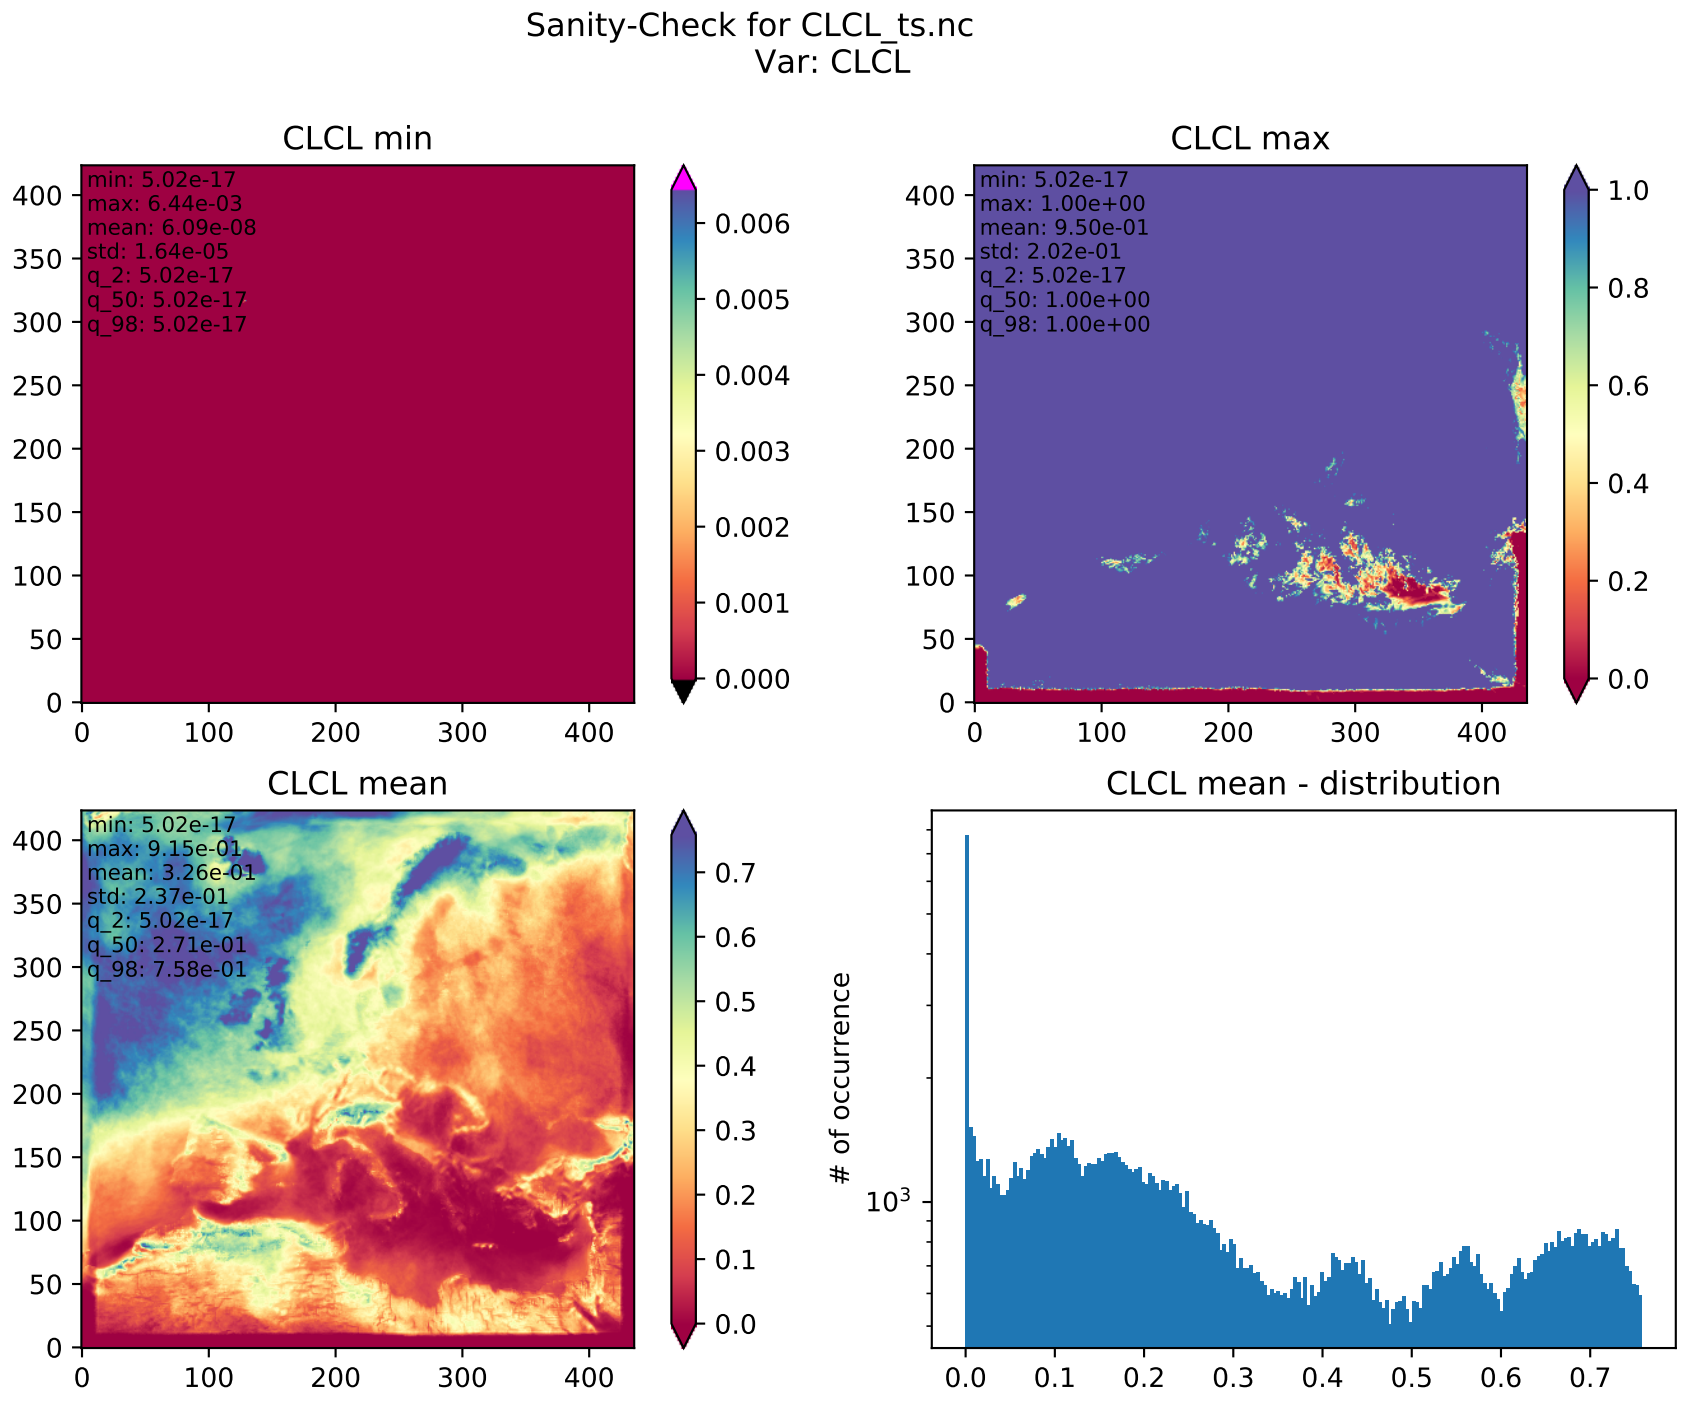
Sanity-Check for CLCL_ts.nc
Var: CLCL
CLCL min
min: 5.02e-17
max: 6.44e-03
mean: 6.09e-08
std: 1.64e-05
q_2: 5.02e-17
q_50: 5.02e-17
q_98: 5.02e-17
CLCL max
min: 5.02e-17
max: 1.00e+00
mean: 9.50e-01
std: 2.02e-01
q_2: 5.02e-17
q_50: 1.00e+00
q_98: 1.00e+00
CLCL mean
min: 5.02e-17
max: 9.15e-01
mean: 3.26e-01
std: 2.37e-01
q_2: 5.02e-17
q_50: 2.71e-01
q_98: 7.58e-01
CLCL mean - distribution
# of occurrence
10^3