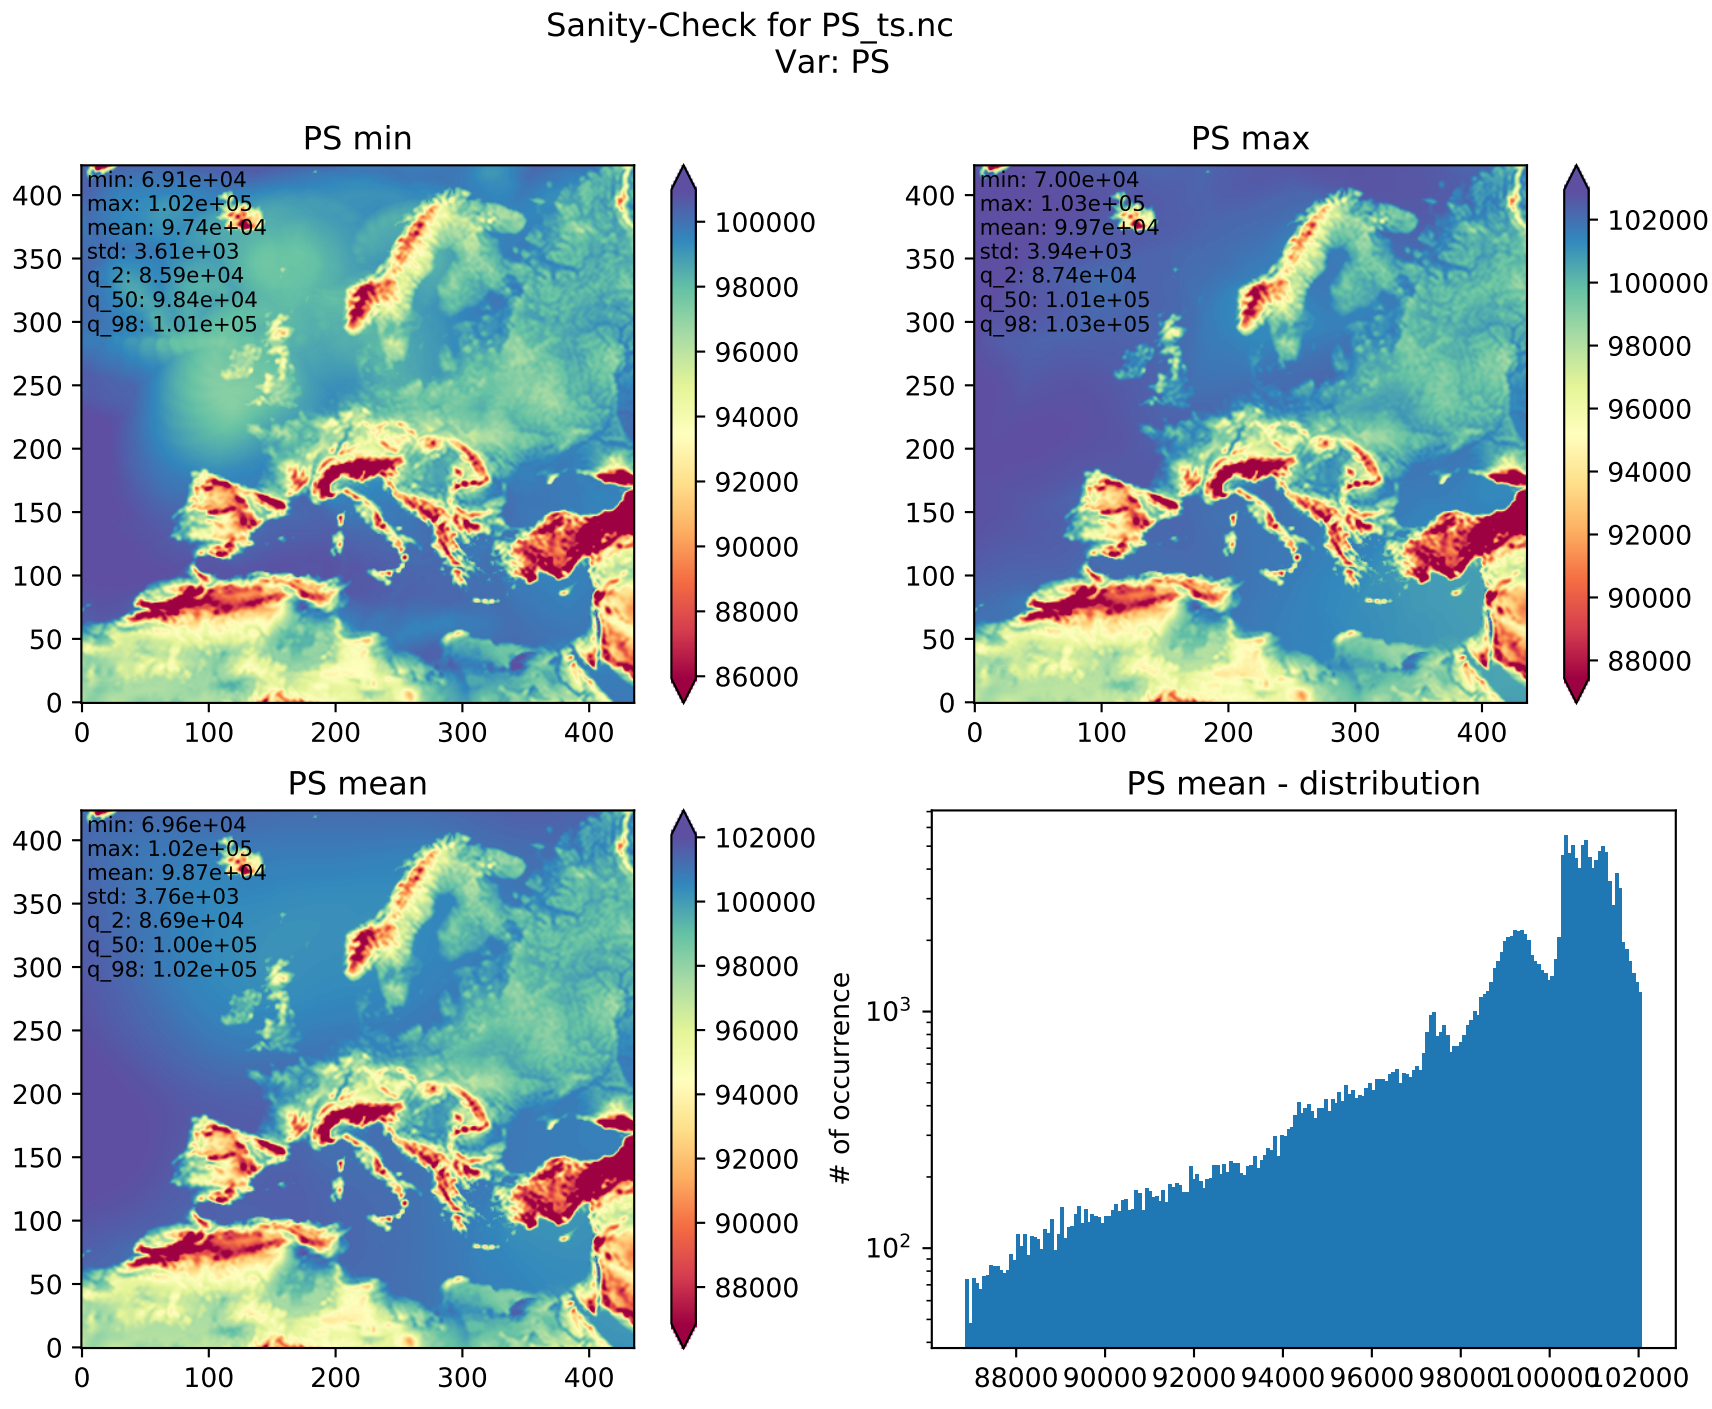
Sanity-Check for PS_ts.nc
Var: PS
PS min
min: 6.91e+04
max: 1.02e+05
mean: 9.74e+04
std: 3.61e+03
q_2: 8.59e+04
q_50: 9.84e+04
q_98: 1.01e+05
PS max
min: 7.00e+04
max: 1.03e+05
mean: 9.97e+04
std: 3.94e+03
q_2: 8.74e+04
q_50: 1.01e+05
q_98: 1.03e+05
PS mean
min: 6.96e+04
max: 1.02e+05
mean: 9.87e+04
std: 3.76e+03
q_2: 8.69e+04
q_50: 1.00e+05
q_98: 1.02e+05
PS mean - distribution
# of occurrence