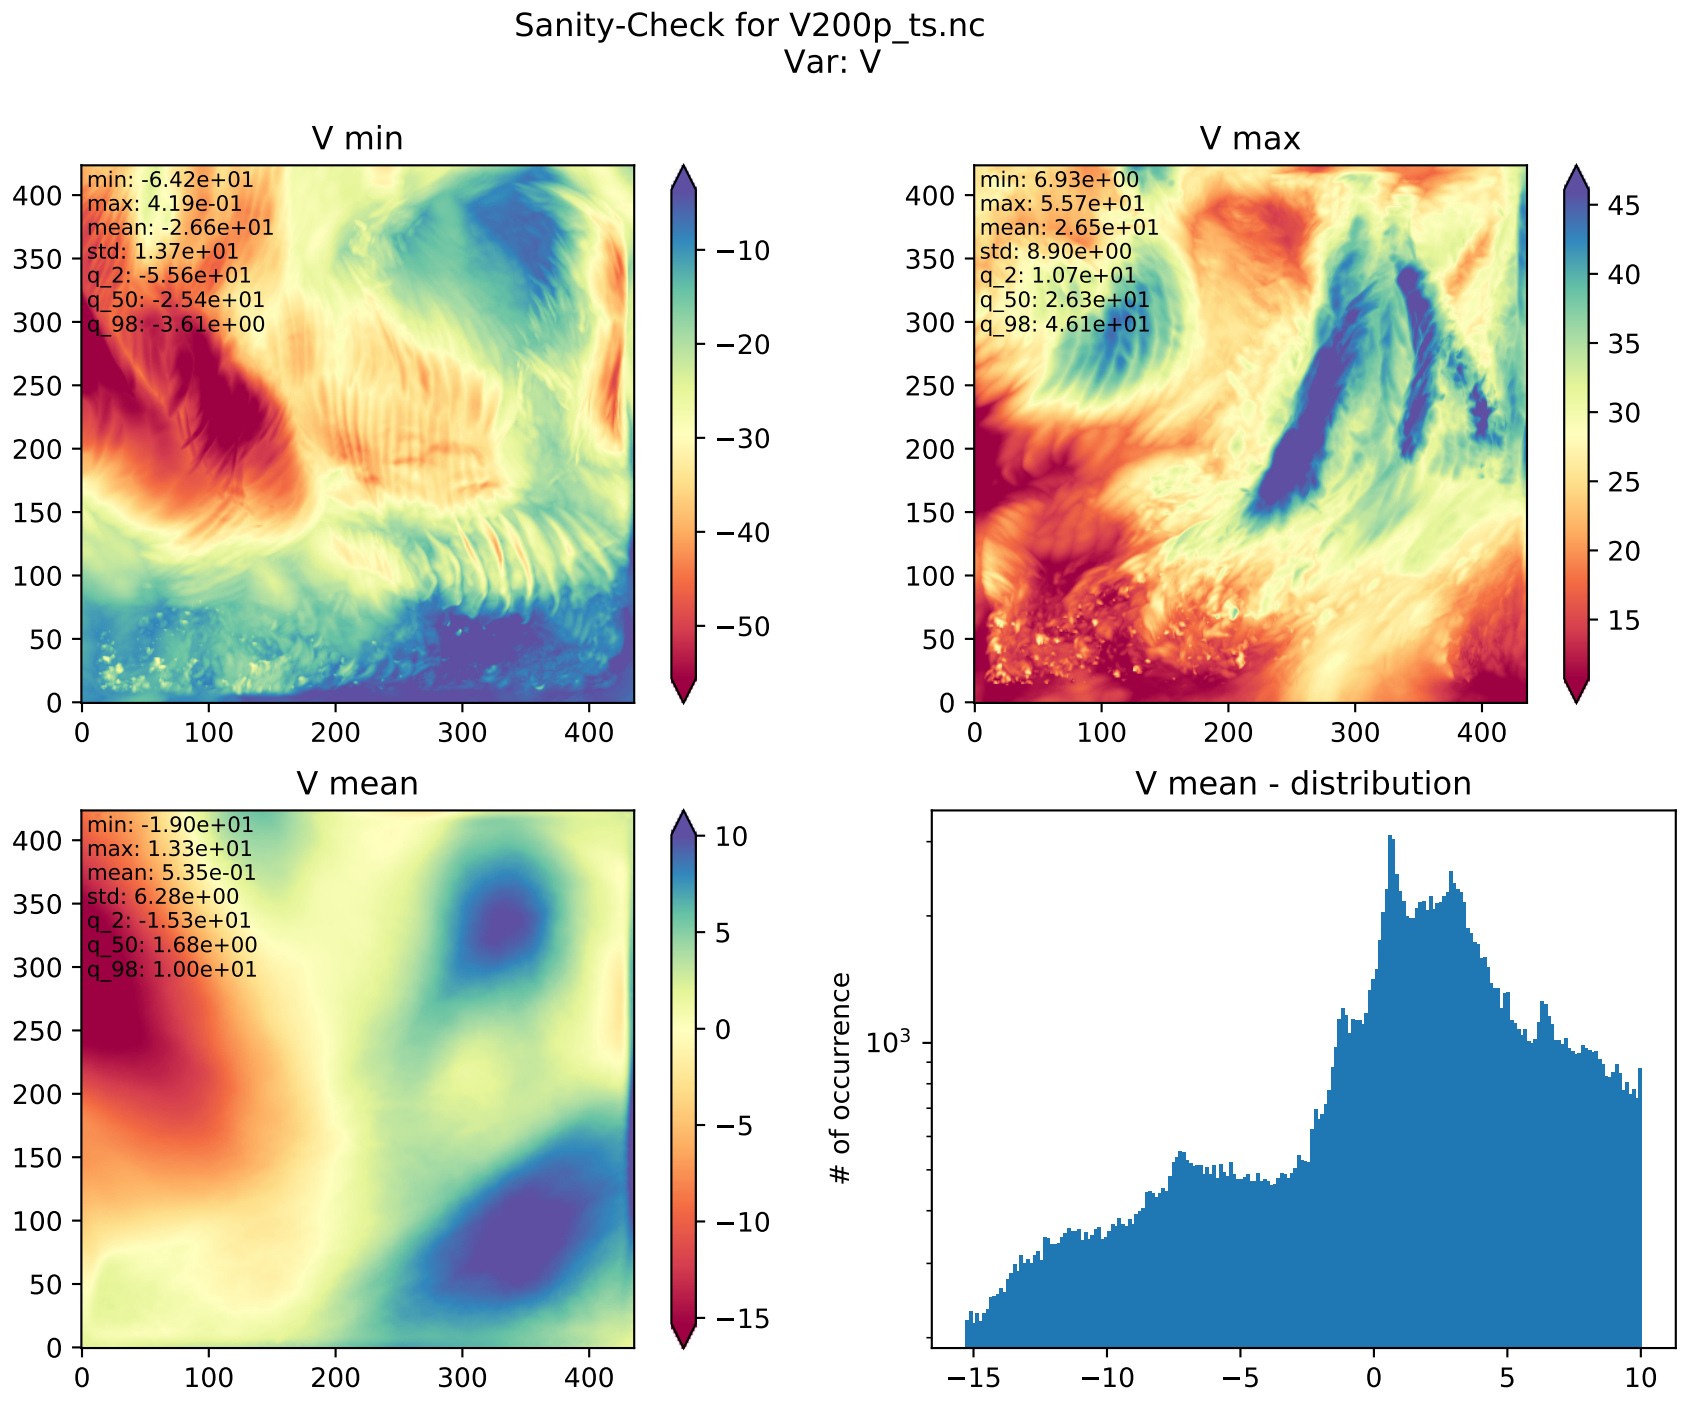
Sanity-Check for V200p_ts.nc
Var: V
V min
min: -6.42e+01
max: 4.19e-01
mean: -2.66e+01
std: 1.37e+01
q_2: -5.56e+01
q_50: -2.54e+01
q_98: -3.61e+00
V max
min: 6.93e+00
max: 5.57e+01
mean: 2.65e+01
std: 8.90e+00
q_2: 1.07e+01
q_50: 2.63e+01
q_98: 4.61e+01
V mean
min: -1.90e+01
max: 1.33e+01
mean: 5.35e-01
std: 6.28e+00
q_2: -1.53e+01
q_50: 1.68e+00
q_98: 1.00e+01
V mean - distribution
# of occurrence
10^3