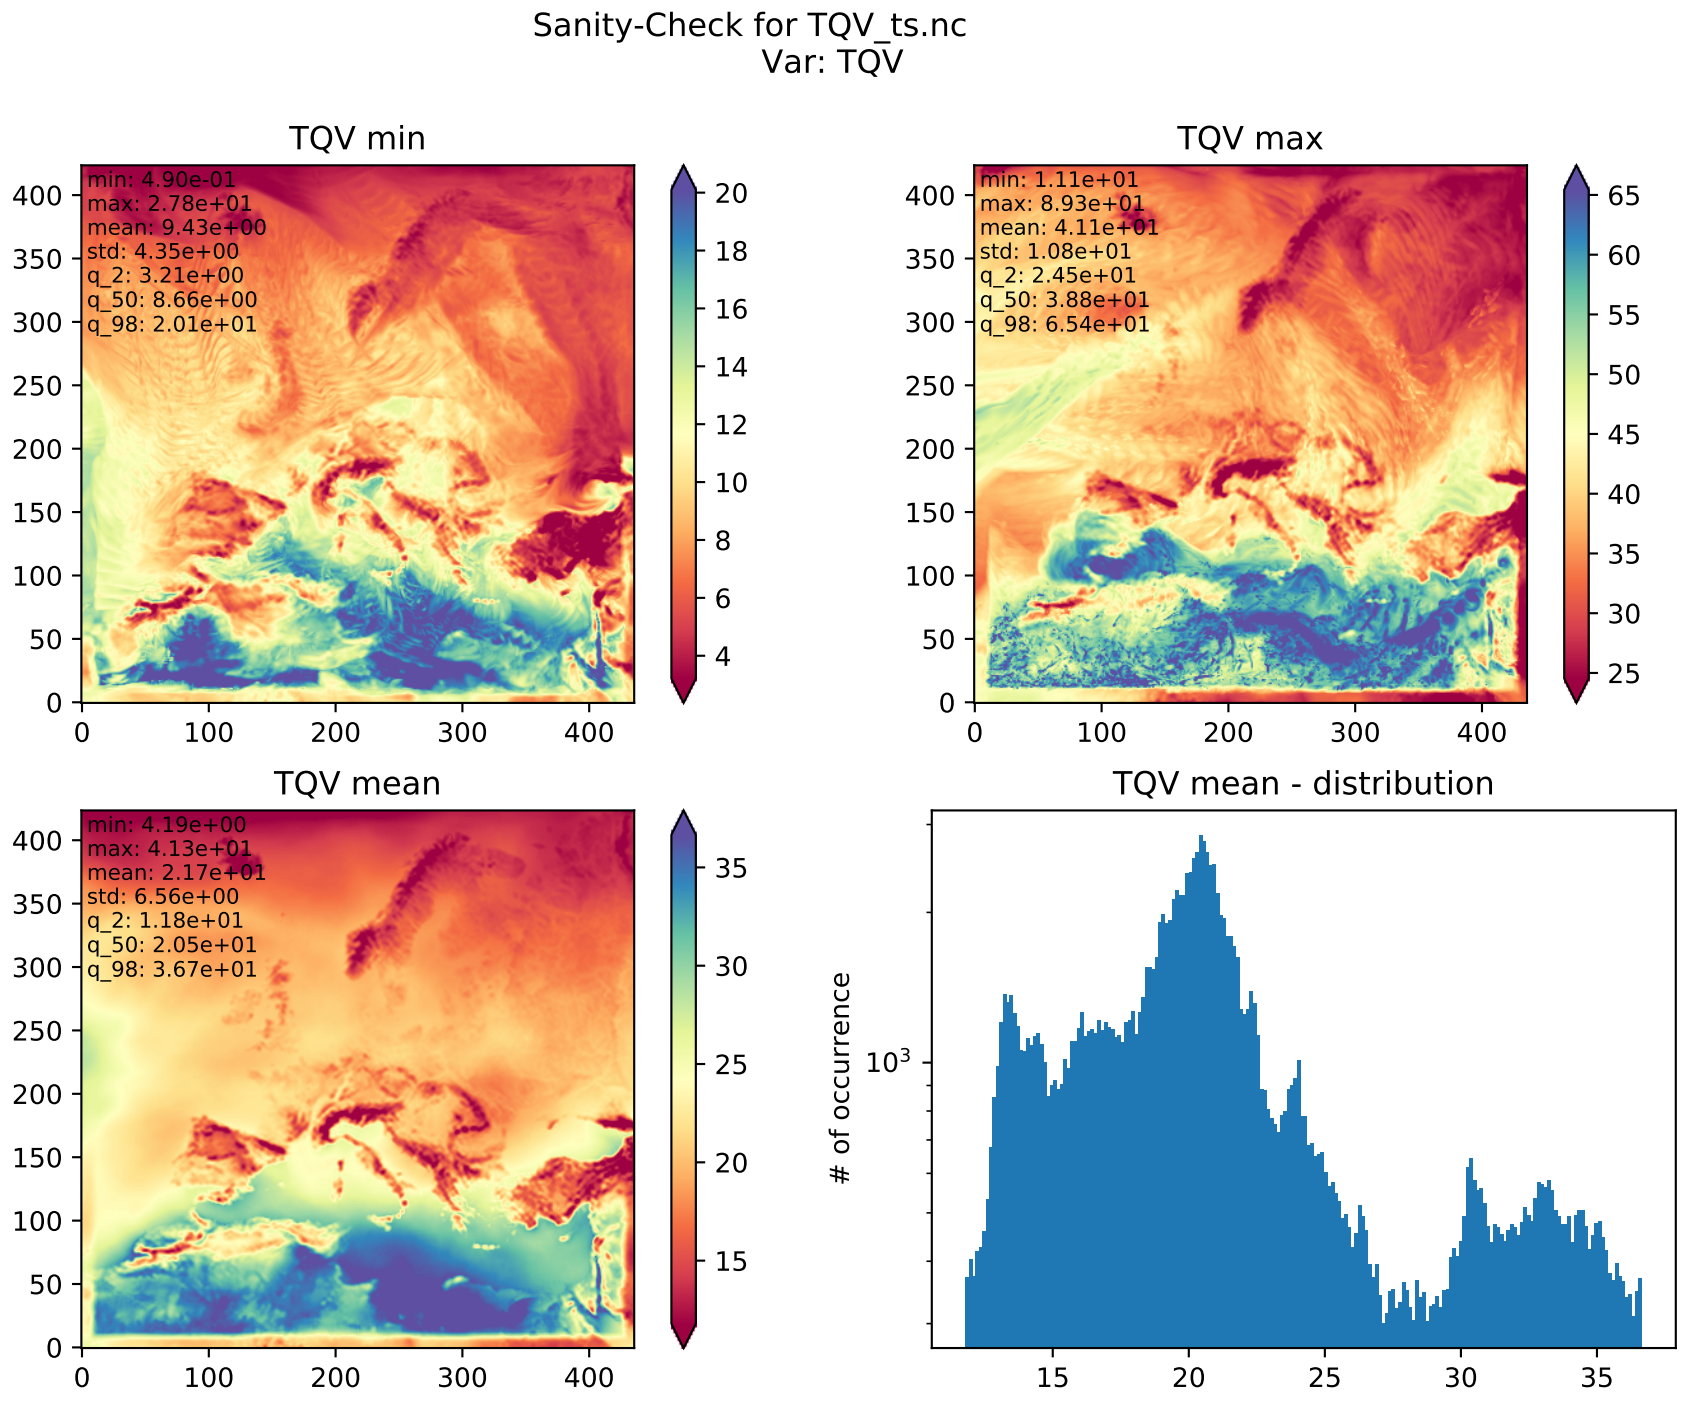
Sanity-Check for TQV_ts.nc
Var: TQV
TQV min
min: 4.90e-01
max: 2.78e+01
mean: 9.43e+00
std: 4.35e+00
q_2: 3.21e+00
q_50: 8.66e+00
q_98: 2.01e+01
TQV max
min: 1.11e+01
max: 8.93e+01
mean: 4.11e+01
std: 1.08e+01
q_2: 2.45e+01
q_50: 3.88e+01
q_98: 6.54e+01
TQV mean
min: 4.19e+00
max: 4.13e+01
mean: 2.17e+01
std: 6.56e+00
q_2: 1.18e+01
q_50: 2.05e+01
q_98: 3.67e+01
TQV mean - distribution
# of occurrence
10^3