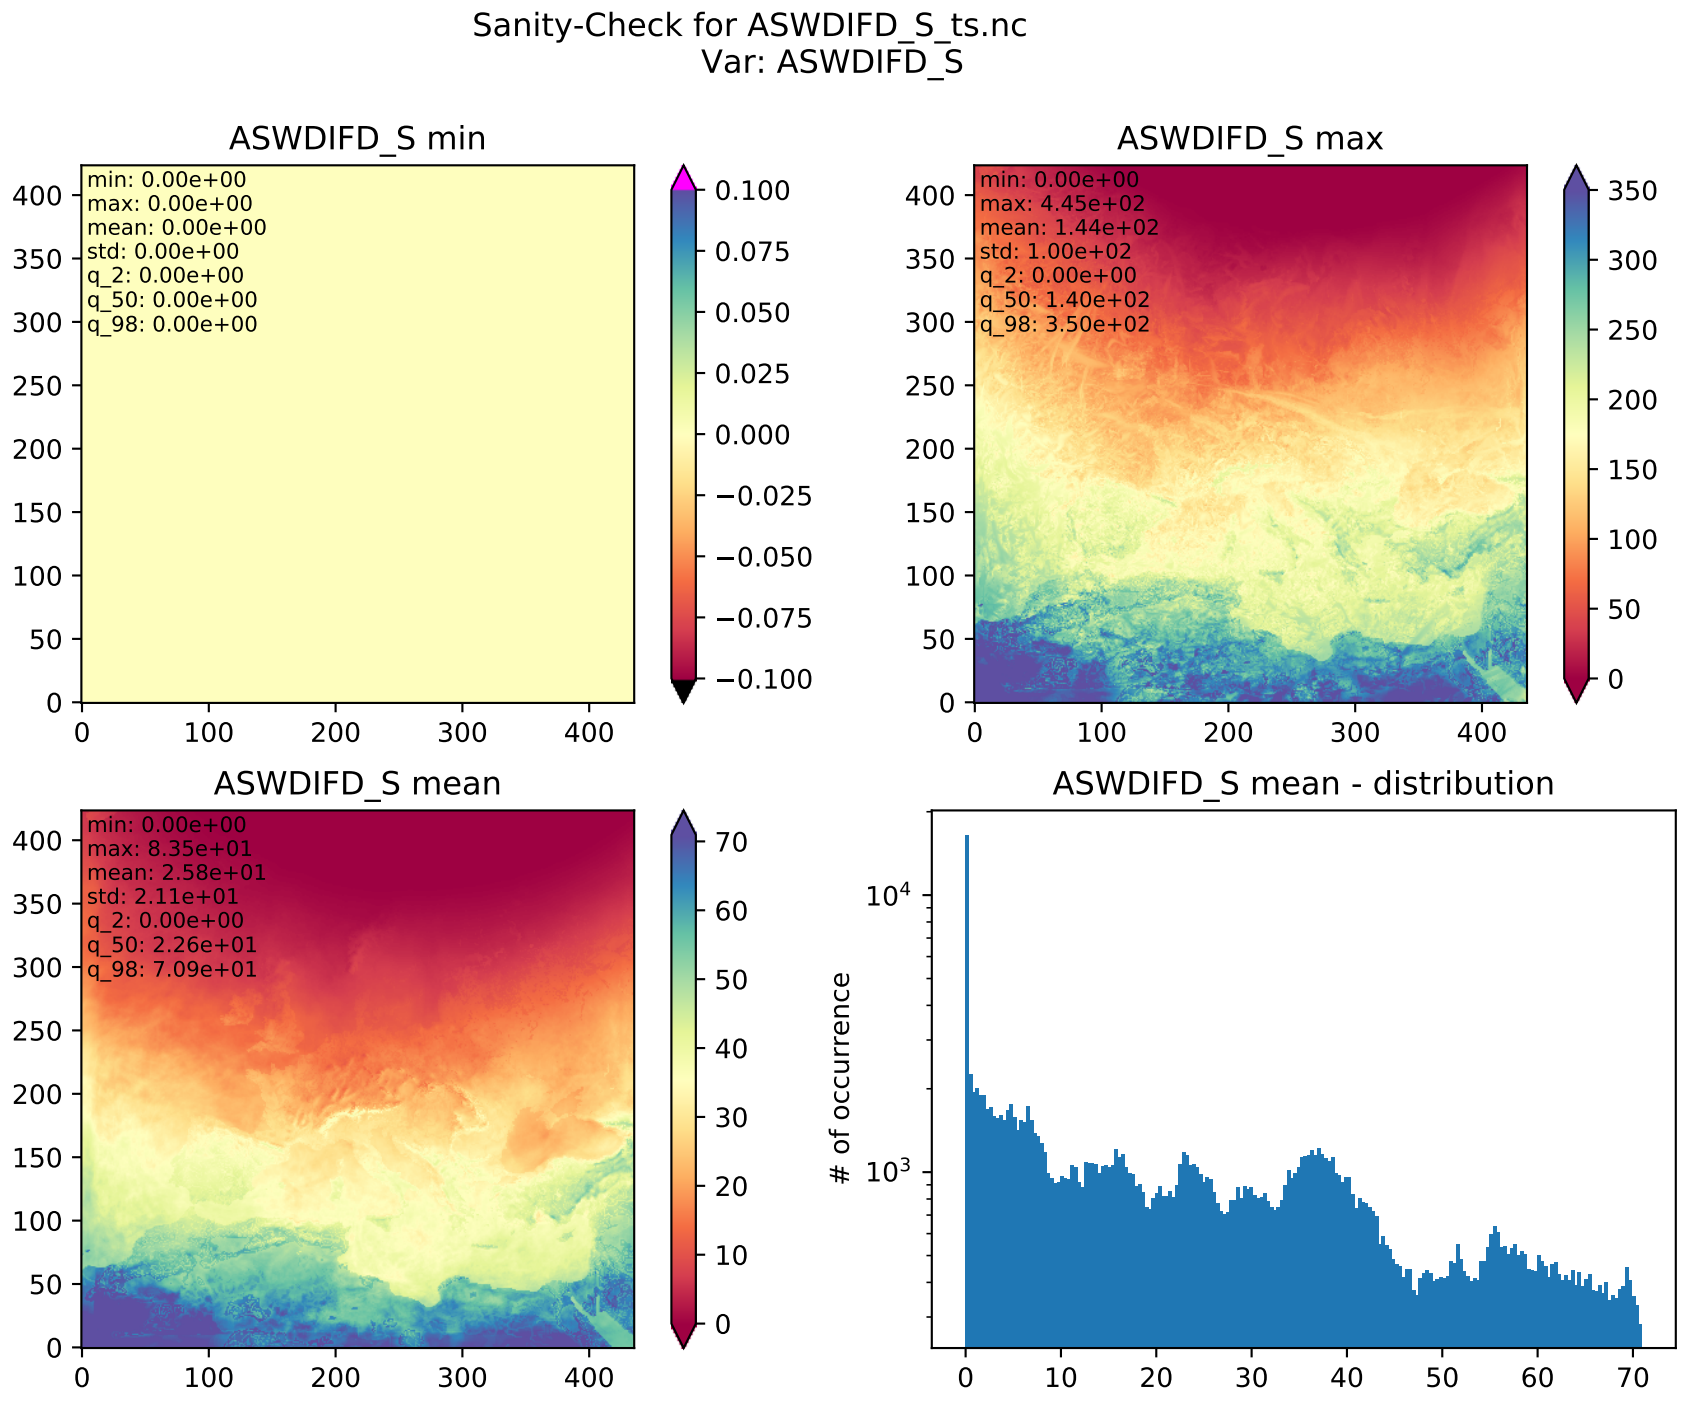
Sanity-Check for ASWDIFD_S_ts.nc
Var: ASWDIFD_S
ASWDIFD_S min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
ASWDIFD_S max
min: 0.00e+00
max: 4.45e+02
mean: 1.44e+02
std: 1.00e+02
q_2: 0.00e+00
q_50: 1.40e+02
q_98: 3.50e+02
ASWDIFD_S mean
min: 0.00e+00
max: 8.35e+01
mean: 2.58e+01
std: 2.11e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 2.26e+01
q_98: 7.09e+01
ASWDIFD_S mean - distribution
# of occurrence