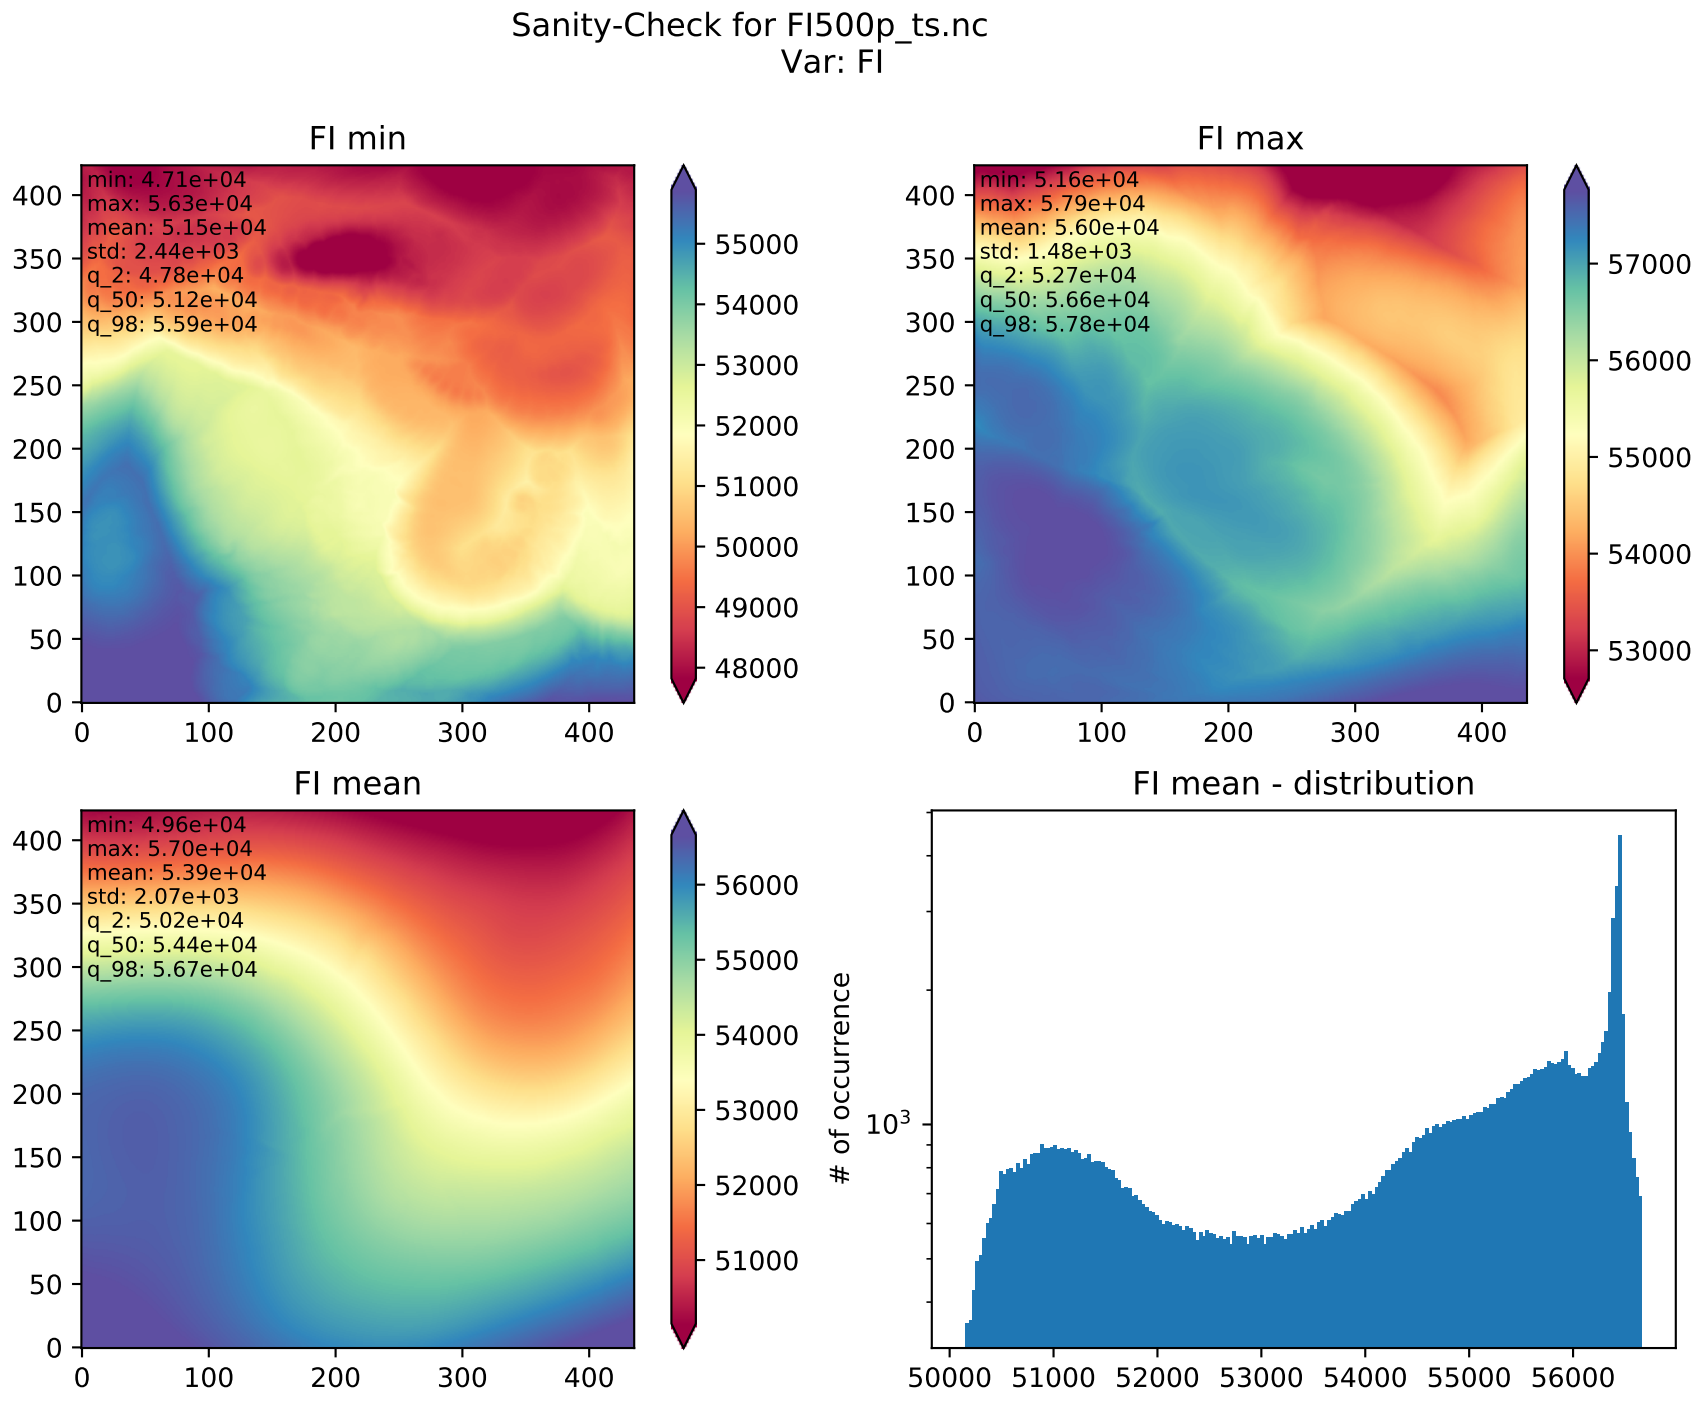
Sanity-Check for FI500p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: 4.71e+04
max: 5.63e+04
mean: 5.15e+04
std: 2.44e+03
q_2: 4.78e+04
q_50: 5.12e+04
q_98: 5.59e+04
FI max
min: 5.16e+04
max: 5.79e+04
mean: 5.60e+04
std: 1.48e+03
q_2: 5.27e+04
q_50: 5.66e+04
q_98: 5.78e+04
FI mean
min: 4.96e+04
max: 5.70e+04
mean: 5.39e+04
std: 2.07e+03
q_2: 5.02e+04
q_50: 5.44e+04
q_98: 5.67e+04
FI mean - distribution
# of occurrence
10^3