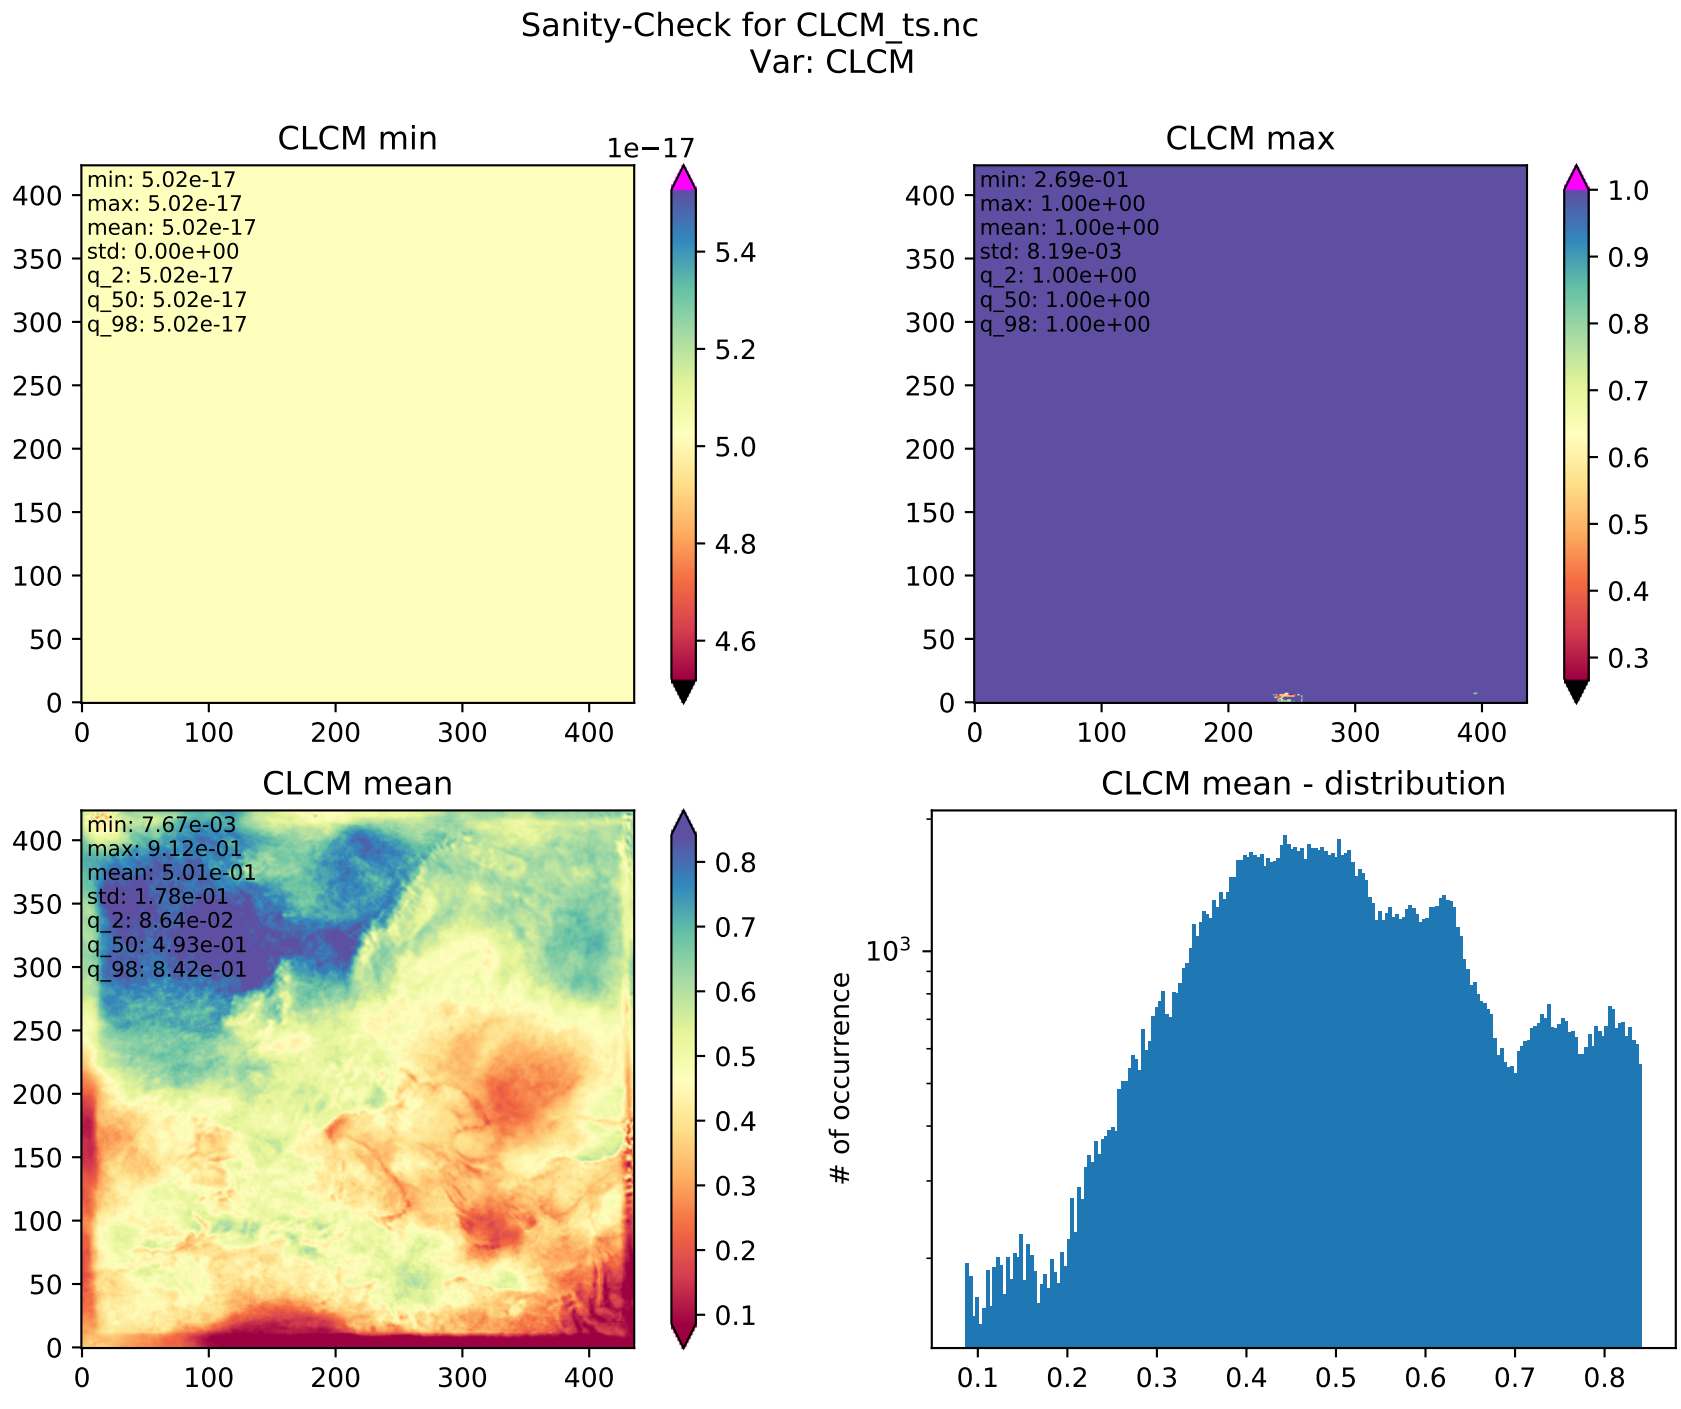
Sanity-Check for CLCM_ts.nc
Var: CLCM
CLCM min
min: 5.02e-17
max: 5.02e-17
mean: 5.02e-17
std: 0.00e+00
q_2: 5.02e-17
q_50: 5.02e-17
q_98: 5.02e-17
1e−17
CLCM max
min: 2.69e-01
max: 1.00e+00
mean: 1.00e+00
std: 8.19e-03
q_2: 1.00e+00
q_50: 1.00e+00
q_98: 1.00e+00
CLCM mean
min: 7.67e-03
max: 9.12e-01
mean: 5.01e-01
std: 1.78e-01
q_2: 8.64e-02
q_50: 4.93e-01
q_98: 8.42e-01
CLCM mean - distribution
# of occurrence
10^3