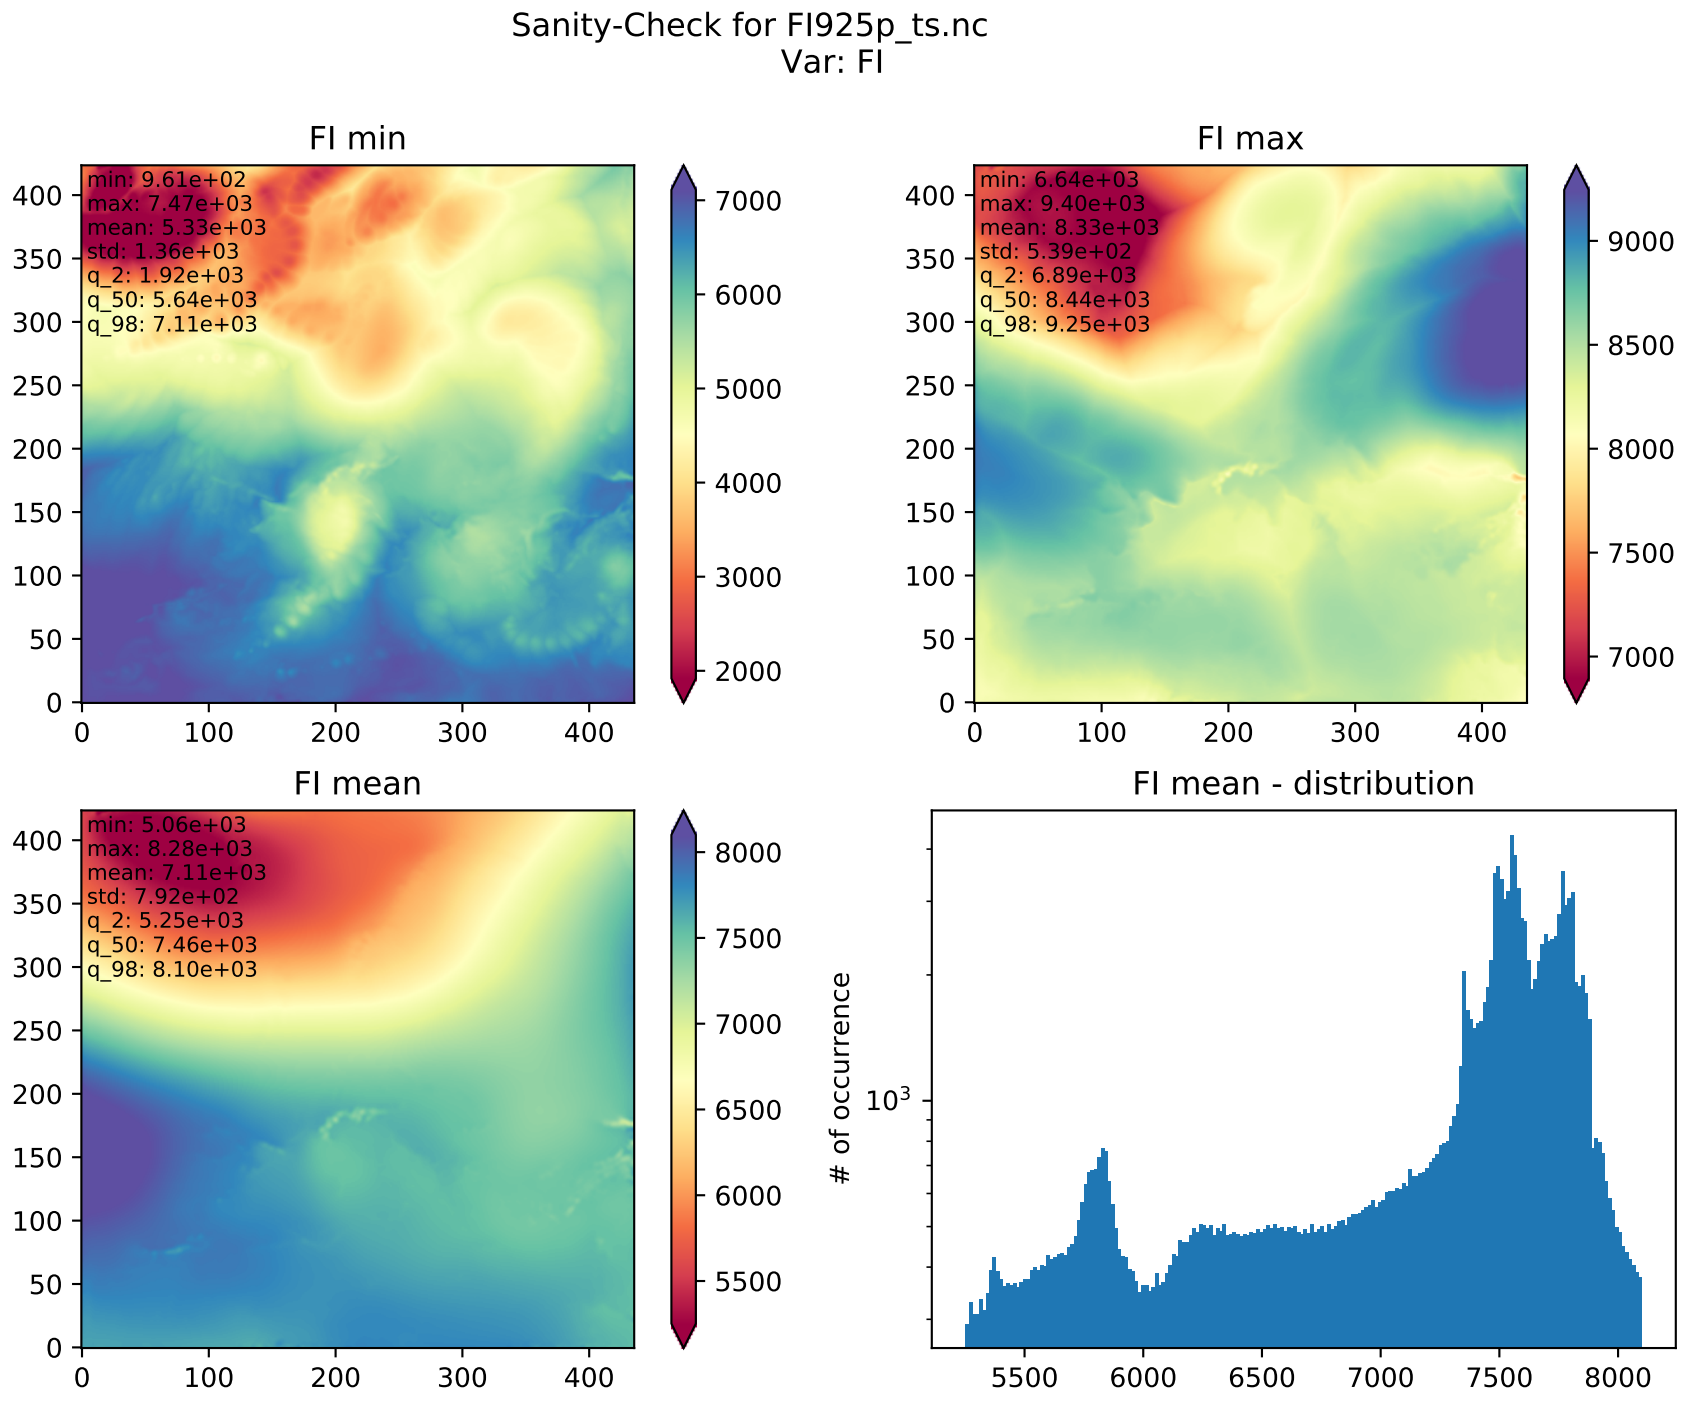
Sanity-Check for FI925p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: 9.61e+02
max: 7.47e+03
mean: 5.33e+03
std: 1.36e+03
q_2: 1.92e+03
q_50: 5.64e+03
q_98: 7.11e+03
FI max
min: 6.64e+03
max: 9.40e+03
mean: 8.33e+03
std: 5.39e+02
q_2: 6.89e+03
q_50: 8.44e+03
q_98: 9.25e+03
FI mean
min: 5.06e+03
max: 8.28e+03
mean: 7.11e+03
std: 7.92e+02
q_2: 5.25e+03
q_50: 7.46e+03
q_98: 8.10e+03
FI mean - distribution
# of occurrence
10^3