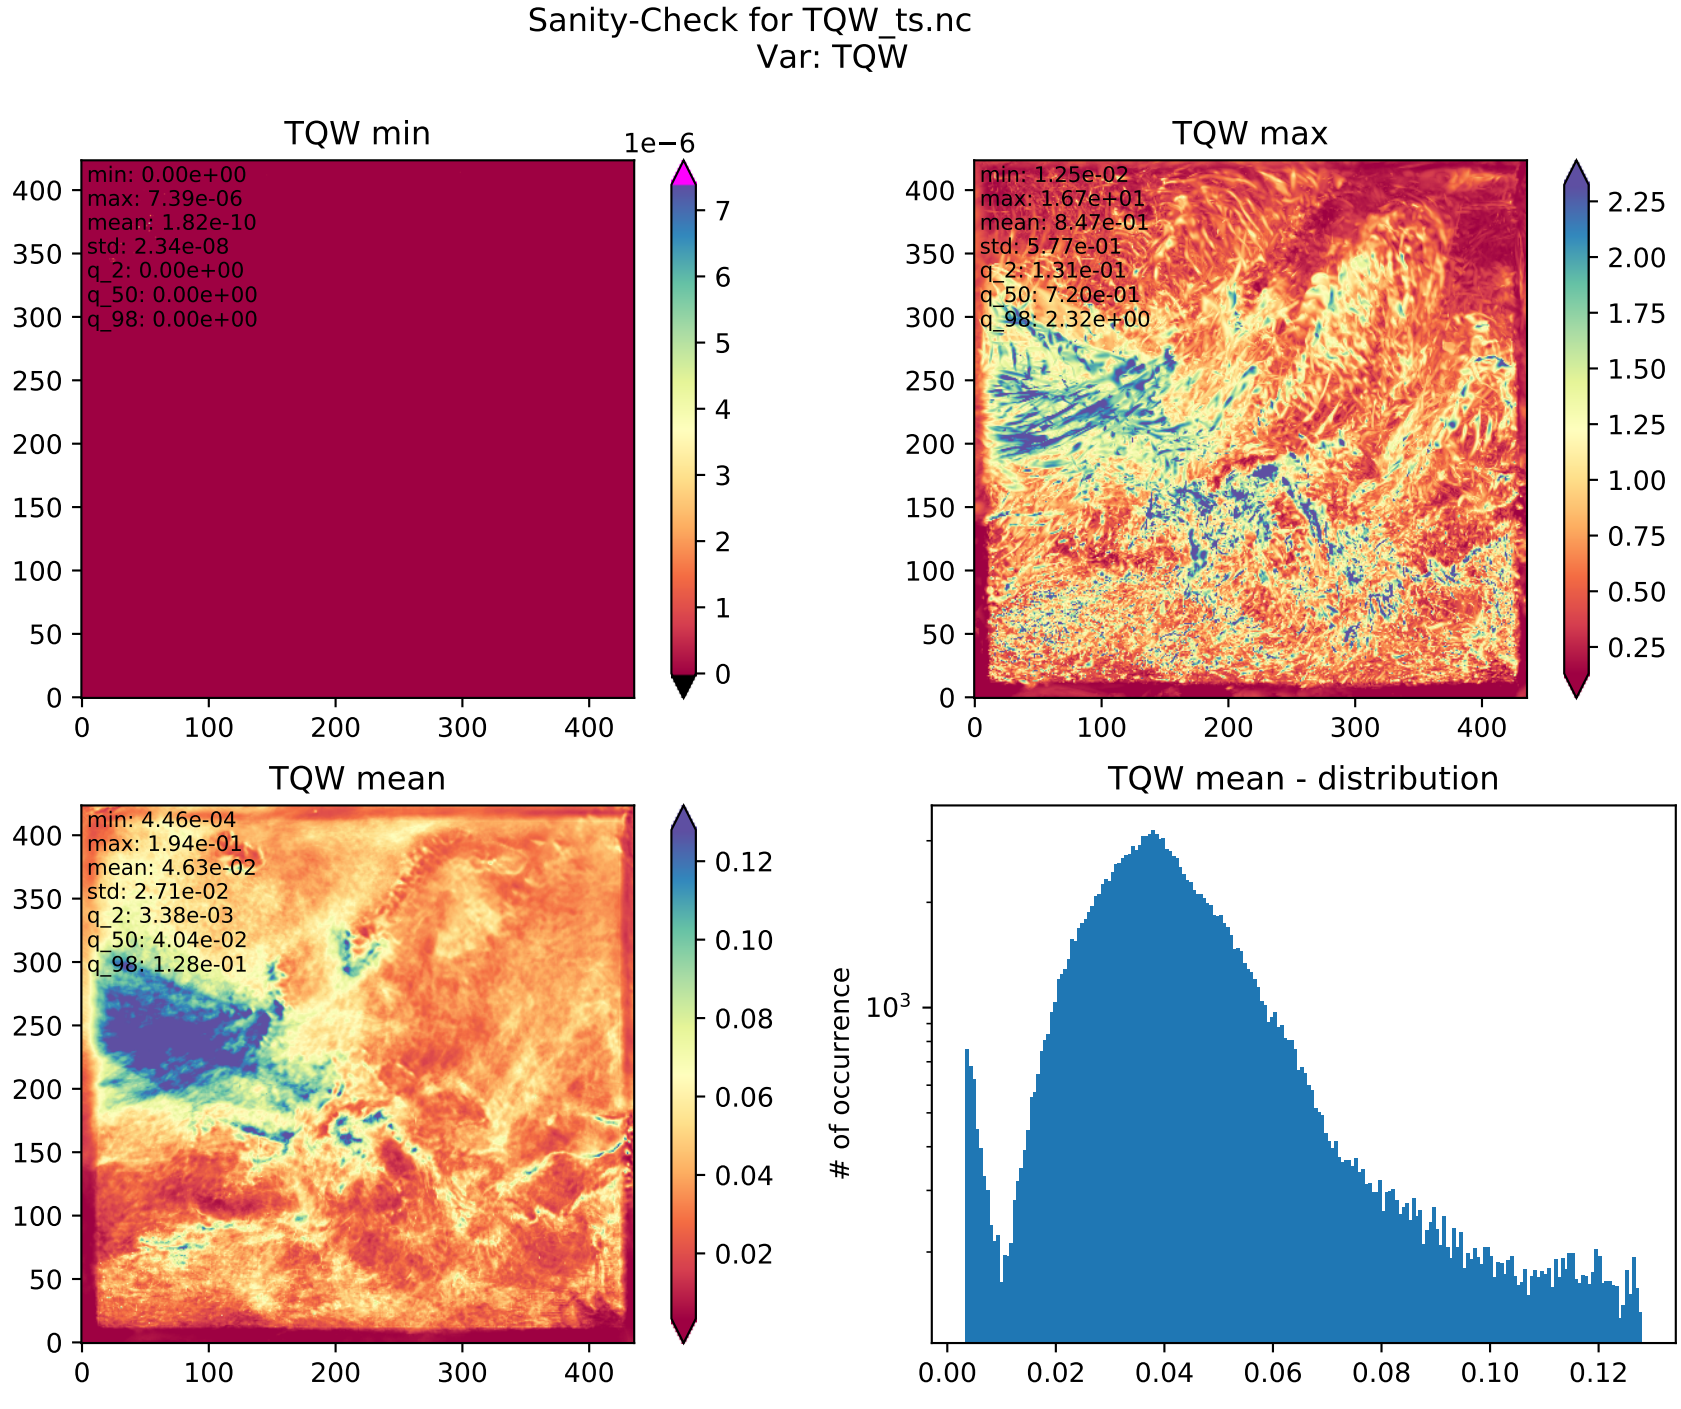
Sanity-Check for TQW_ts.nc
Var: TQW
TQW min
min: 0.00e+00
max: 7.39e-06
mean: 1.82e-10
std: 2.34e-08
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
1e−6
TQW max
min: 1.25e-02
max: 1.67e+01
mean: 8.47e-01
std: 5.77e-01
q_2: 1.31e-01
q_50: 7.20e-01
q_98: 2.32e+00
TQW mean
min: 4.46e-04
max: 1.94e-01
mean: 4.63e-02
std: 2.71e-02
q_2: 3.38e-03
q_50: 4.04e-02
q_98: 1.28e-01
TQW mean - distribution
# of occurrence
10^3