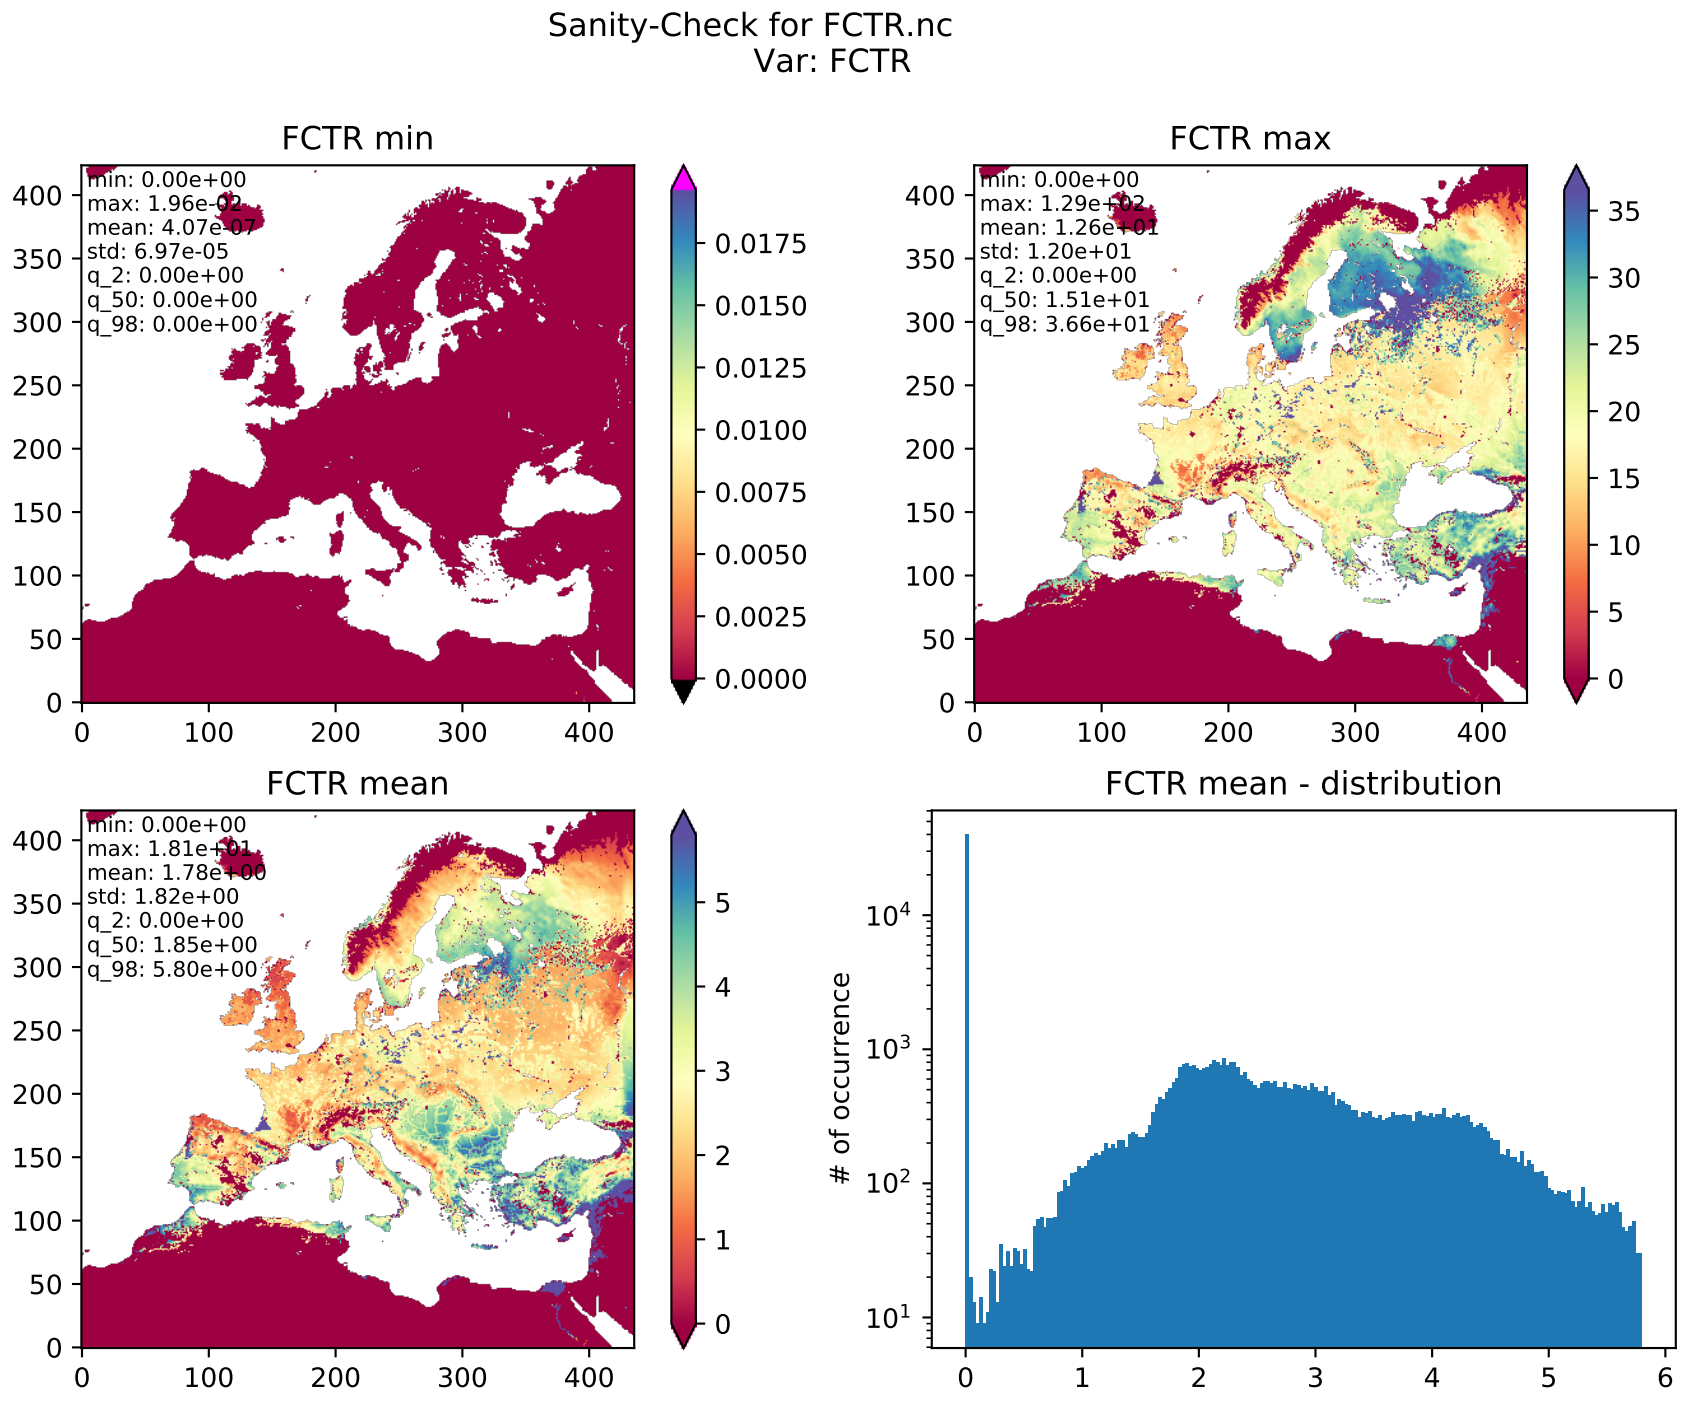
Sanity-Check for FCTR.nc
Var: FCTR
FCTR min
min: 0.00e+00
max: 1.96e-02
mean: 4.07e-07
std: 6.97e-05
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
FCTR max
min: 0.00e+00
max: 1.29e+02
mean: 1.26e+01
std: 1.20e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 1.51e+01
q_98: 3.66e+01
FCTR mean
min: 0.00e+00
max: 1.81e+01
mean: 1.78e+00
std: 1.82e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 1.85e+00
q_98: 5.80e+00
FCTR mean - distribution
# of occurrence