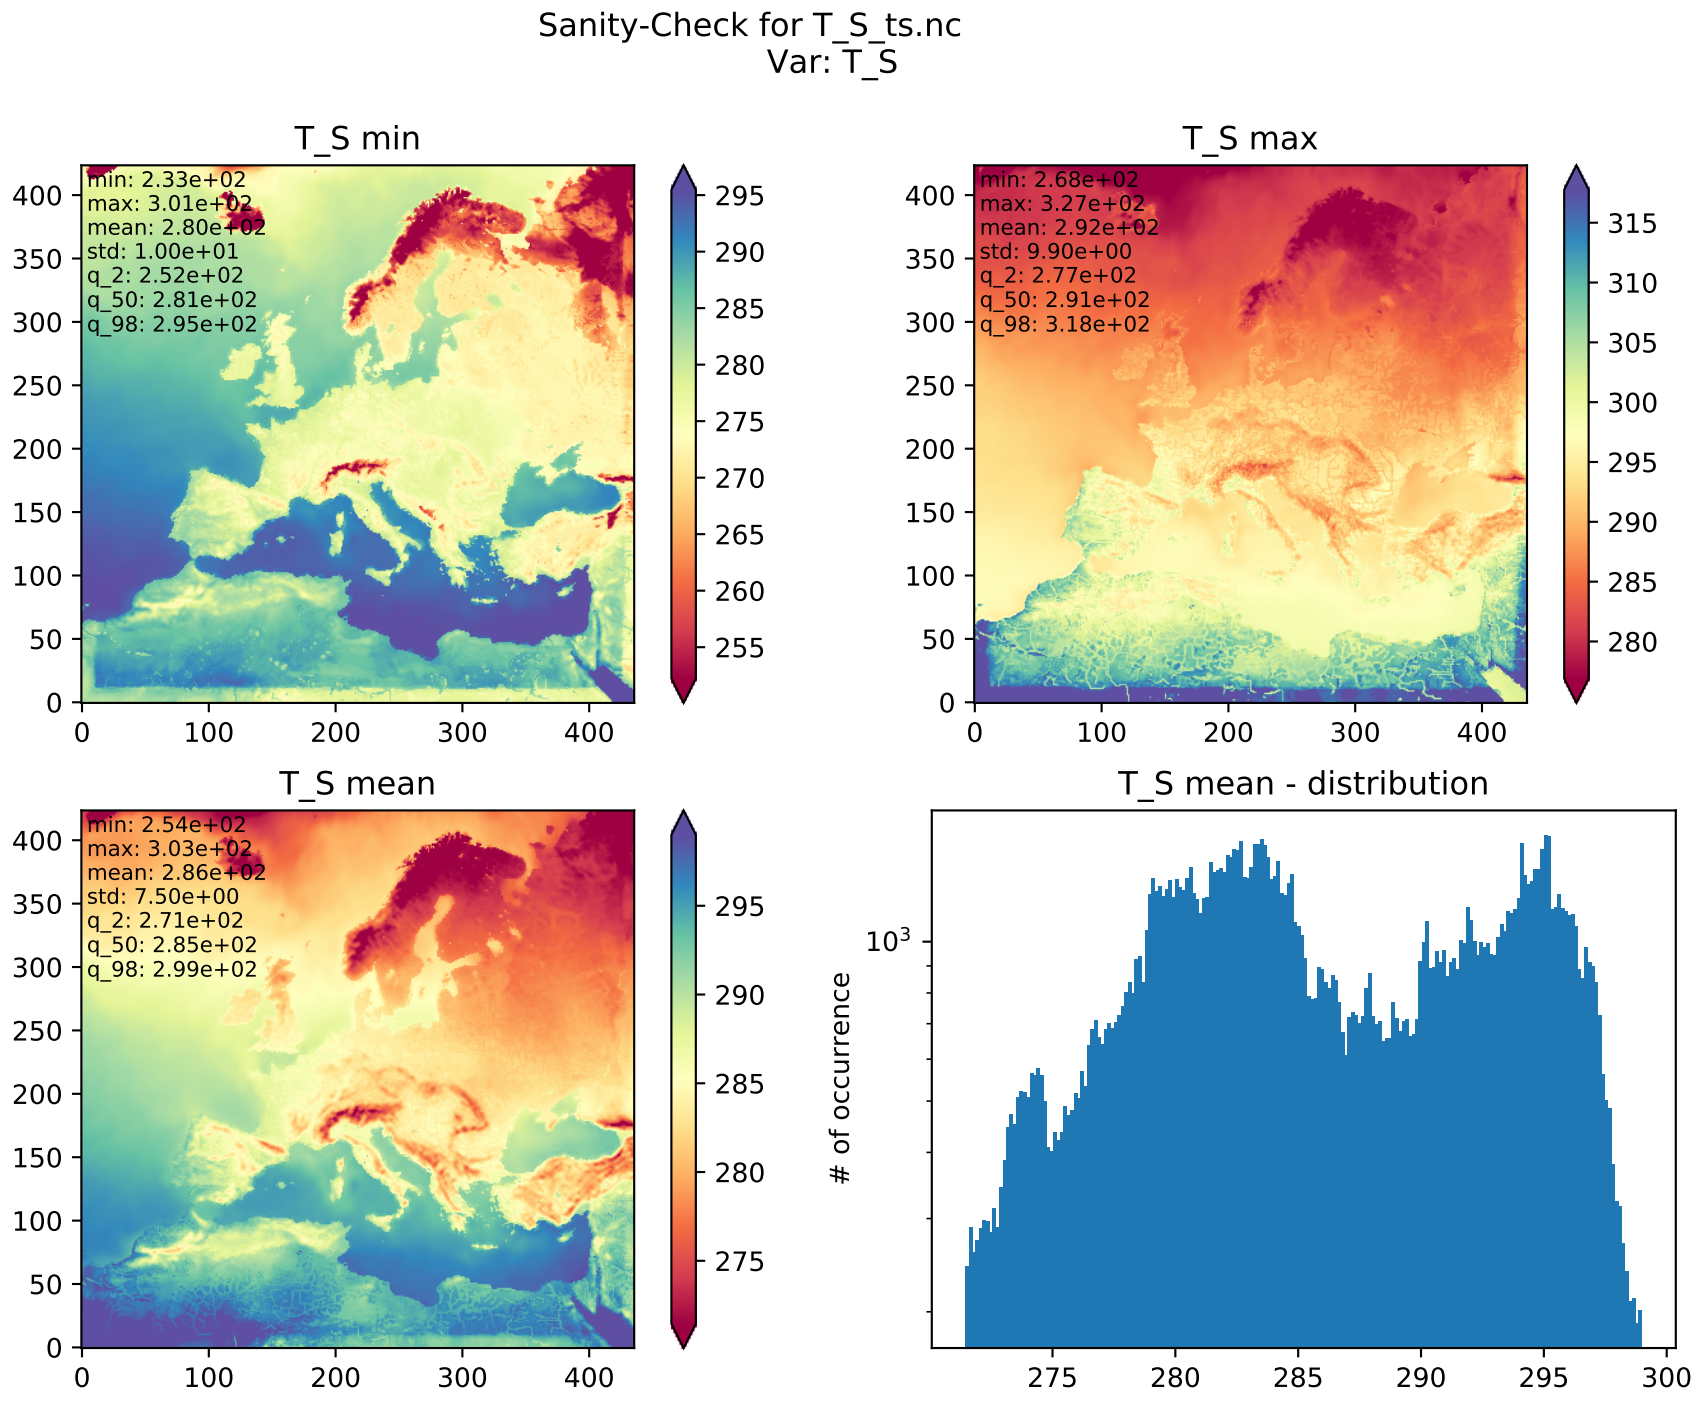
Sanity-Check for T_S_ts.nc
Var: T_S
T_S min
min: 2.33e+02
max: 3.01e+02
mean: 2.80e+02
std: 1.00e+01
q_2: 2.52e+02
q_50: 2.81e+02
q_98: 2.95e+02
T_S max
min: 2.68e+02
max: 3.27e+02
mean: 2.92e+02
std: 9.90e+00
q_2: 2.77e+02
q_50: 2.91e+02
q_98: 3.18e+02
T_S mean
min: 2.54e+02
max: 3.03e+02
mean: 2.86e+02
std: 7.50e+00
q_2: 2.71e+02
q_50: 2.85e+02
q_98: 2.99e+02
T_S mean - distribution
# of occurrence
10^3