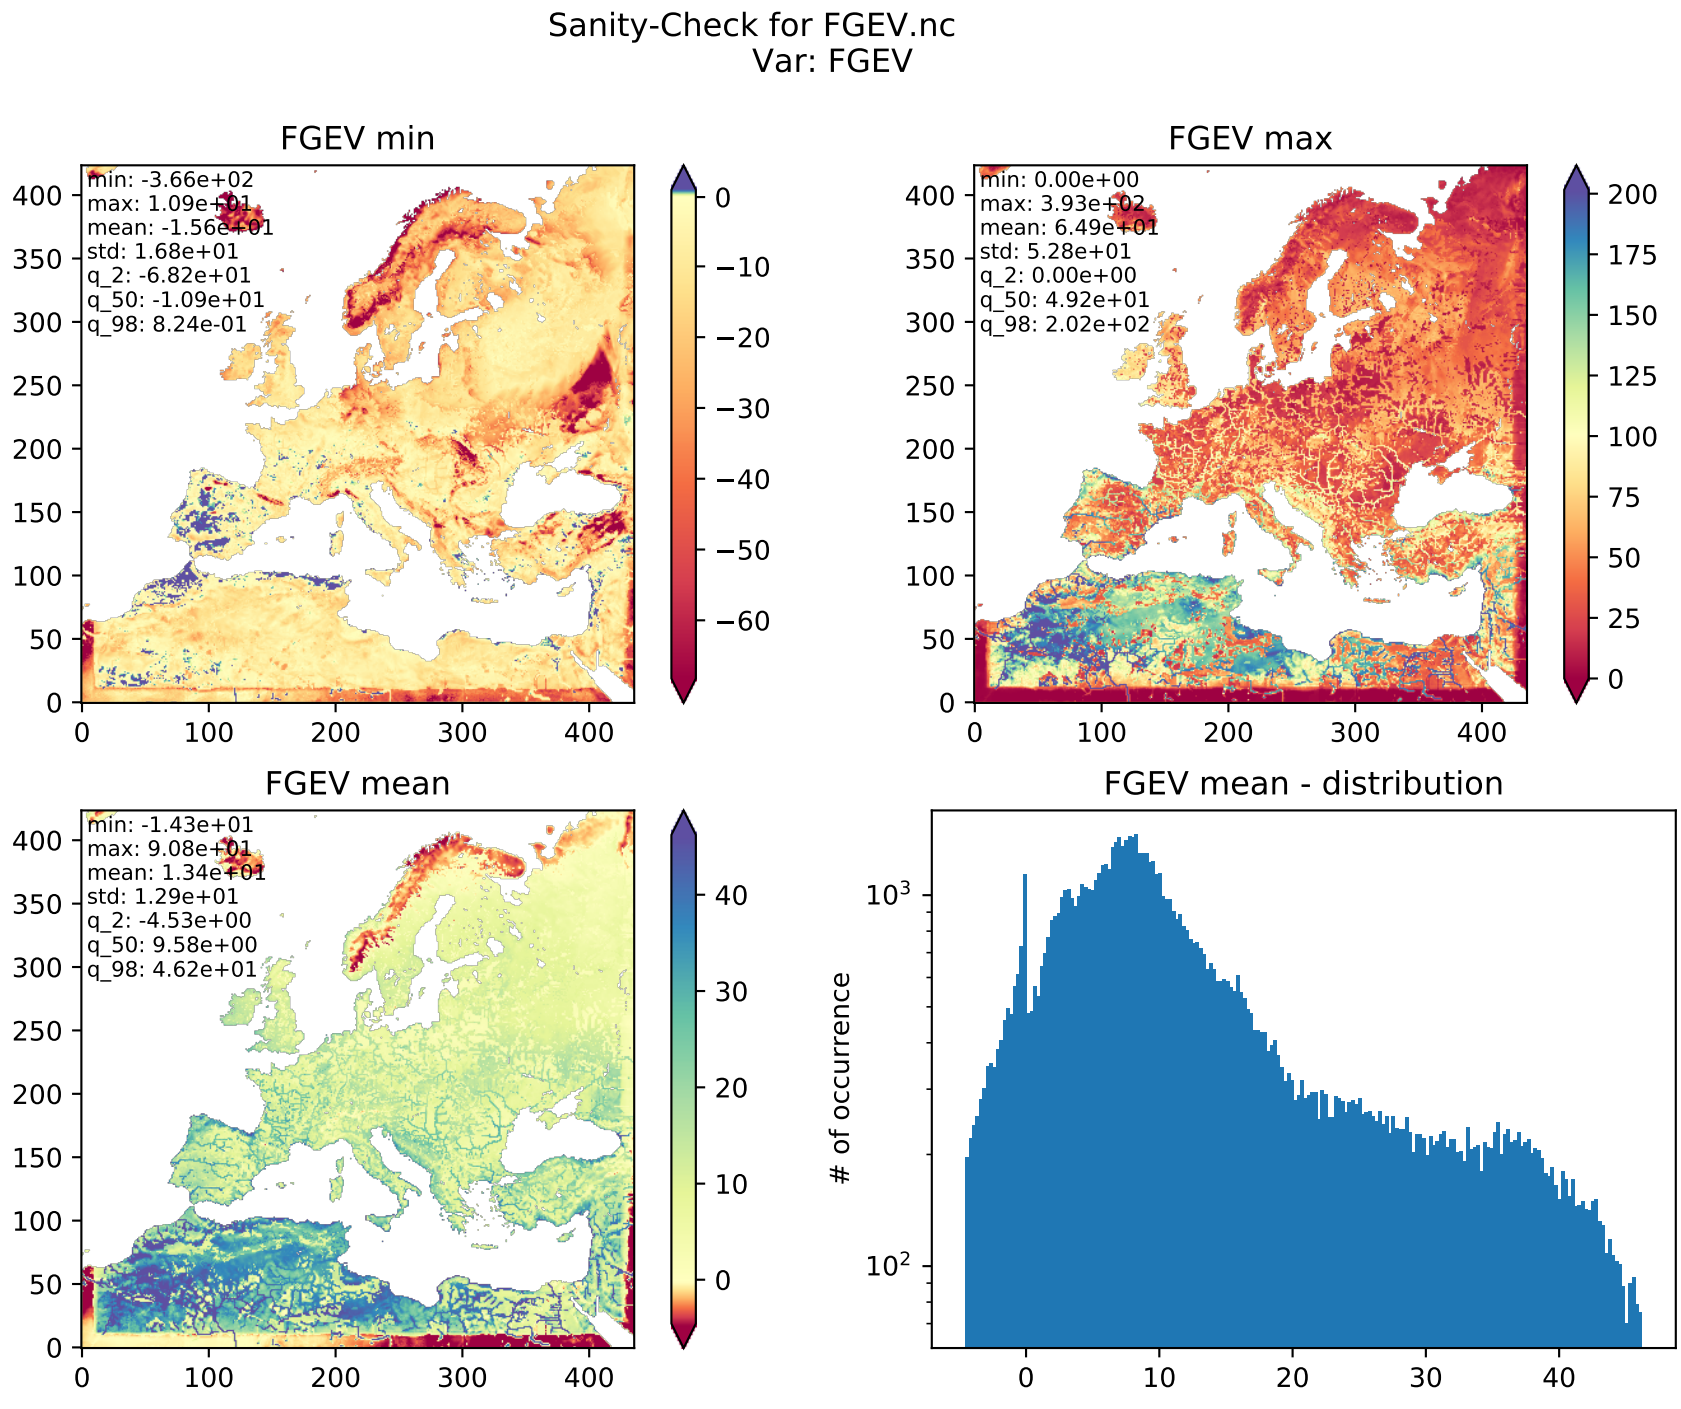
Sanity-Check for FGEV.nc
Var: FGEV
FGEV min
min: -3.66e+02
max: 1.09e+01
mean: -1.56e+01
std: 1.68e+01
q_2: -6.82e+01
q_50: -1.09e+01
q_98: 8.24e-01
FGEV max
min: 0.00e+00
max: 3.93e+02
mean: 6.49e+01
std: 5.28e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 4.92e+01
q_98: 2.02e+02
FGEV mean
min: -1.43e+01
max: 9.08e+01
mean: 1.34e+01
std: 1.29e+01
q_2: -4.53e+00
q_50: 9.58e+00
q_98: 4.62e+01
FGEV mean - distribution
# of occurrence