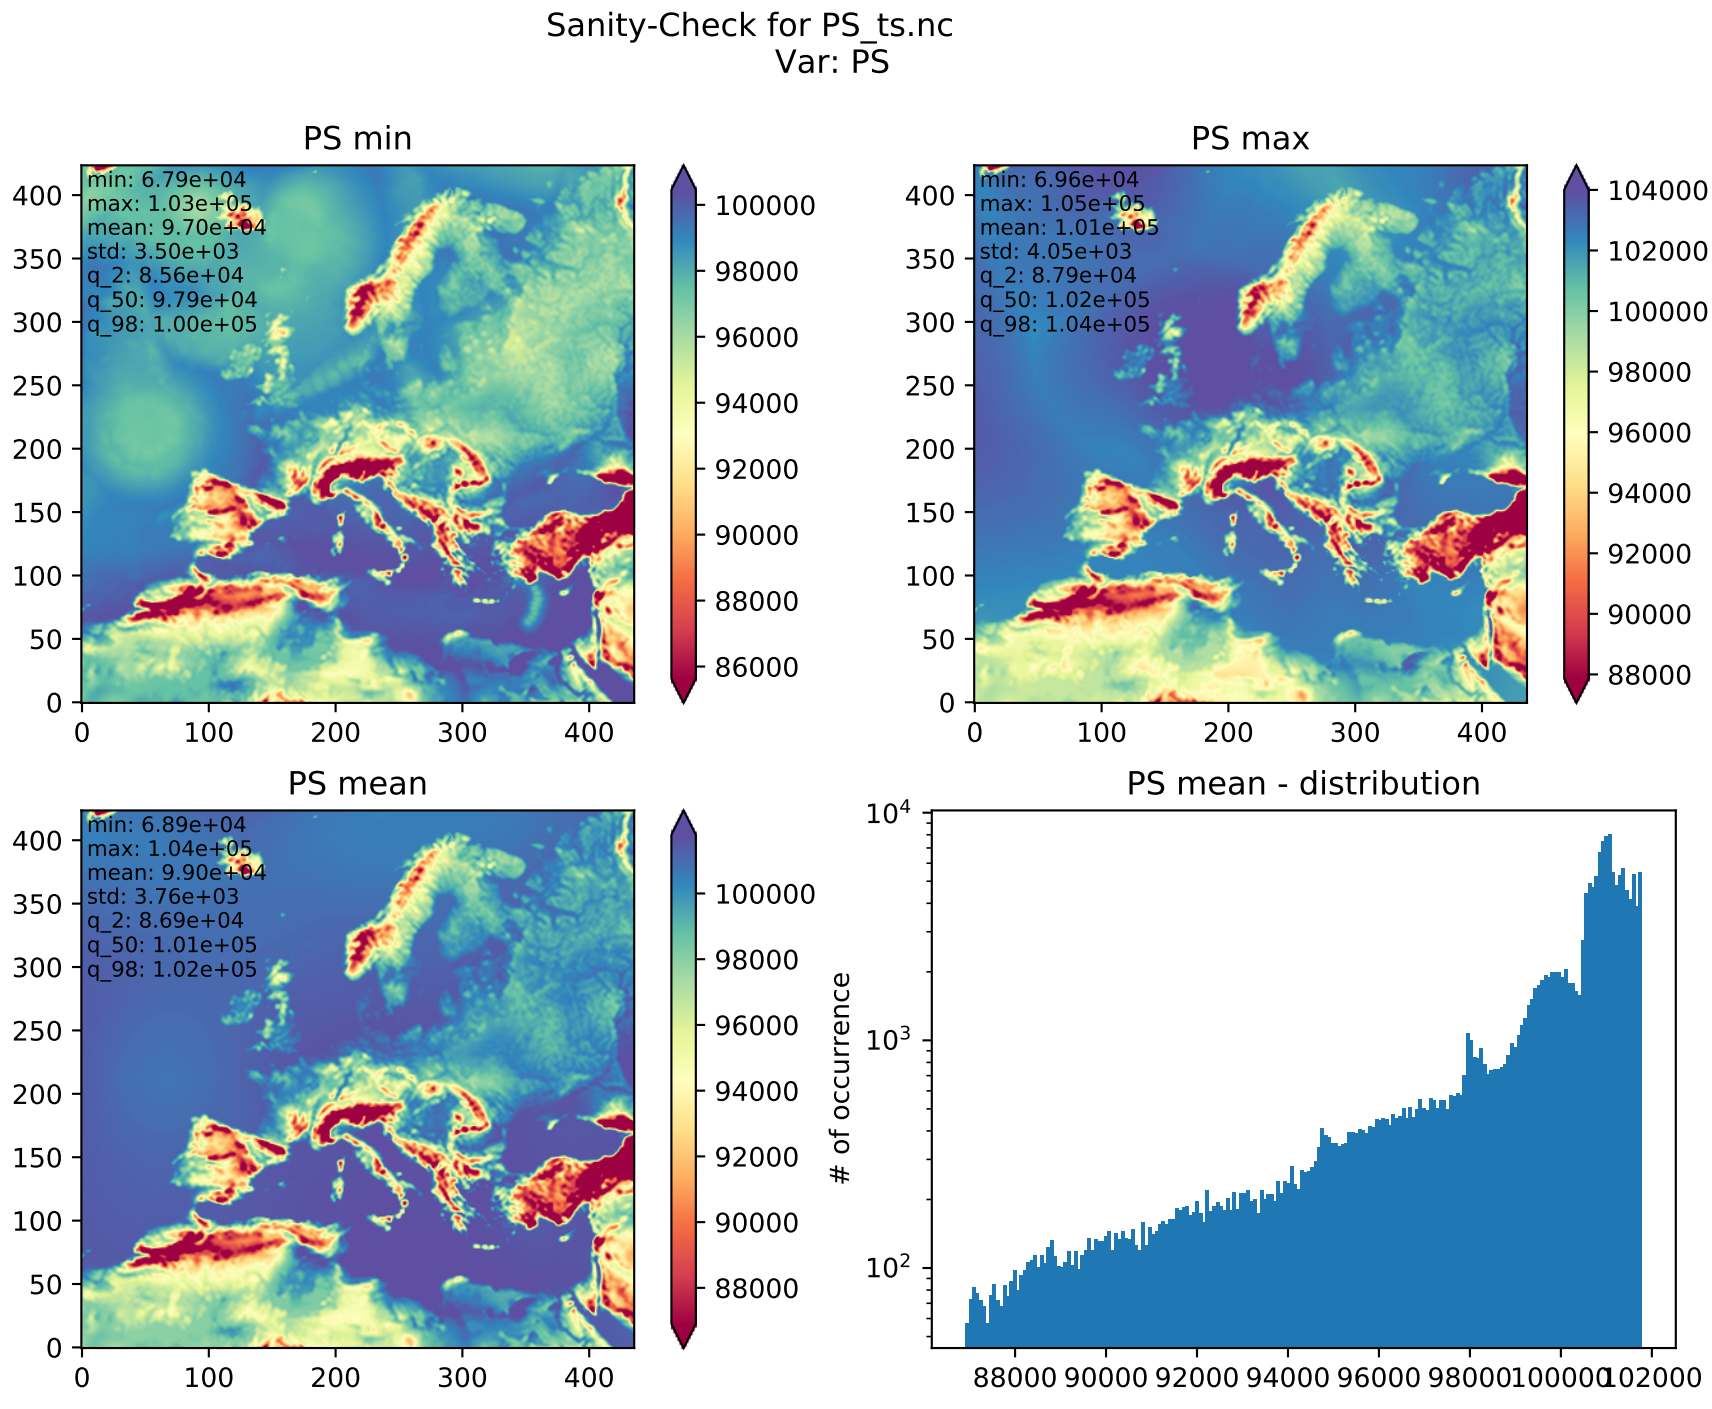
Sanity-Check for PS_ts.nc
Var: PS
PS min
min: 6.79e+04
max: 1.03e+05
mean: 9.70e+04
std: 3.50e+03
q_2: 8.56e+04
q_50: 9.79e+04
q_98: 1.00e+05
PS max
min: 6.96e+04
max: 1.05e+05
mean: 1.01e+05
std: 4.05e+03
q_2: 8.79e+04
q_50: 1.02e+05
q_98: 1.04e+05
PS mean
min: 6.89e+04
max: 1.04e+05
mean: 9.90e+04
std: 3.76e+03
q_2: 8.69e+04
q_50: 1.01e+05
q_98: 1.02e+05
PS mean - distribution
# of occurrence