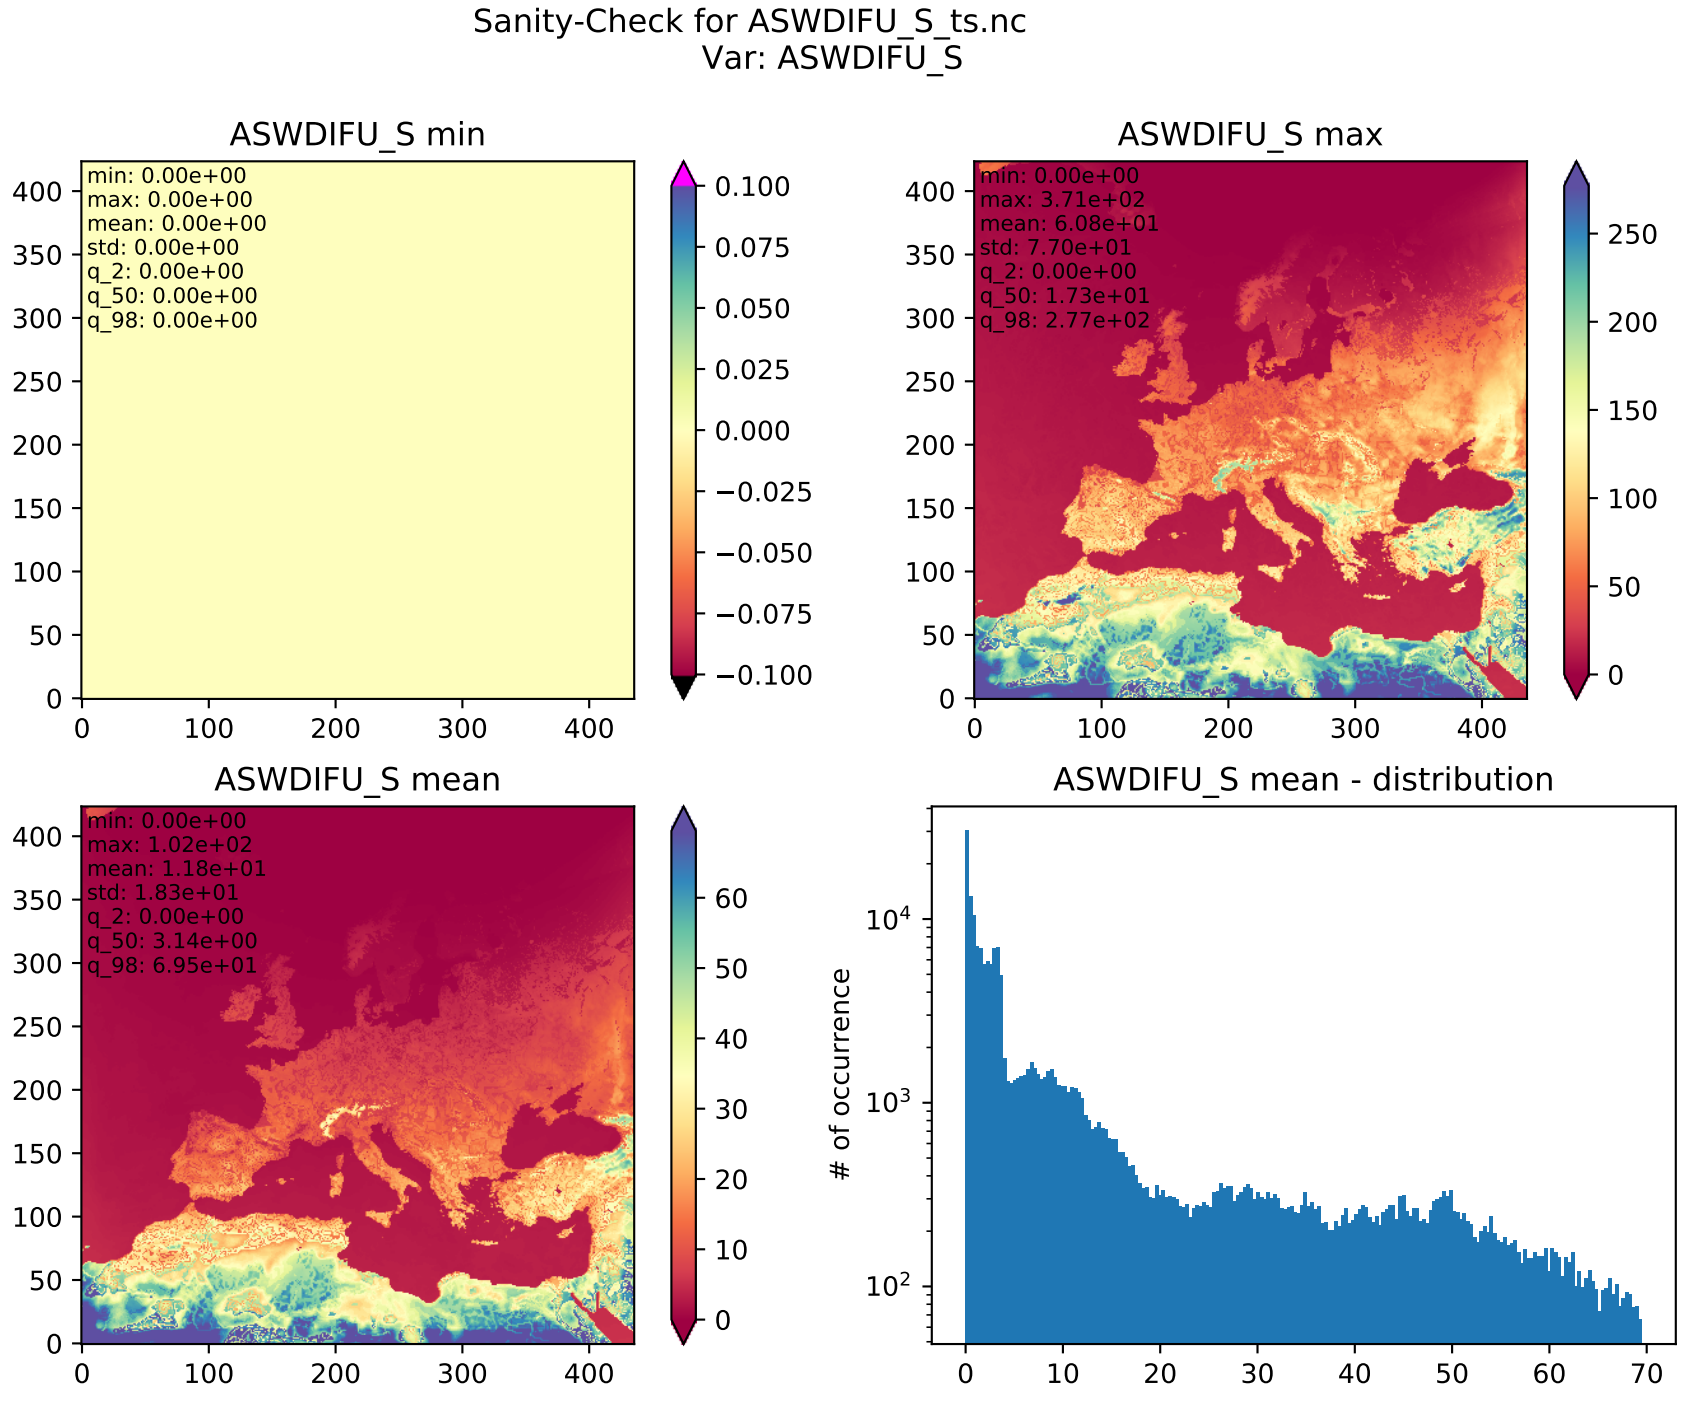
Sanity-Check for ASWDIFU_S_ts.nc
Var: ASWDIFU_S
ASWDIFU_S min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
ASWDIFU_S max
min: 0.00e+00
max: 3.71e+02
mean: 6.08e+01
std: 7.70e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 1.73e+01
q_98: 2.77e+02
ASWDIFU_S mean
min: 0.00e+00
max: 1.02e+02
mean: 1.18e+01
std: 1.83e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 3.14e+00
q_98: 6.95e+01
ASWDIFU_S mean - distribution
# of occurrence