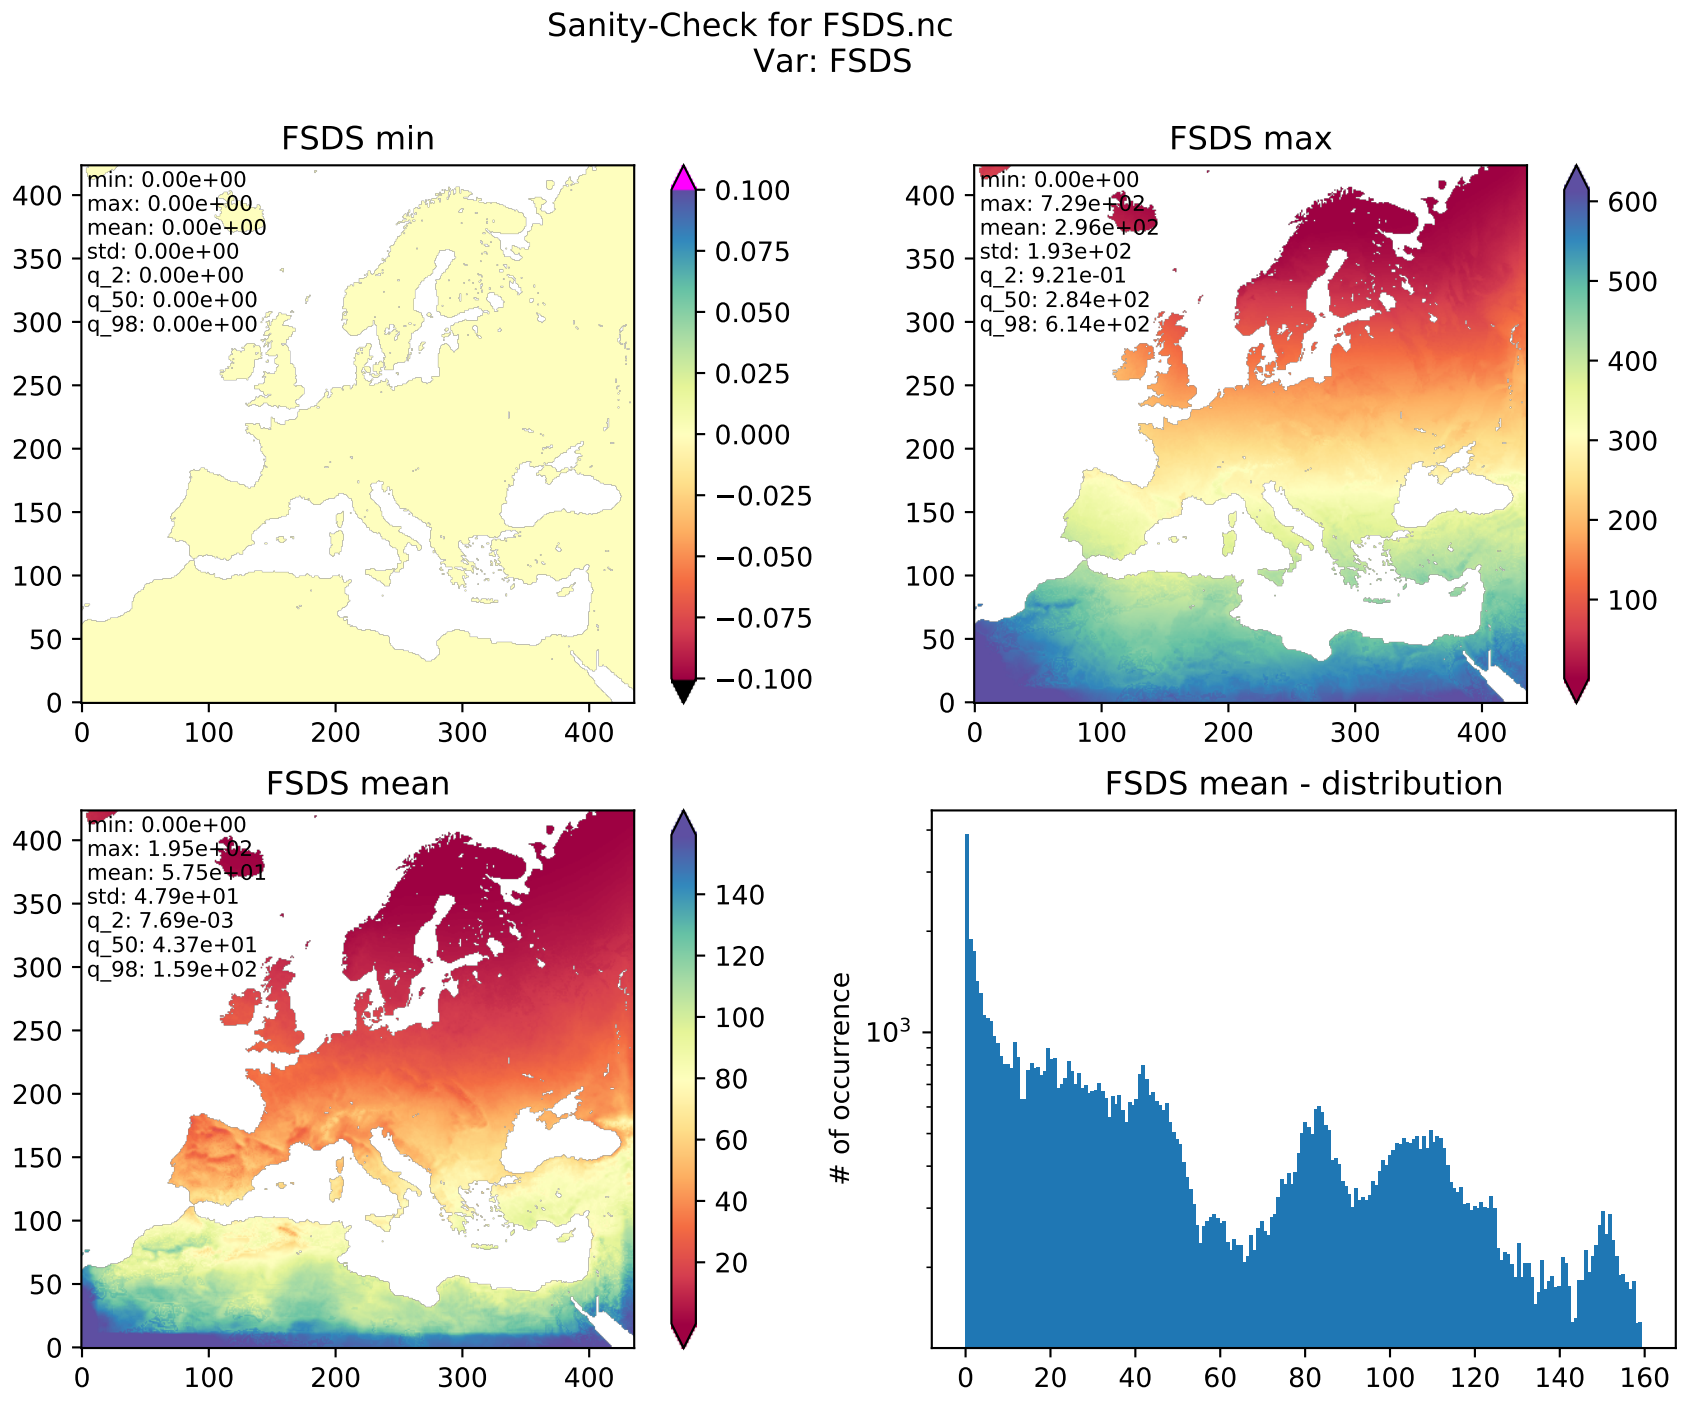
Sanity-Check for FSDS.nc
Var: FSDS
FSDS min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
FSDS max
min: 0.00e+00
max: 7.29e+02
mean: 2.96e+02
std: 1.93e+02
q_2: 9.21e-01
q_50: 2.84e+02
q_98: 6.14e+02
FSDS mean
min: 0.00e+00
max: 1.95e+02
mean: 5.75e+01
std: 4.79e+01
q_2: 7.69e-03
q_50: 4.37e+01
q_98: 1.59e+02
FSDS mean - distribution
# of occurrence
10^3