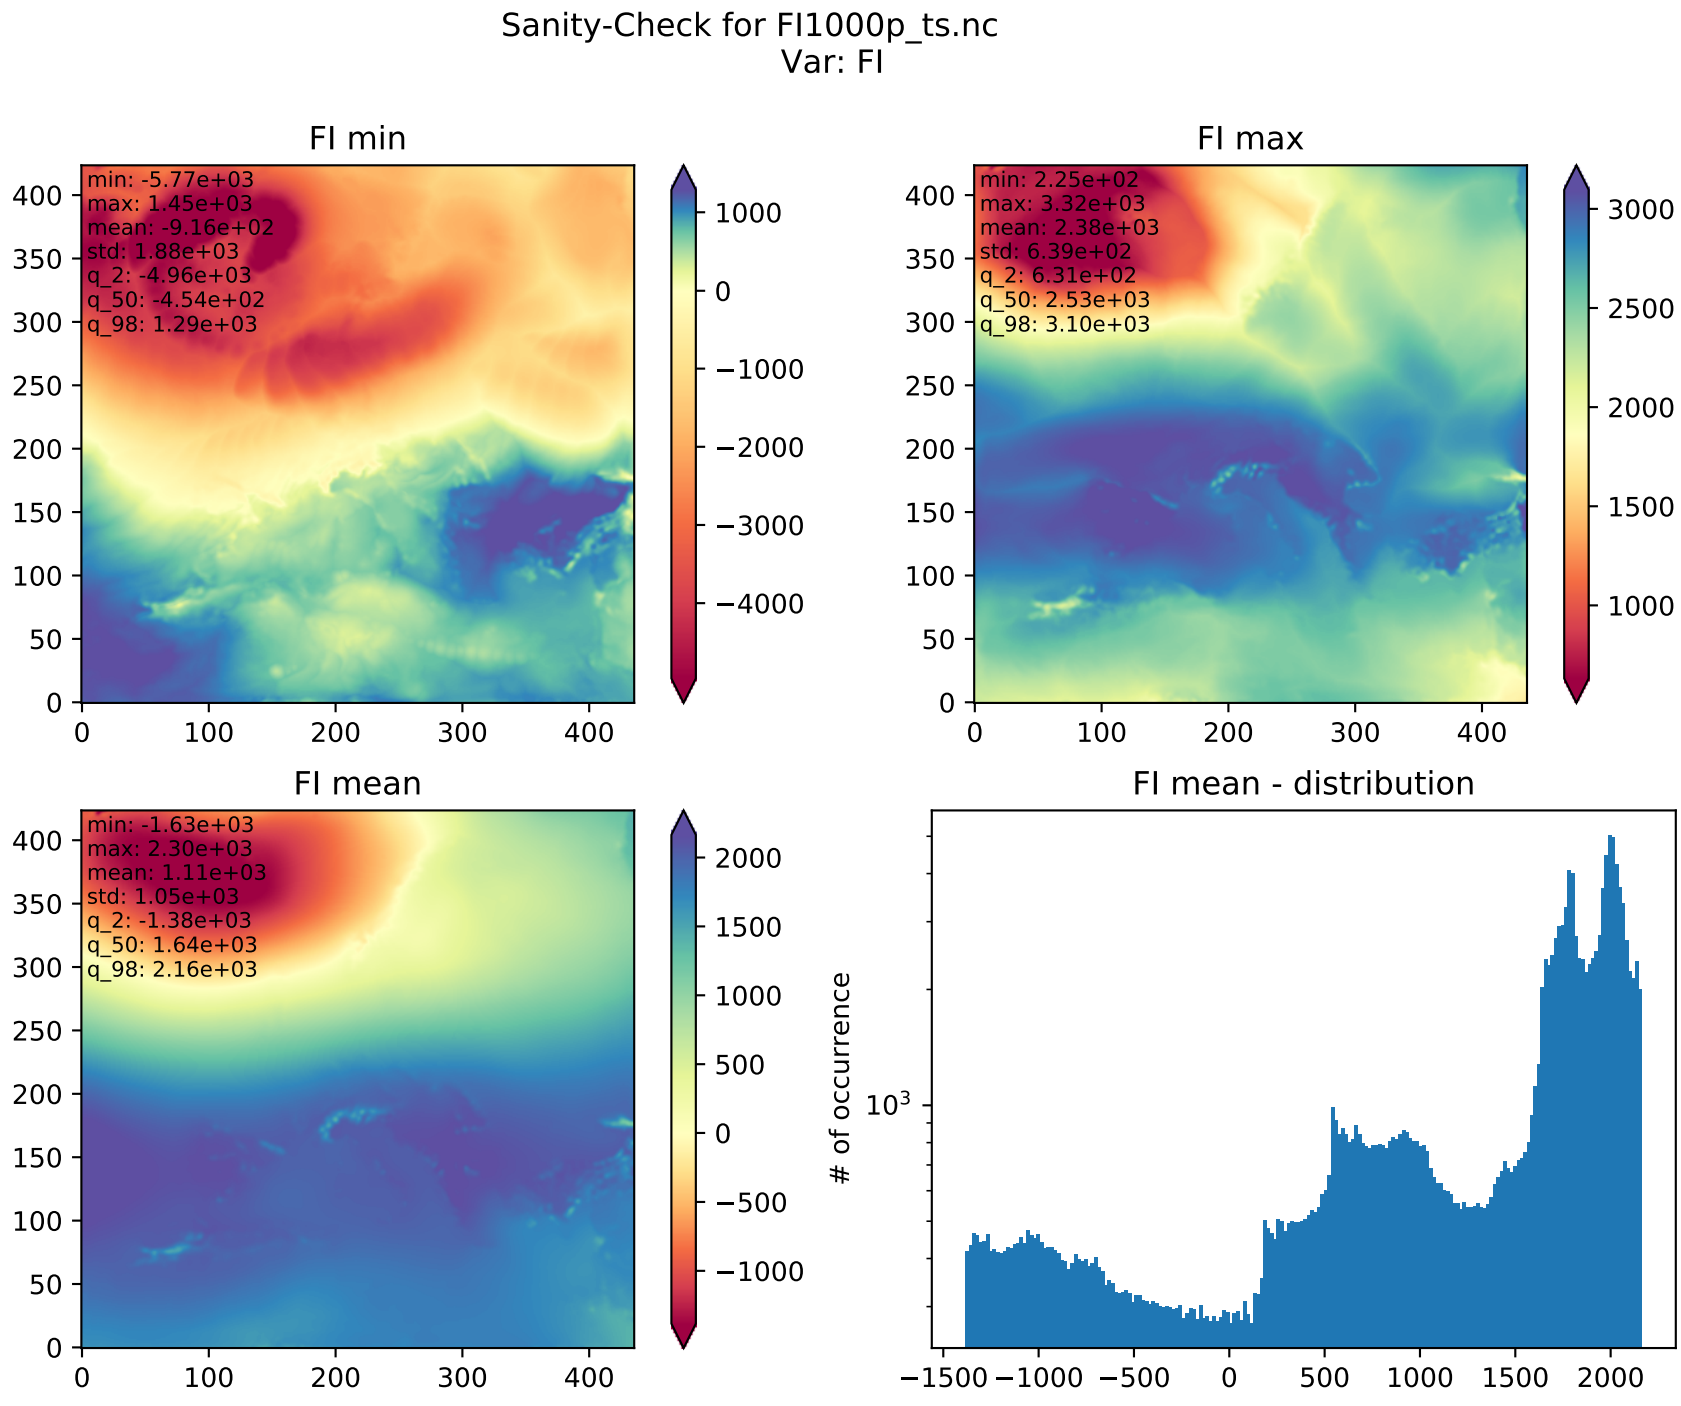
Sanity-Check for FI1000p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: -5.77e+03
max: 1.45e+03
mean: -9.16e+02
std: 1.88e+03
q_2: -4.96e+03
q_50: -4.54e+02
q_98: 1.29e+03
FI max
min: 2.25e+02
max: 3.32e+03
mean: 2.38e+03
std: 6.39e+02
q_2: 6.31e+02
q_50: 2.53e+03
q_98: 3.10e+03
FI mean
min: -1.63e+03
max: 2.30e+03
mean: 1.11e+03
std: 1.05e+03
q_2: -1.38e+03
q_50: 1.64e+03
q_98: 2.16e+03
FI mean - distribution
# of occurrence
10^3