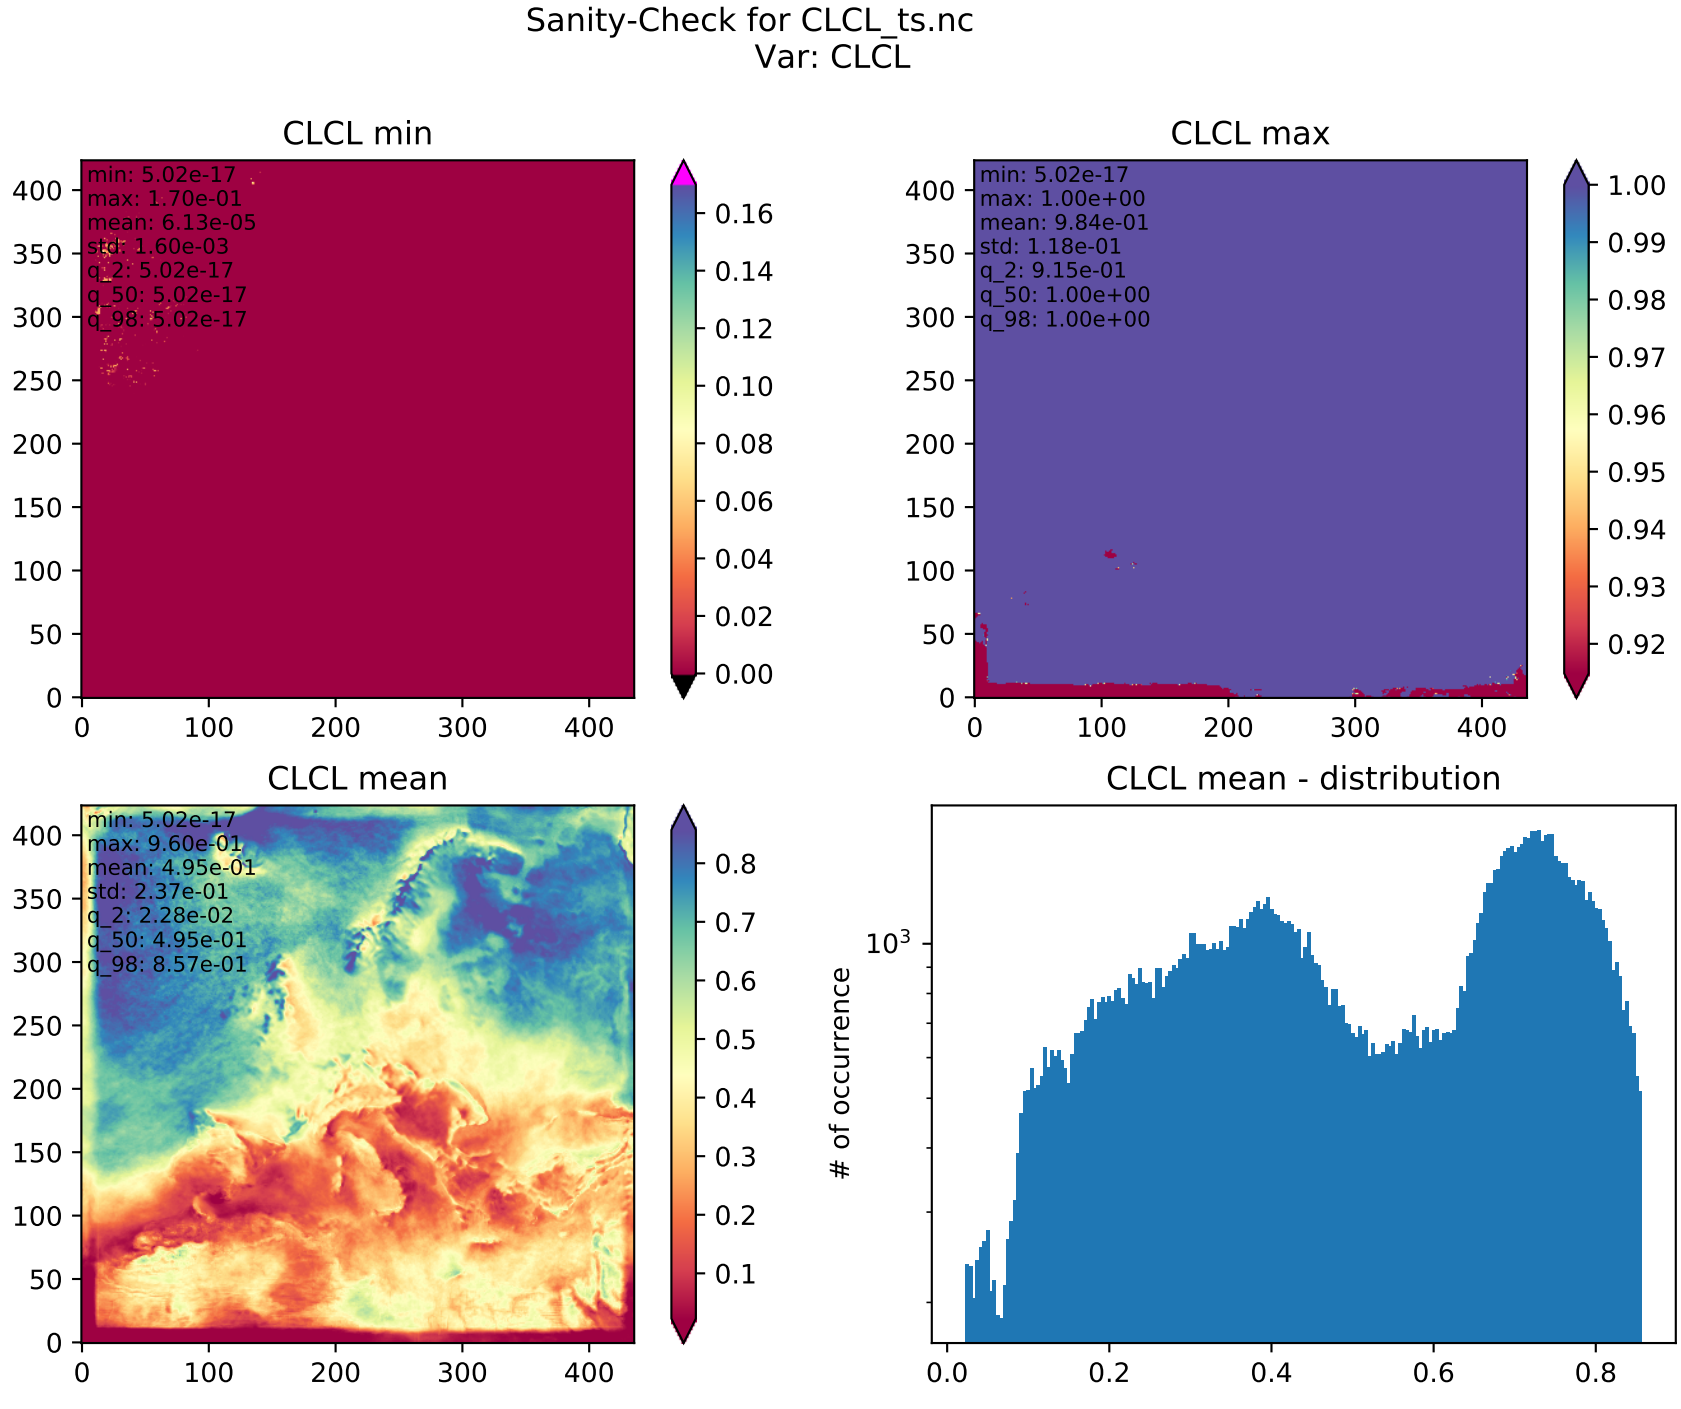
Sanity-Check for CLCL_ts.nc
Var: CLCL
CLCL min
min: 5.02e-17
max: 1.70e-01
mean: 6.13e-05
std: 1.60e-03
q_2: 5.02e-17
q_50: 5.02e-17
q_98: 5.02e-17
CLCL max
min: 5.02e-17
max: 1.00e+00
mean: 9.84e-01
std: 1.18e-01
q_2: 9.15e-01
q_50: 1.00e+00
q_98: 1.00e+00
CLCL mean
min: 5.02e-17
max: 9.60e-01
mean: 4.95e-01
std: 2.37e-01
q_2: 2.28e-02
q_50: 4.95e-01
q_98: 8.57e-01
CLCL mean - distribution
# of occurrence
$10^3$