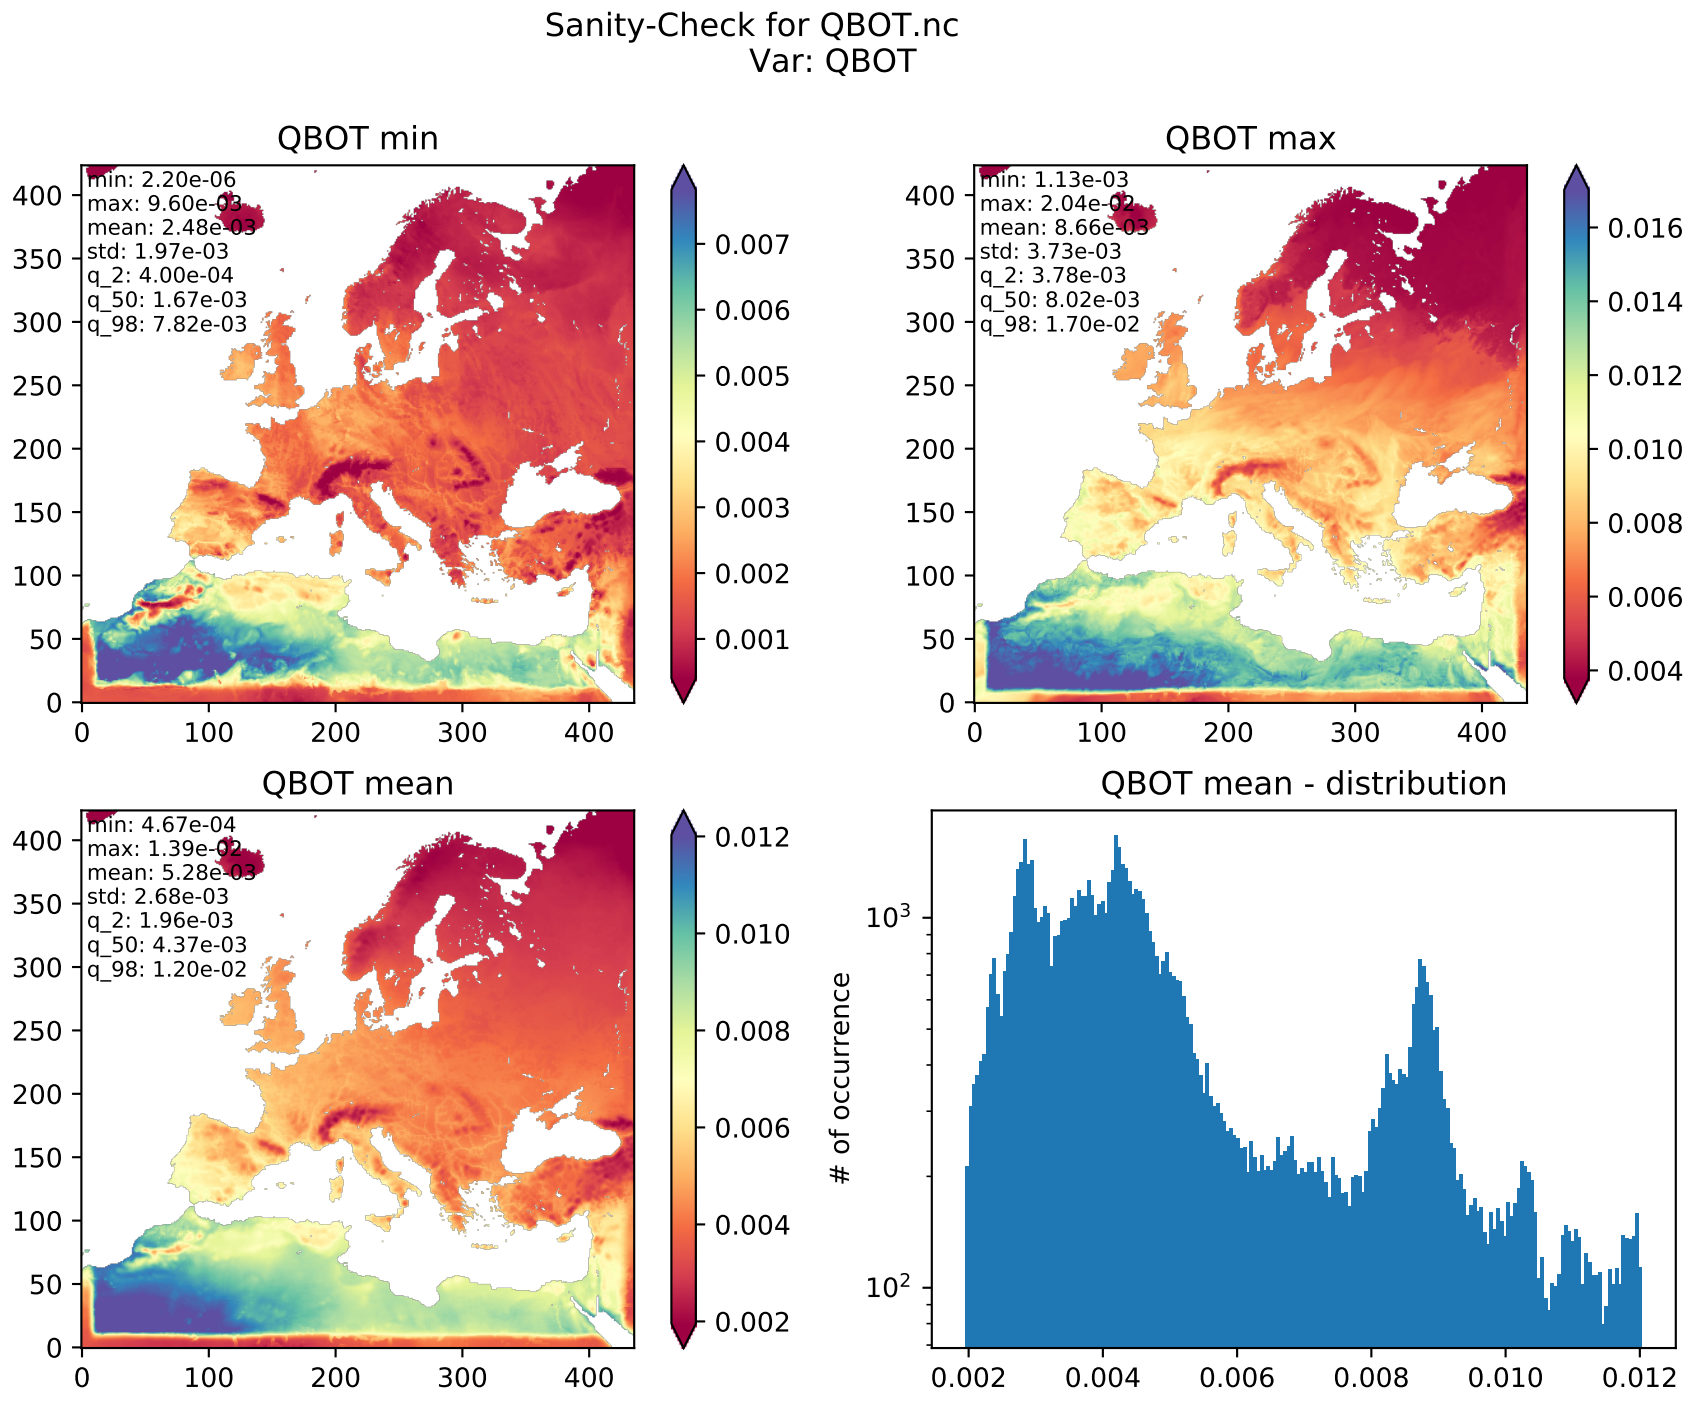
Sanity-Check for QBOT.nc
Var: QBOT
QBOT min
min: 2.20e-06
max: 9.60e-03
mean: 2.48e-03
std: 1.97e-03
q_2: 4.00e-04
q_50: 1.67e-03
q_98: 7.82e-03
QBOT max
min: 1.13e-03
max: 2.04e-02
mean: 8.66e-03
std: 3.73e-03
q_2: 3.78e-03
q_50: 8.02e-03
q_98: 1.70e-02
QBOT mean
min: 4.67e-04
max: 1.39e-02
mean: 5.28e-03
std: 2.68e-03
q_2: 1.96e-03
q_50: 4.37e-03
q_98: 1.20e-02
QBOT mean - distribution
# of occurrence