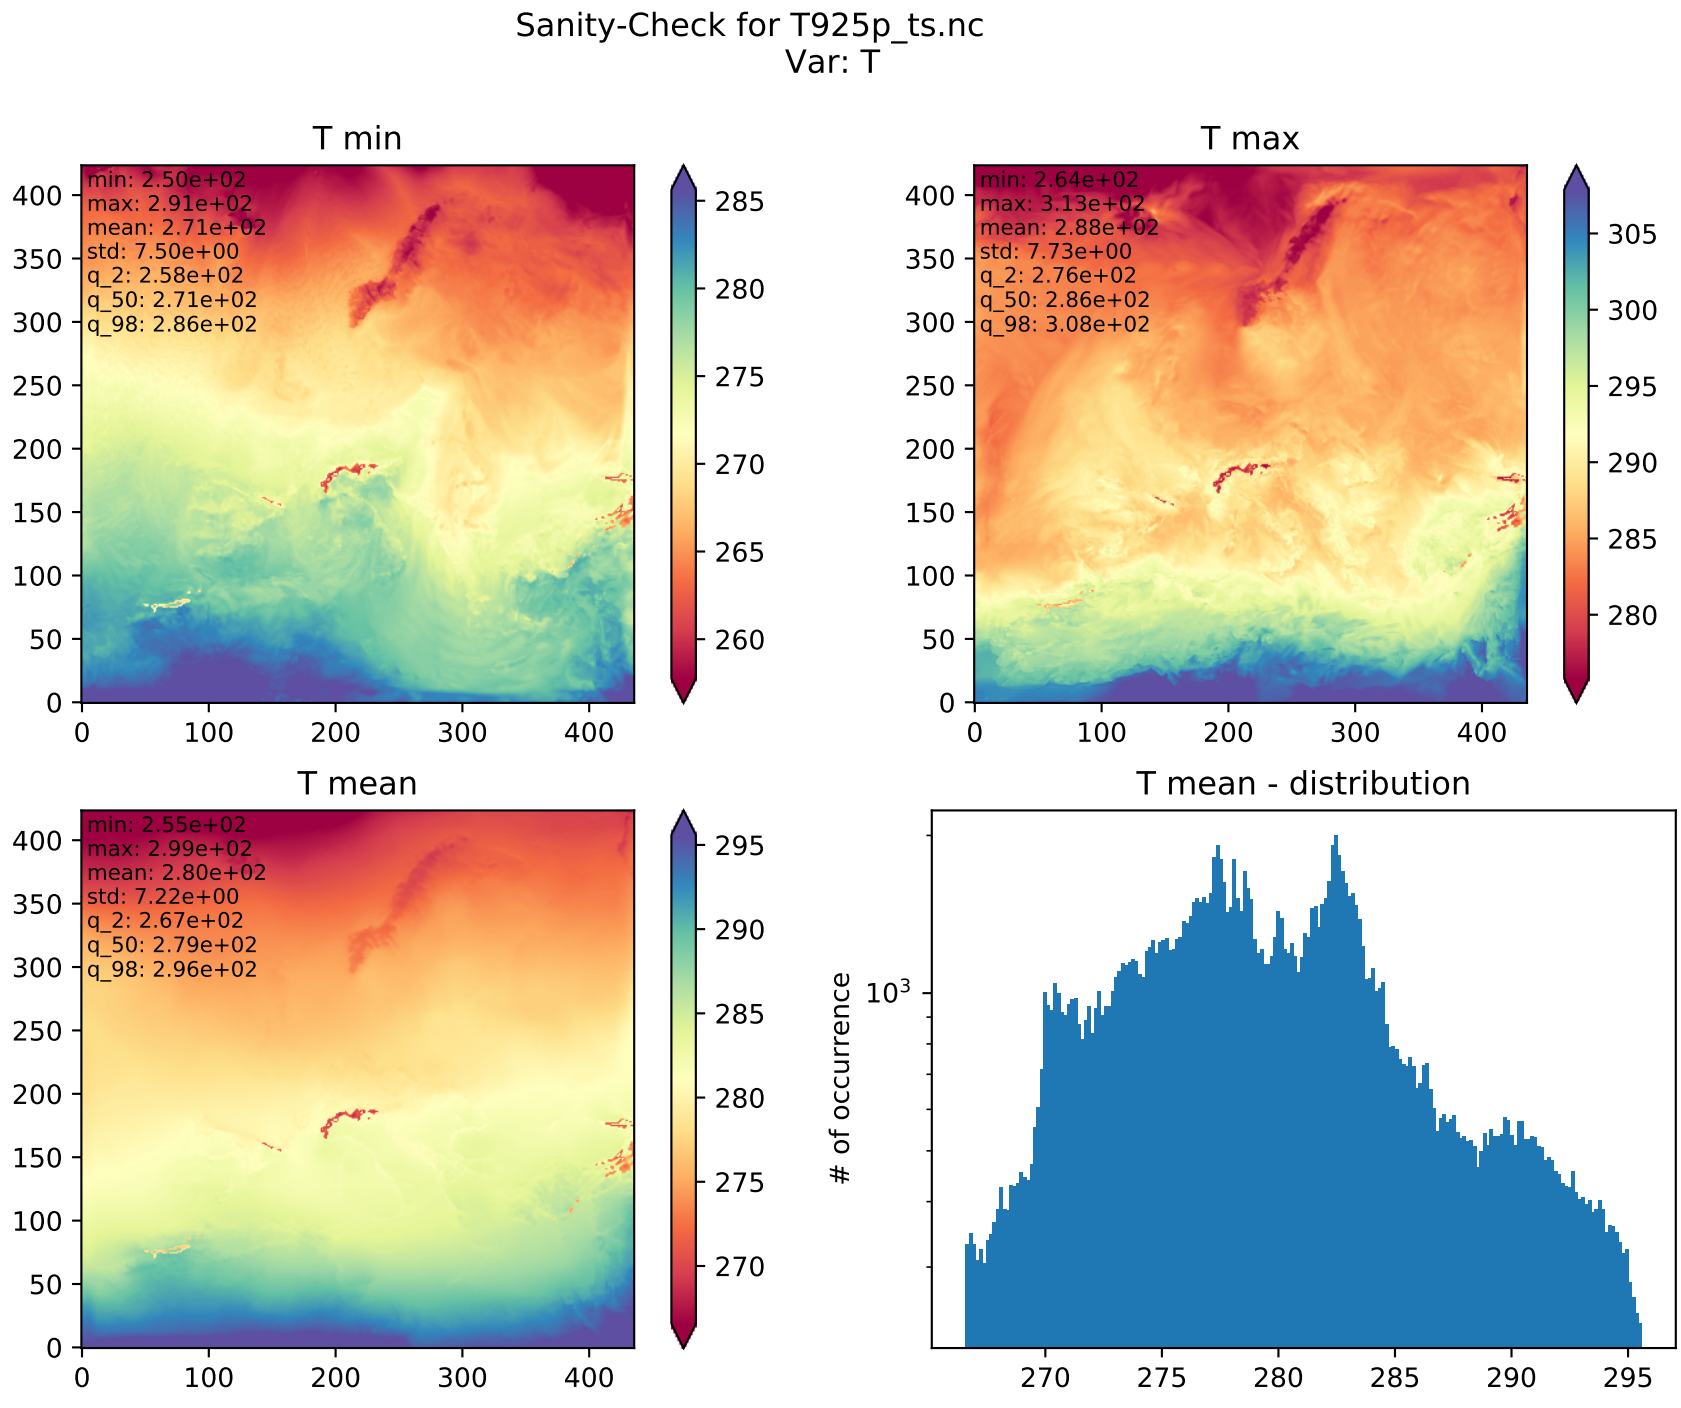
Sanity-Check for T925p_ts.nc
Var: T
T min
min: 2.50e+02
max: 2.91e+02
mean: 2.71e+02
std: 7.50e+00
q_2: 2.58e+02
q_50: 2.71e+02
q_98: 2.86e+02
T max
min: 2.64e+02
max: 3.13e+02
mean: 2.88e+02
std: 7.73e+00
q_2: 2.76e+02
q_50: 2.86e+02
q_98: 3.08e+02
T mean
min: 2.55e+02
max: 2.99e+02
mean: 2.80e+02
std: 7.22e+00
q_2: 2.67e+02
q_50: 2.79e+02
q_98: 2.96e+02
T mean - distribution
# of occurrence
10^3