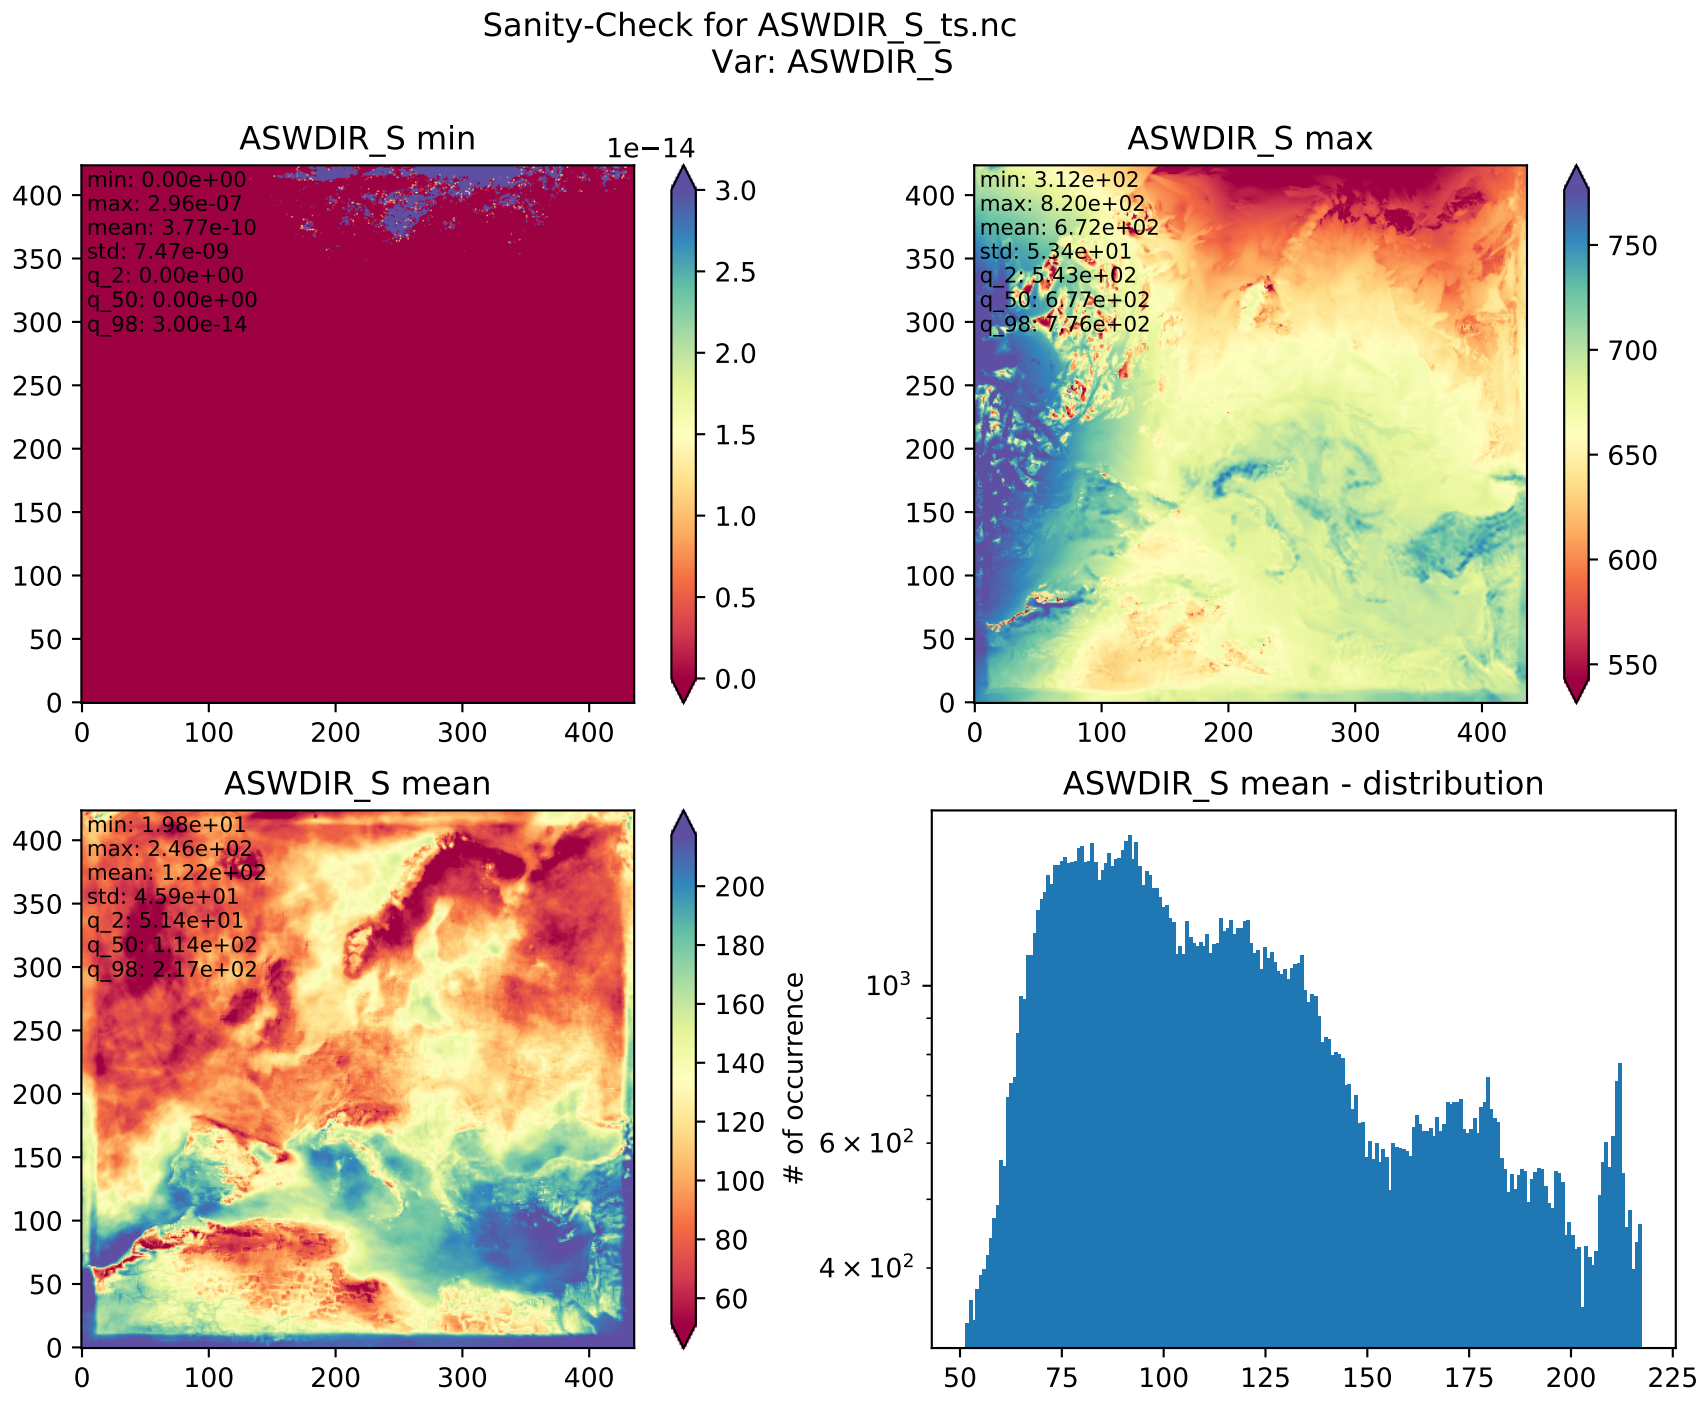
Sanity-Check for ASWDIR_S_ts.nc
Var: ASWDIR_S
ASWDIR_S min
1e−14
min: 0.00e+00
max: 2.96e-07
mean: 3.77e-10
std: 7.47e-09
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 3.00e-14
ASWDIR_S max
min: 3.12e+02
max: 8.20e+02
mean: 6.72e+02
std: 5.34e+01
q_2: 5.43e+02
q_50: 6.77e+02
q_98: 7.76e+02
ASWDIR_S mean
min: 1.98e+01
max: 2.46e+02
mean: 1.22e+02
std: 4.59e+01
q_2: 5.14e+01
q_50: 1.14e+02
q_98: 2.17e+02
ASWDIR_S mean - distribution
# of occurrence