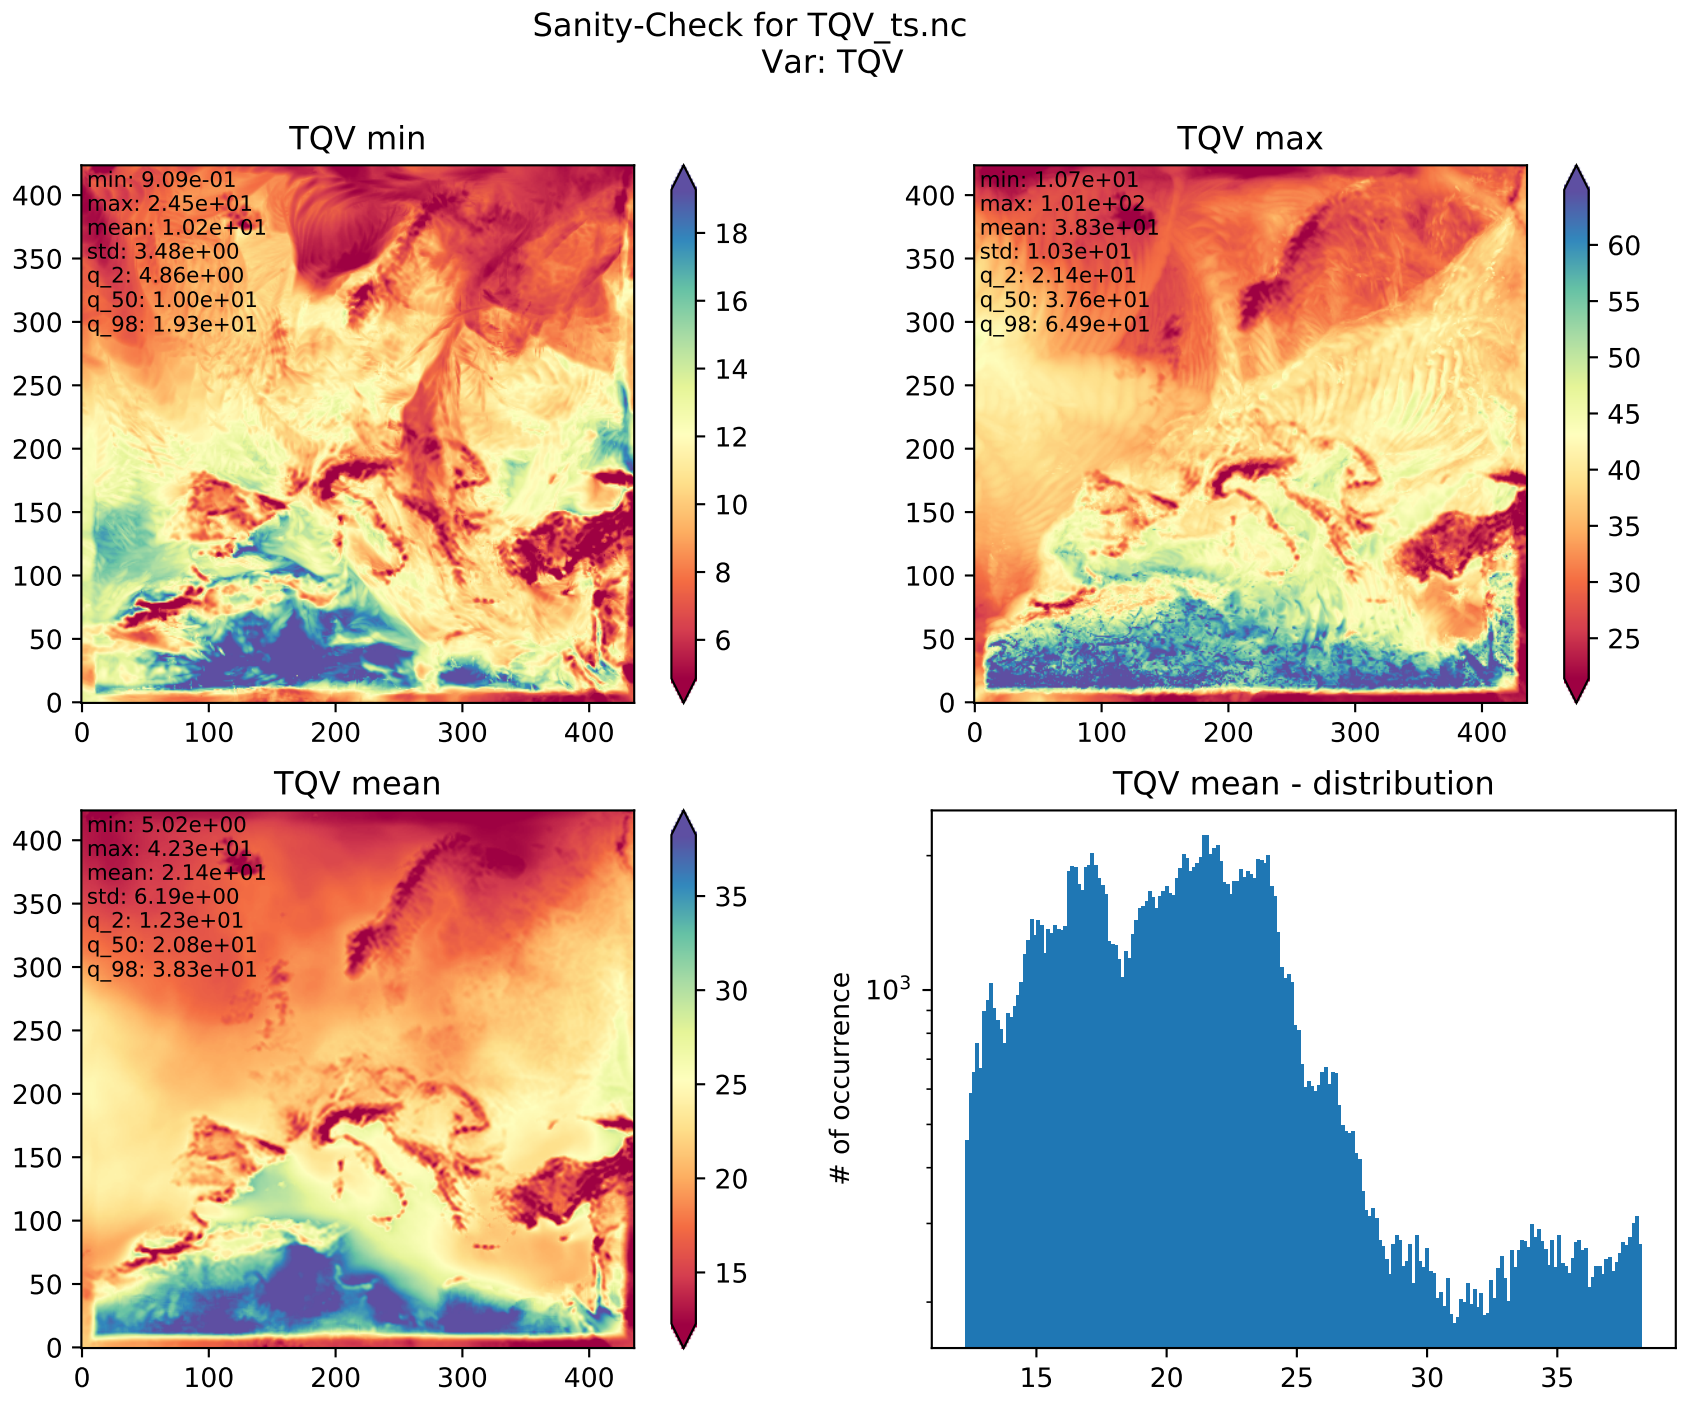
Sanity-Check for TQV_ts.nc
Var: TQV
TQV min
min: 9.09e-01
max: 2.45e+01
mean: 1.02e+01
std: 3.48e+00
q_2: 4.86e+00
q_50: 1.00e+01
q_98: 1.93e+01
TQV max
min: 1.07e+01
max: 1.01e+02
mean: 3.83e+01
std: 1.03e+01
q_2: 2.14e+01
q_50: 3.76e+01
q_98: 6.49e+01
TQV mean
min: 5.02e+00
max: 4.23e+01
mean: 2.14e+01
std: 6.19e+00
q_2: 1.23e+01
q_50: 2.08e+01
q_98: 3.83e+01
TQV mean - distribution
# of occurrence
10^3