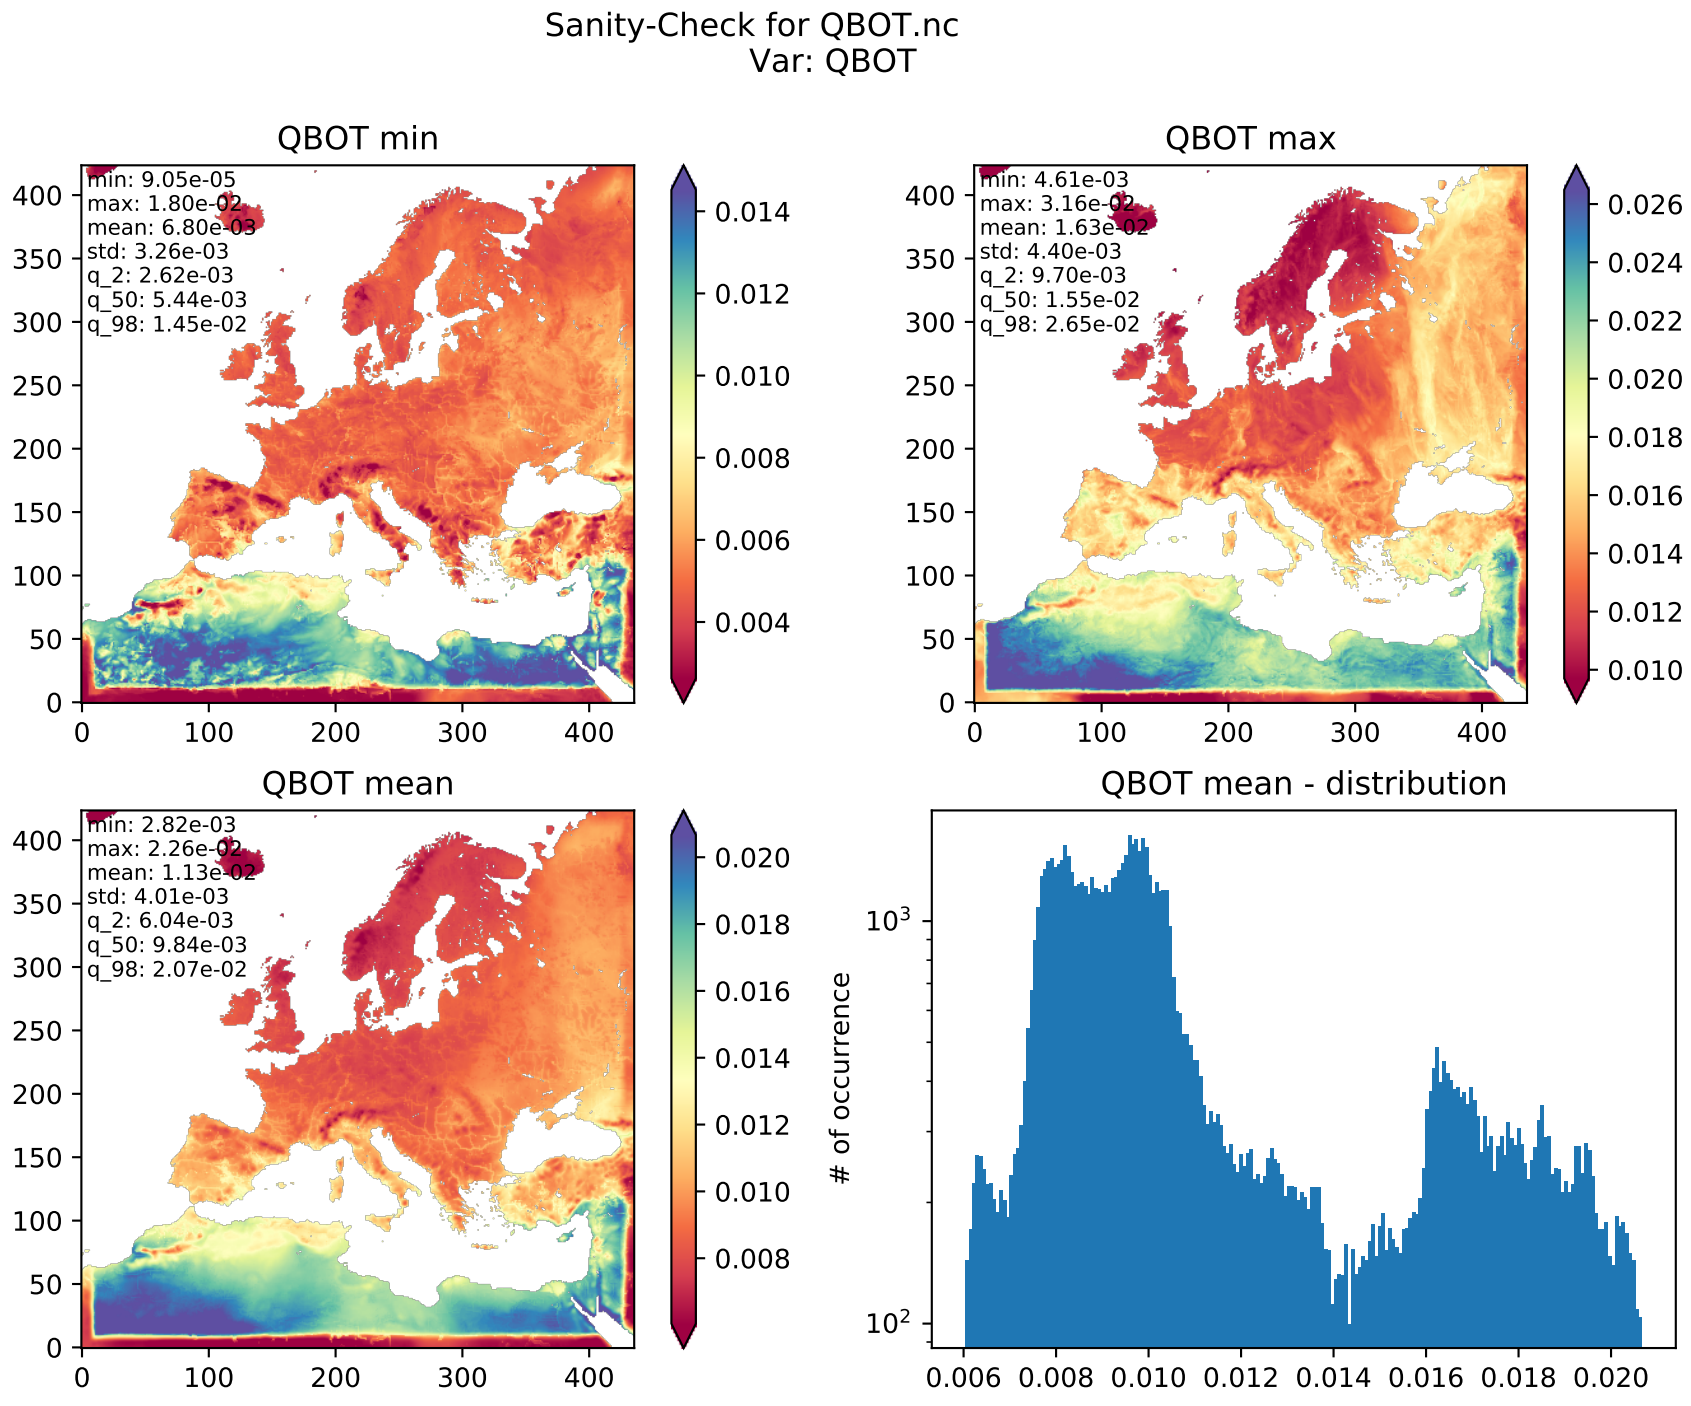
Sanity-Check for QBOT.nc
Var: QBOT
QBOT min
min: 9.05e-05
max: 1.80e-02
mean: 6.80e-03
std: 3.26e-03
q_2: 2.62e-03
q_50: 5.44e-03
q_98: 1.45e-02
QBOT max
min: 4.61e-03
max: 3.16e-02
mean: 1.63e-02
std: 4.40e-03
q_2: 9.70e-03
q_50: 1.55e-02
q_98: 2.65e-02
QBOT mean
min: 2.82e-03
max: 2.26e-02
mean: 1.13e-02
std: 4.01e-03
q_2: 6.04e-03
q_50: 9.84e-03
q_98: 2.07e-02
QBOT mean - distribution
# of occurrence