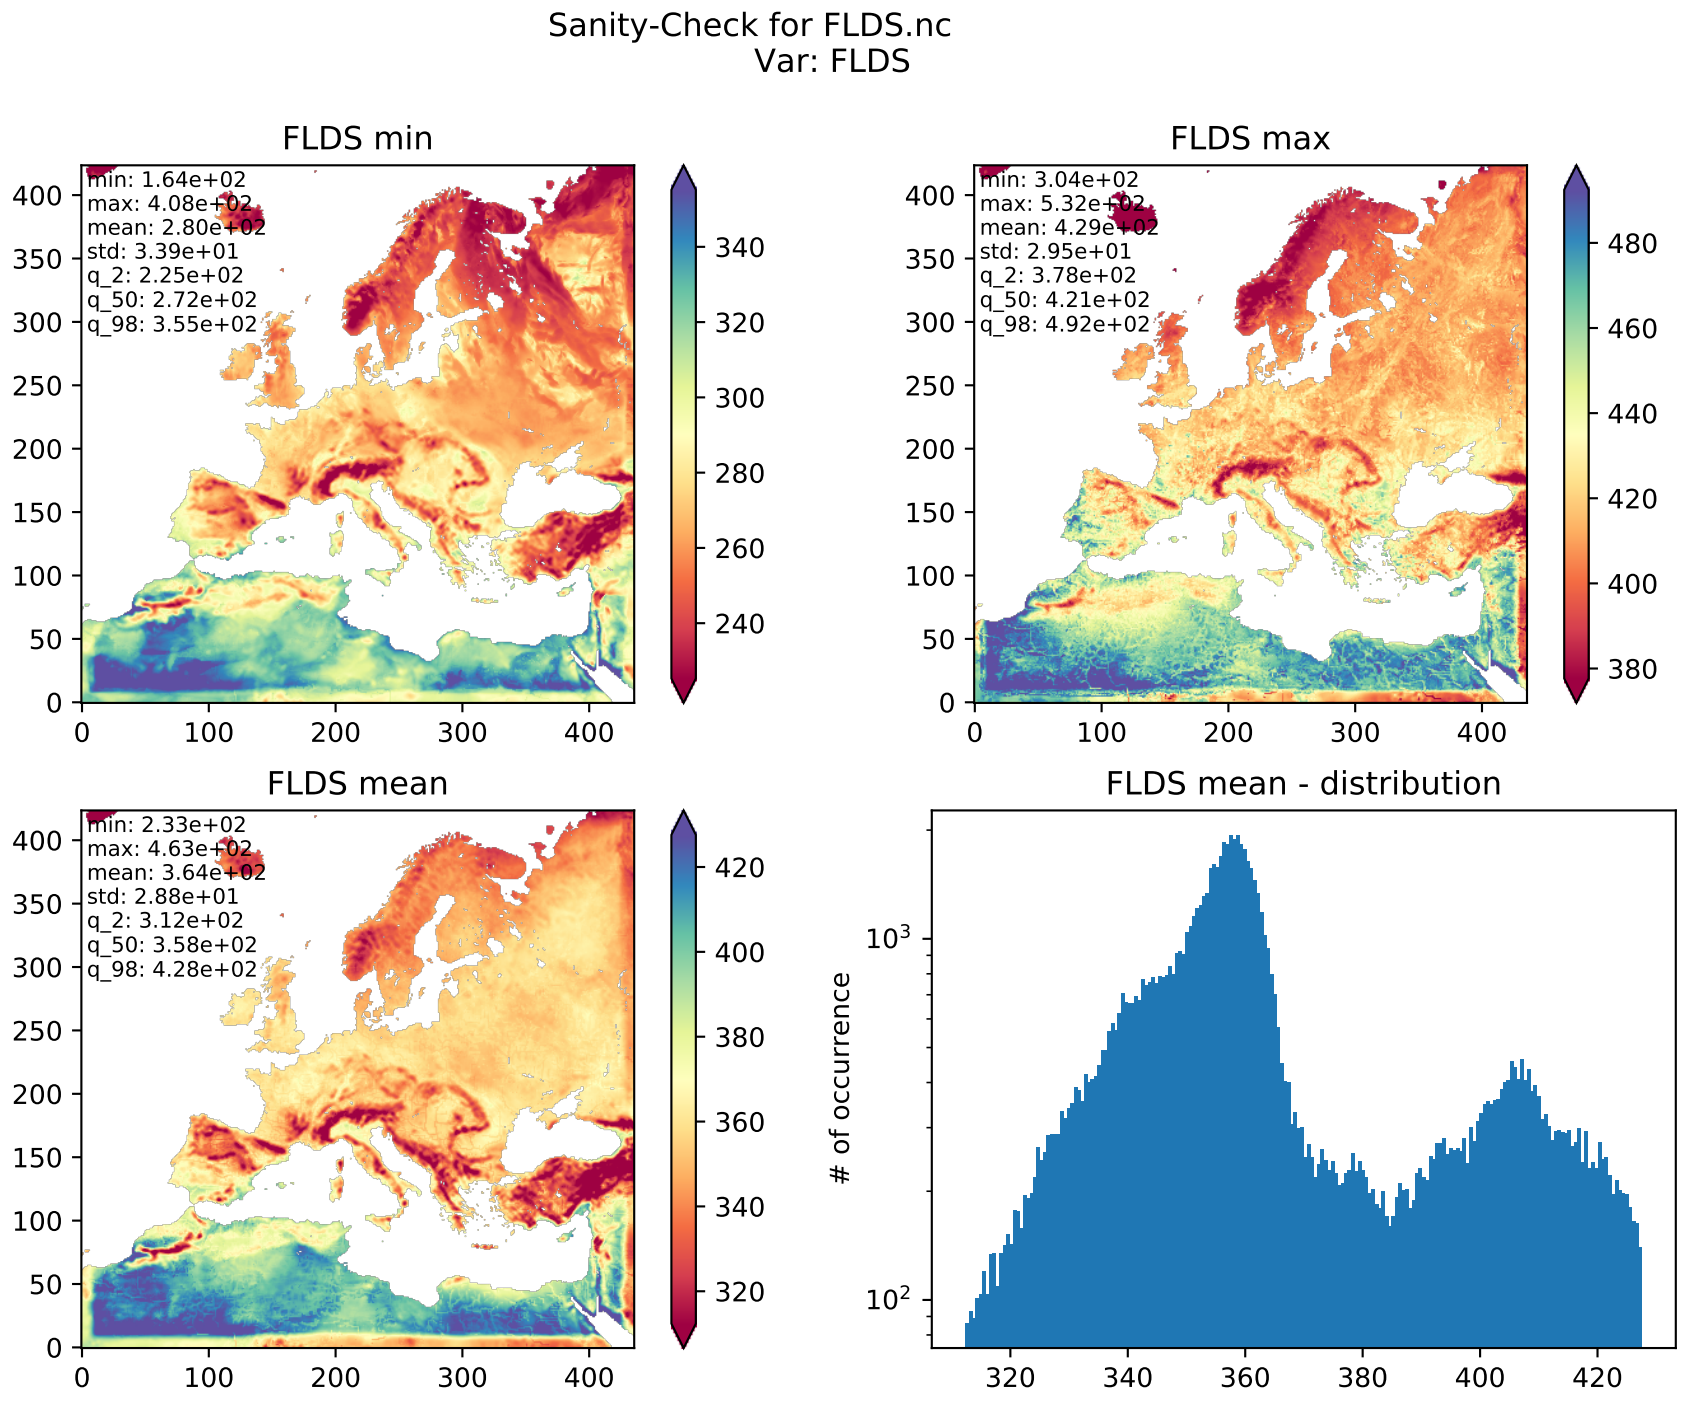
Sanity-Check for FLDS.nc
Var: FLDS
FLDS min
min: 1.64e+02
max: 4.08e+02
mean: 2.80e+02
std: 3.39e+01
q_2: 2.25e+02
q_50: 2.72e+02
q_98: 3.55e+02
FLDS max
min: 3.04e+02
max: 5.32e+02
mean: 4.29e+02
std: 2.95e+01
q_2: 3.78e+02
q_50: 4.21e+02
q_98: 4.92e+02
FLDS mean
min: 2.33e+02
max: 4.63e+02
mean: 3.64e+02
std: 2.88e+01
q_2: 3.12e+02
q_50: 3.58e+02
q_98: 4.28e+02
FLDS mean - distribution
# of occurrence